



Egtved Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Tybovej 2  
6040 Egtved

Dato  
25. september 2000

Sagsbehandler  
Erik Salling

Brev  
ES/dbo  
217-2000.doc

Journal nr.  
8-73-22-605-4-00

### **TIDSBEGRÆNSET**

#### **tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløb i Øster Starup.**

Den 23. august i år har firmaet KANSTRUP i Egtved, på vegne af Egtved Kommune, søgt om en etårig tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Vester Nebel Å fra et nyt overløbsbygværk i Øster Starup. Bygværket etableres i forbindelse med tilslutning af Øster Starup til Ågård Renseanlæg. Afledningen af opspædet spildevand fra bygværket vil ske via den hidtidige udløbsledning fra Øster Starup.

Ansøgningen er den 14. september i år, af Egtved Kommune, blevet suppleret med yderligere oplysninger omkring belastningerne.

Af materialet fremgår således nu, at kloaklandet Øster Starup er på 12,8 ha, spildevandet udgør 0,92 l/sek. og med en afstrømningskoefficient på 0,1, fremkommer der ca. 141 l/sek. regnvand. Fra Øster Starup afledes fremover 24 l/sek. via gravitation til kloakken i Gravens og derfra videre til Ågård Renseanlæg. Der vil således ved længerevarende nedbør ske overløb med ca. 117 l/sek. opspædet spildevand.

Udledningen af opspædet spildevand fra Øster Starup til den eksisterende afløbsledning og derfra ud i Vester Nebel Å kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

## AFGØRELSE

Der meddeles herved, efter Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, Lov om Miljøbeskyttelse § 28, en **tidsbegrænset** tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra et nyt overløbsbygværk i Øster Starup. Tilladelsen er gældende frem til og med den 31. december 2001. På dette tidspunkt skal der enten være etableret en separatkloakering af kloakområdet C17 og dertil meddelt særskilt afledningstilladelse til regnvand, eller nærværende tilladelse til udledning skal være søgt på ny.

Afgørelsen omfatter tilladelse til at aflede opspædet spildevand, via den nuværende afløbsledning fra Øster Starup, til Vester Nebel Å som angivet og vist i efterfølgende **udledningsskema** med tilhørende **vilkår**.

Der er ingen bemærkninger til at spildevandet, 0,92 l/sek, og under nedbør 24 l/sek tilledes kloakken i Gravens og derfra videre til Ågård Renseanlæg. Denne tilledning er ikke tidsbegrænset.

## UDLEDNINGSSKEMA

### Overløbsbygværk ved Øster Starup

**Beliggenhed:** Egelandvej, Øster Starup  
6040 Egtved

**Udledningsnummer:** CU14

**Tilsluttede kloakområde:** C17

**Areal:** 12,8 ha

**Reduceret areal:** 1,3 ha

**Afstrømningsområde:** Kolding Å

**Recipient:** Vester Nebel Å


**Medianmin.vandføring:** 50 l/sek.

**Recipientmålsætning:** B1

**Maks. aflledning pr. overløb:** 117 l/sek.

**Rensning:** 10 mm rist

**Bemærkninger:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

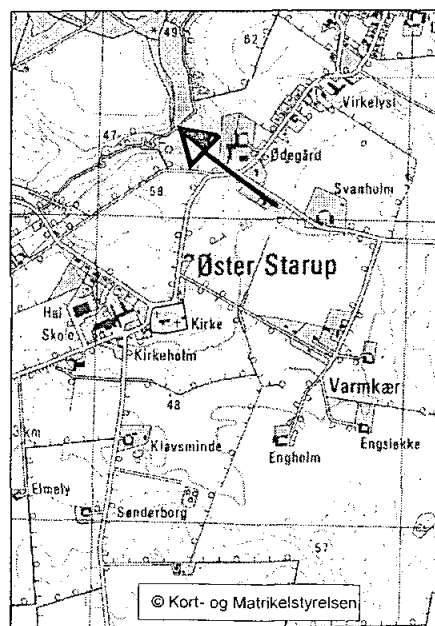

## VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af at overløbsbygværket forsynes med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm. Bygværket skal i fornødent omfang renses for ristegods, så ristefunktionen er optimal for tilbageholdelse af ristegods inden overløb til Vester Nebel Å.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Vester Nebel Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

I tilfælde af en forlængelse af udledningen udover den 1. januar 2002, dvs. efter en fornyet ansøgning, vil udledningen blive betragtet som en permanent udledning og vurderet på lige fod med et nyanlæg.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 27. september 2000.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er fire uger, udløber den 25. oktober 2000. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest, når klagefristen er udløbet få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 27. september 2000.

## ANDET

**Tilsynsmyndighed:**

Vejle Amtsråd er tilsynsmyndighed med udledningen fra bygværket.

**Øvrige bemærkninger:**

Udledningen af opspædet spildevand frem til den 1. januar 2002 fra overløbsbygværket skønnes ikke i denne periode, at hindre opfyldelsen af regionplanens målsætning for Vester Nebel Å.

Inden overløbsbygværket tages i brug, anmodes der om fremsendelse af en tegning visende principperne i bygværket og tilhørende koter for overløbskant.

Med venlig hilsen

Erik Salling  
Ingeniør

Kopi til:

KANSTRUP  
Søndergade 33A  
6040 Egtved

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening  
H.C Andersens Boulevard 37 1.sal  
Box 403  
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejlsøvej 51, Bygning F  
8600 Silkeborg

HKA  
FVA/JAN  
2 til spv. reg.

Sagstid 4 uger