



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

E-mail: post@egtved.dk

Dato
7. juni 2004

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
117-2004.doc

Journal nr.
8.73.22-37

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Ammitsbøl Bæk

Den 12. maj i år har Rådgivende Ingeniører Kanstrup, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Ammitsbøl Bæk fra et nyt sparebassin i den sydlige del af Ødsted.

Ansøgningen blev den 24. maj 2004 telefonisk drøftet med den rådgivende ingeniør. Herunder blev berørt de anførte deloplande (justering foretaget), afløbs-/pumpekapaciteten (er den nuværende pumpe kapacitet) og den store forskel på brutto og effektivt bassinvolumen.

Det fremgår herefter, at

- der er tale om spildevandsafledning fra Spildevandsplanens fælles kloakerede opland D5 og de separatkloakerede oplande D3, D4, D6, D9-D16, D18-D20, K1-K4 og V1, i alt ca. 21 l/sek. spildevand,
- der påregnes etableret et sparebassin på effektivt 640 m³,
- der inden overløb til sparebassin videreledes 28 l/sek.,
- der beregningsmæssigt vil kunne ske (nød-)overløb fra sparebassinet maksimalt to gange om året ($n \leq 2$), samt
- overløb vil ske til Ammitsbøl Bæk via et eksisterende udløb DU7.

AMTETS AFGØRELSE

Afledningen af opspædet spildevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til:

- Udledning af opspædet spildevand til Ammitsbøl Bæk fra et sparebassin på effektivt minimum 640 m^3 for oplandene D3-D6, D9-D16, D18-D20, K1-K4 og V1 via et eksisterende udløb betegnet DU7.
- Højst to (nød-)overløb om året fra sparebassinet ($n \leq 2$).

Efterfølgende er der i *udledningsskema* og *vilkår* vist og beskrevet det tilladte nødoverløb fra sparebassinet til Ammitsbøl Bæk.


UDLEDNINGSSKEMA

Sparebassin, beliggende syd for Ødsted med vejadgang fra Ammitsbølvej

Udledningsnummer: DU7
Udledning fra opland: D3-D6, D9-D16, D18-D20, K1-K4 og V1
Afledning: Spildevand ca. 21 l/sek.
 Regnvand ca. 680 l/sek.

Afstrømningsområde: Vejle Å
Recipient: Ammitsbøl Bæk
Medianmin. vandføring: 3 l/sek.
Recipientmålsætning: B1

Bassintype: Betonbassin ca. 1130 m^3
Bassinvolumen: Effektivt min. 640 m^3
Maks. antal bassinnødoverløb: $n \leq 2$
Rensning: 10 mm rist

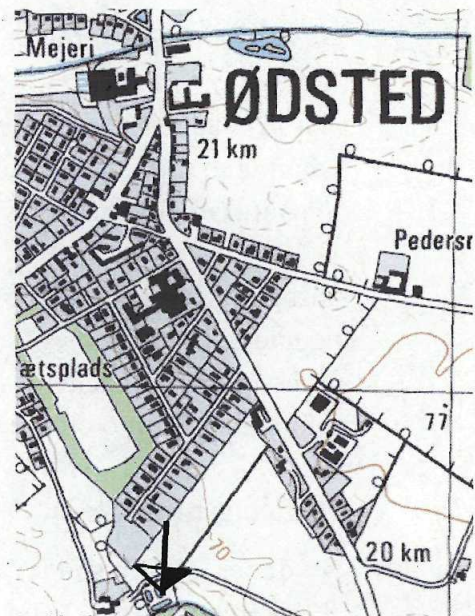

Bemærkning: Der må ikke være synlige spildevandsspor fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til udledning fra sparebassinet nødoverløb af opspædet spildevand via udløb DU7 til Ammitsbøl Bæk er givet på betingelse af,

- at der etableres et sparebassin med et effektivt volumen på min. 640 m^3 ,
- at der først tilledes sparebassinet spildevand ved flow $\geq 28 \text{ l/sek.}$,
- at der fra sparebassinet beregningsmæssigt maks. kan forekomme to nødoverløb pr. år, $n \leq 2$, samt
- at nødoverløbet sikres med en rist med risteafstand på maks. 10 mm.

Bassin, skal i fornødent omfang være selvrensende, så bundfældelige stoffer forbliver i spildevandssystemet og ikke kommer med ud ved nødoverløb og dermed ud i Ammitsbøl Bæk. Afspærringsanordning skal forefindes, således at sparebassinet kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra bassinet $n \leq 2$ skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Til registrering og dokumentation af overløbshændelserne skal sparebassinet's nødoverløb forsynes med overløbstæller, der kan registrere overløbstidspunkt, varighed og overløbsflow. Inden hvert års 1. februar skal overløbsdata fremsendes hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens B1 målsætning for Ammitsbøl Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 8. juni 2004 og i Egtved Posten onsdag den 9. juni 2004.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 7. juli 2004. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil, senest når klagefristen er udløbet, få besked hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 9. juni 2004.

BEMÆRKNINGER

Senest ved sparebassinets ibrugtagning skal det nuværende overløbsbygværk, med samme udløbsbetegnelse (DU7) være nedlagt og overløb derfra bragt til ophør. Der anmodes om underretning om tidspunktet for sparebassinets ibrugtagning, og ændringen af de nuværende to udløb til kun et.

Ammitsbøl Bæk er i Regionplanen målsat som et B1 vandløb, dvs. gydevandløb for ørreder og andre laksefisk. Med beregningsmæssigt højst to nødoverløb pr. år af kraftigt opspædet spildevand, vurderes udledningen ikke at forhindre opfyldelsen af målsætningen for Ammitsbøl Bæk.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Kanstrup, Rådgivende Ingeniører
Skærsøvej 21
6040 Egtved

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejløvej 51
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

2 til spv. reg.
SPV/FGH