



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

E-mail: post@egtved.dk

Dato
13. august 2004

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
141-2004.doc

Journal nr.
8.73.22-39

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra oplande i Ødsted til Ammitsbøl Bæk

Den 26. maj i år har Rådgivende Ingeniører Hundsbæk & Henriksen, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Ammitsbøl Bæk fra 21 nye parceller i Mølkærparken i Ødsted. På foranledning af skrivelse herfra, er materialet den 29. juni blevet suppleret med yderligere oplysninger.

Det fremgår herefter,

- at udstykningen betegnes D16 i Spildevandsplanen og medfører en øget udledning af regn- og overfladevand via det eksisterende udløb betegnet DU12 i Spildevandsplanen,
- at udledningen reduceres ned til en naturlig afstrømning via to regnvandsbassiner, hvor
 - bassin 1, beliggende bag ved kroen, er belastet med opland D9, D10, D11, D13, D15 og D20, i alt 16,6 ha, og
 - bassin 2, beliggende ved Ribevej, er belastet med opland D14 og D16, i alt 4,8 ha,
- at bassinernes volumen fordeler sig med:
 - Bassin 1: Minimum effektivt 570 m³ og 20 m³ vådvolumen
 - Bassin 2: Effektivt 510 m³ og et vådvolumen på 54 m³
- at afløbet fra bassin 1 er 17 l/sek. og fra bassin 2 er 5 l/sek., i alt 22 l/sek. samlet i en udløbsledning i Ammitsbøl Bæk,
- at der beregningsmæssigt vil kunne ske overløb fra bassinerne en gang om året ($n \leq 1$), samt
- at spildevandsafledning fra opland D16 er oplyst til 0,6 l/sek.

AMTETS AFGØRELSE

Afledningen af regn- og overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand til Ammitsbøl Bæk via eksisterende udløb DU12.

Der er ingen bemærkninger til at spildevandsafledningen på 0,6 l/sek. tilledes Haraldskær Renseanlæg.

Efterfølgende er der i *udledningsskema* og *vilkår* vist og beskrevet den tilladte udledning fra de to bassiner til Ammitsbøl Bæk.

UDLEDNINGSSKEMA

Reduceret regnvandsudledning fra to regnvandsbassiner til Ammitsbøl Bæk

Bassin 1, ved kroen:

Tilsluttede opland: D9, D10, D11,
D13, D15 og D20

Tilsluttet areal - ureduceret: 16,6 ha
- reduceret: 4,2 ha

Afledning til bassin: ca. 546 l/sek.

Bassintype: Vådbassin ca. 590 m³

Bassinvolumen: Effektivt min. 570 m³

Bassin afløb: 17,0 l/sek.

Bassin 2, ved Ribevej:

Tilsluttede opland: D14 og D16

Tilsluttet areal - ureduceret: 4,8 ha
- reduceret: 2,1 ha

Afledning til bassin: ca. 273 l/sek.

Bassintype: Vådbassin ca. 564 m³

Bassinvolumen: Effektivt min. 510 m³

Bassin afløb: 5,0 l/sek.

Fælles:

Udledningsnummer: DU12

Maks. samlet udløb: 22,0 l/sek.

Maks. antal nødoverløb: $n \leq 1,0$

Afstrømningsområde: Vejle Å


Recipient: Ammitsbøl Bæk

Medianmin. vandføring: 3 l/sek.

Recipientmålsætning: B1

Rensning: Sandfang, skumbræt og rist

Bemærkning:

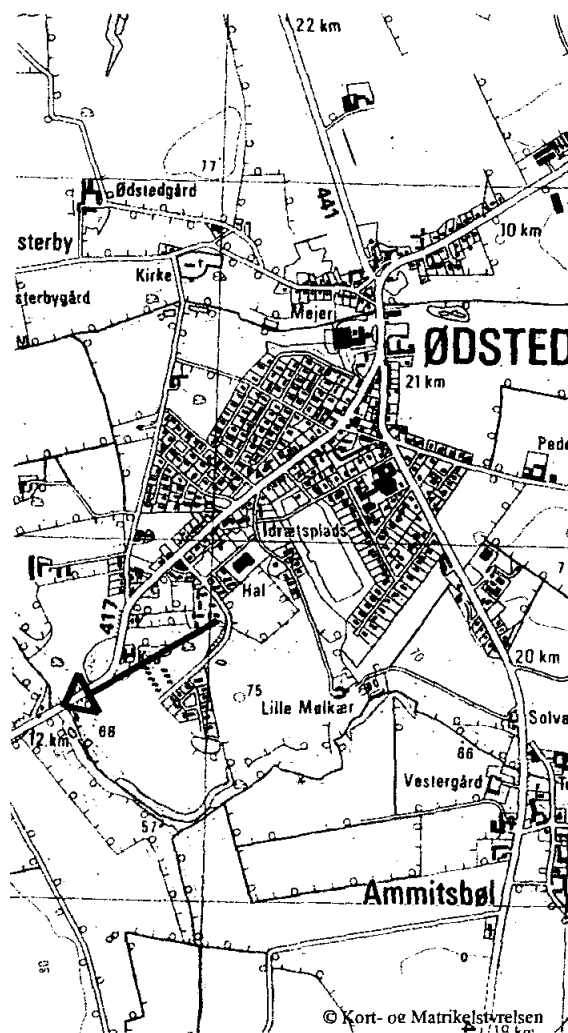

Der må ikke være synlige spor fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til reduceret udledning af regn- og overfladevand via udløb DU12 til Ammitsbøl Bæk er givet på betingelse af,

- at der forinden udledningen sker en reduktion af den samlede vandmængde, via to regnvandsbassiner, til en maksimal afledning på 22,0 l/sek.,
- at der beregningsmæssigt maksimalt forekommer et overløb pr. år, $n \leq 1$, samt
- at det enkelte afløb og tilhørende overløb sikres med en rist med en risteafstand på maks. 10 mm.

Bassinerne, skal i fornødent omfang holdes oprensede, så bundfældelige stoffer ikke kommer med ud i Ammitsbøl Bæk. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes individuelt ved hvert bassin, så det enkelte bassin kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra bassinet $n \leq 1$ skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Afløbet bør indrettes således at der enten nu eller eventuelt på et senere tidspunkt, kan etableres måling af overløb, tidspunkt for overløb og overløbsmængde. I tilfælde af registrering, skal der inden hvert års 1. februar fremsendes overløbsdata hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens B1 målsætning for Ammitsbøl Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 17. august 2004 og i Egtved Posten onsdag den 18. august 2004.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 15. september 2004. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 18. august 2004.

BEMÆRKNINGER

Hvis der ikke ved udløbet af nærværende tilladelses klagefrist er modtaget klager, bortfalder den tidligere tilladelse til udledning via DU12, dateret 9. november 1998 og med j.nr. 8-73-22-605-2-98.

Ammitsbøl Bæk er i Regionplanen målsat som et B1 vandløb, dvs. gydevandløb for ørreder og andre laksefisk. Med en reduceret udledning svarende til det tilsluttede oplands naturlige afstrømning, vurderes udledningen ikke at hindre opfyldelsen af målsætningen for Ammitsbøl Bæk.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen a/s (sag 03.707.2)

Gunhilds Plads 6

7100 Vejle

E-mail: hh@huh.dk

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen

Vedelsgade 17 A

7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

Worsåesgade 1

7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening

H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal

1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Vejlsøvej 51

8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen

Bjerrevej 91

8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

2 til spv. reg.

SPV/FGH

VAN/JAN