



TRE-FOR  
Oldenborggade 31  
7000 Fredericia

Dato  
19. april 2000

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen  
Brev  
HAA/dbo  
069-2000.doc

Journal nr.  
8-73-22-631-1-00

### **Tilladelse til udledning af bundfældet skyllevand fra Lysholt Vandværk i Vejle.**

Vejle Kommune har den 3. april i år fremsendt Jeres ansøgning om tilladelse til udledning af bundfældet filterskyllevand til Bybækken.

Der er tale om forbedring af afløbsforholdene på værket. I dag er både gulvafløb, tagvand og skyllevand ført til slambassin, hvorefter vandet efter en bundfældningsperiode ledes til Bybækken. TRE-FOR ønsker at separere spildevandet i tre systemer:

1. Et spildevandssystem, hvor toilet, håndvask og gulvafløb ledes til 2 stk. samletanke.
2. Regnvandssystem, som ledes til eksisterende brønd i skel.
3. Overløbssystem, som ledes til nyt skyllevandsbassin, af typen Perstrup. Bassinet bliver en lukket beholder, og vil have samme funktion som det eksisterende slambassin, dvs. skyllevandet henstår til udfældning af okker og mangan. Efter bundfældning ledes vandet fortsat til Bybækken.

Det er i ansøgningen oplyst, at der pr. døgn maksimalt bliver tale om udledning af ca. 350 m<sup>3</sup> efter 14 timers bundfældning i det nye bassin.

Tømningen fra bundfældningsbassin til bybækken foregår via en svømmende udløbsledning, som "skummer" fra vandoverfladen således, at den nederste del af bassinet virker som slamfang.

Udledningen af filterskyllevand til Bybækken kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998.

### AFGØRELSE

Der meddeles herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af bundfældet filterskyllevand fra et 500 m<sup>3</sup> stort bundfældningsbassin, etableret på Lysholt Vandværk, Horsensvej 263 i Vejle Kommune.

Tilladelsen omfatter udledning af maksimalt 350 m<sup>3</sup> bundfældet skyllevand i døgnet til Bybækken, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at vandværksbygningens tagvand ledes til eksisterende brønd i skel, når dette kan ske uden gene for det nedstrømsliggende afvandingssystem.

## UDLEDNINGSSKEMA

### Filterskyllevand fra Lysholt Vandværk

Adresse: Horsensvej 263  
7100 Vejle

Udløbsnummer: R1.7

Afstrømningsområde: 13, Vejle Fjord

Recipient: Bybækken


Recipientmålsætning: B3,  
(karpefiskevand)

#### Tilladte maksimalbelastninger:

Opholdstid i bassin:  $\geq 14$  timer

Bassinafløb:  $\leq 60 \text{ m}^3/\text{time}$   
(17 l/sek)

Tømningstid:  $\geq 6$  timer

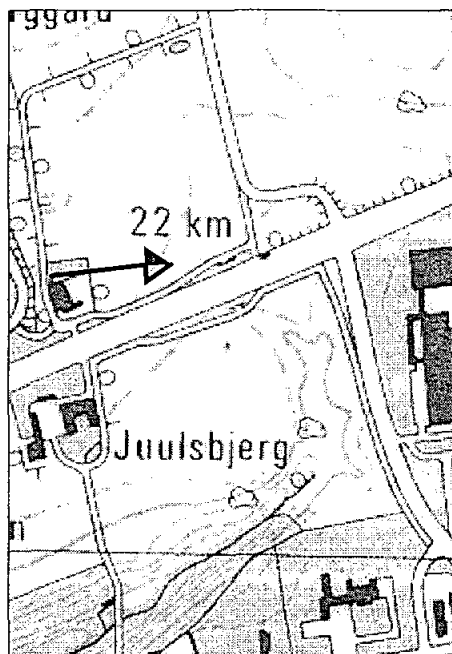

© Kort og Matrikelstyrelsen

**Bemærkning:** Der må ikke forekomme synlige okkeraflejringer fra udledningen.

## VILKÅR

Tilladelse er givet på betingelse af, at der inden udløbet til grøft/Bybækken finder tilstrækkelig bundfældning sted i vandværkets bundfældningsbassin.

Bundfældningsbassinet skal i fornødent omfang oprenses for slam og okker, så bundfældelige stoffer tilbageholdes. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes i forbindelse med afløbet.

Udledningen må ikke give anledning til generende opstuvning i grøft/Bybækken. Det er i tilladelsen forudsat, at vandværket selv i

fornødent omfang underretter de berørte lodsejere for benyttelse af regnvandsgrøft/sidegren til Bybækken.

I tilfælde af manglende overholdelse af udledningstvilkårene, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Bybækken kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Tilsvarende vil godkendelsen blive tilbagekaldt eller revideret i tilfælde af synlige aflejringer af okker/jern i vandløbet.

Bortskaffelsen af okkerslam fra tømninger af bundfældningsbassinet skal ske i overensstemmelse med Vejle kommunes vilkår herom.

#### **KLAGEVEJLEDNING**


Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag, d. 26. april 2000.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber den 24. maj 2000. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen den 26. april 2000.

Med venlig hilsen

  
Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Miljøstyrelse  
Strandgade 29  
1401 København K.

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

Dansk Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal  
1553 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejløvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

HKA

FVA/IGC

2 stk. til spv. reg.

Sagstid: 10 dage