



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Fax: 75 83 55 71

Dato	J.nr.	Dok.nr. Disk.	Sagsbeh.
27. marts 1995	8-74-6-605-1-95	ES/iep 95075.sam	Erik Salling Lokal 5418

Tilledning af olieholdigt spildevand til Haraldskær Renseanlæg.

Egtved Kommune har ved kopi, modtaget her den 8. marts i år, orienteret om en given tilslutningstilladelse til udledning af olieholdigt spildevand til kloaksystemet med Haraldskær Renseanlæg som renseforanstaltning inden udløb i recipient.

Tilladelsen er givet i forbindelse med afværgepumpning på matr. nr. 13 bp, Kærbølling By, Bredsten, beliggende Vejlevej 3, 7182 Bredsten. Det fremgår ikke af tilladelsen, om den er permanent eller tidsbegrænset.

Der er givet mulighed for tilladning af maksimalt 24 m³ spildevand pr. døgn og 0,3 l/sek med en koncentration på maksimalt 11 mg olie/liter (inkl. analyseusikkerhed).

AFGØRELSE

Med baggrund i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, Lov om Miljøbeskyttelse, § 30, stk 1, ændres hermed udlederkrav og vilkår for kontrol af udledningen af rensset spildevand fra Haraldskær Renseanlæg.

For at sikre afløbskvaliteten og minimere olieudledningen til recipienten Vejle Å, skal der fremover føres afløbskontrol med udledningen af olie og bly.

Der fastsættes derfor følgende **supplerende udlederkrav til Haraldskær Renseanlæg:**

Olie/kulbrinte	1,00 mg/l (1)	DS/R 209
Bly	0,02 mg/l (1) / 65 g/døgn (2)	DS263/AAS

(1) tilstandskontrol, almindelig kontrol

(2) transportkontrol, almindelig kontrol

Analysering skal foretages på anerkendt laboratorie og med detektionsgrænse på 0,1 mg/l for olie og 0,002 mg/l for bly.

Der skal jævnt fordelt over den resterende del af indeværende tilsynsår udtages 6 afløbsprøver, hvoraf amtet vil udtage de 2. Efterfølgende års prøveantal justeres efter DIF-kontrollen, men dog altid minimum 6 afløbsprøver.

KLAGEVEJLEDNING

De kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klage over afgørelsen. Amtet har ikke vurderet behov for orientering af diverse foreninger og interesseorganisationer.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er fire uger, udløber den 24. april 1995. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder fra dato.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Bilag: Revideret udledningsskema for Haraldskær Renseanlæg

Kopi til:

FVA

HKA -> PHA -> JEN/AG -> EGP

2 til spv. reg.

605-100

HARALDSKÆR RENSEANLÆG

ANLÆGSTYPE: Biologisk med fosforfjernelse

KLOAKOPLAND NR.: D, E, F 1-22 og N 2

UDLØBSNR.: U 1

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Vejle Å

RECIPIENT: Vejle Å

MEDIANMINIMUMSVANDFØRING: 2.292 l/sek

FORTYNDINGSZONENS LÆNGDE: 60 m


RECIPIENTKVALITETSMÅLSÆTNING: B2

TILLADTE MAKSIMALBELASTNINGER:

TØRVEJRSVANDMÆNGDE PR. ÅR: 1.394.300 m³

REGNVANDSMÆNGDE: 49 l/sek

PE: 14.000

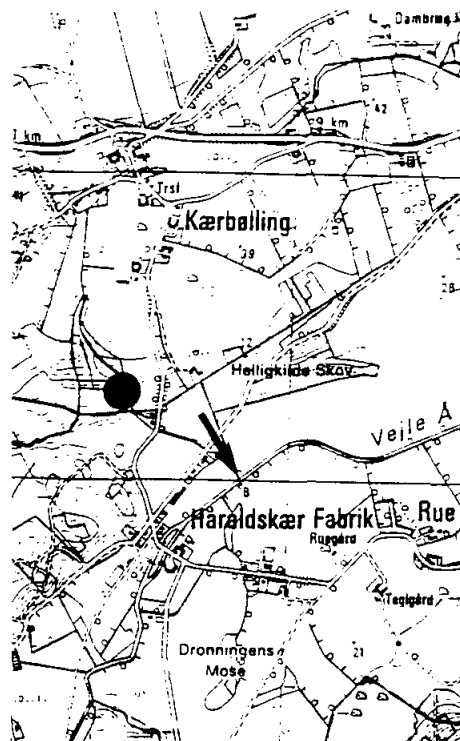

KRAVVÆRDI

KONTROLVARIABLE	KRAV 1/1 -1995	BEMÆRKNINGER
1. Tørvejrsvandmængde m ³ /d	3.820	
2. Tørvejrsvandmængde m ³ /t	308	
3. BI ₅ -mod mg/l	20 (1)	
4. Total - fosfor mg/l	1 (3)	Se indkøring
5. Amm. - kvælstof mg/l	2 (1)	Temp.afh. - se vilkår
6. pH	6,5 - 8,5	Øjebliksprøve (1)
7. Susp. stof mg/l	25 (1)	
8. Olie/kulbrinte mg/l	1 (1)	
9. Bly mg/l	0,02 (1)	65 g pr. døgn (2)

(1) Tilstandskontrol, almindelig kontrol.

(2) Transportkontrol, almindelig kontrol.

(3) Transportkontrol, skærpet kontrol.

Indkøring: Fosfor-kravet betragtes for overholdt ved $P \leq 1,5$ mg/l (3) i indkøringsperioden, der udløber 31/12-98