



Børkop Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Rådhuset  
Ågade 6  
7080 Børkop

Dato  
2. april 2001

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen  
Brev  
HAA/iep  
037-2001.doc

Journal nr.  
8-73-22-603-2-01

***Tilladelse til ændret aflastning til Skærup Å fra overløb ved nyt bassin anlæg beliggende Møllegade/Ågade i Børkop.***

Ved brev af den 27. februar 2001 har Rådgivende Ingeniørfirma COWI, på vegne af Børkop Kommune, fremsendt ansøgning om tilladelse til ændret aflastning fra udløb 1D i Børkop, beliggende ved Møllegade/Ågade.

Det eksisterende kloaksystem er fælleskloak og der etableres et nyt bassin i forbindelse med udløb 1D, som skal erstatte udløb 1B, 1C og 1F der alle nedlægges.

Ved kraftige regnskyl aflaster systemet til Skærup Å, et B2 målsat vandløb. Som følge af projektet nedbringes den aflastede overløbsmængde fra 15.807 m<sup>3</sup>/år til 3.662 m<sup>3</sup>/år på udløb 1D. Samtidig nedbringes antallet af overløb fra 30-40 gange årligt til maksimalt 4-5 gange årligt.


I den nærmeste fremtid vil der i Børkop By eksistere 3 overløb til Skærup Bæk fra fælleskloak – udløb 1D, 1F og 1G. Forbedringer i de to sidstnævnte oplande til udløb 1F og 1G, der begge udgør ca. ¼ af byens fælleskloakerede opland, indgår ikke i planperioden for den nuværende spildevandsplan.

## AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 tilladelse til (reduceret) udledning af regn- og overfladevand samt opspædet spildevand. Udledningerne finder sted til Skærup Å, som efterfølgende beskrevet og vist.

## UDLEDNINGSSKEMA

<b>Udløbsnummer:</b>	<b>1D</b>
<b>Opland, fælleskloakeret del:</b>	del af opland 1.01
<b>Areal fra regnvandsafledning:</b>	67,6 ha
<b>Reduceret areal:</b>	16,1 ha
<b>Afstrømningsområde:</b>	14, Bredstrup Å
<b>Recipient:</b>	Skærup Å
<b>Recipientmålsætning:</b>	B2, levested for laksefisk
<b>Medianminimumsvandføring:</b>	ca. 75 l/s
<b>Bassin (nyt):</b>	800 m <sup>3</sup>
<b>Bassin (tidligere renseanlæg):</b>	400 m <sup>3</sup>
<b>Ledningsvolumen:</b>	200 m <sup>3</sup>
<b>Bassinanlæg, total volumen:</b>	1.400 m <sup>3</sup>
<b>Maks. antal overløb pr. år:</b>	n ≤ 5
<b>Rensning:</b>	sandfang, skumbræt og rist

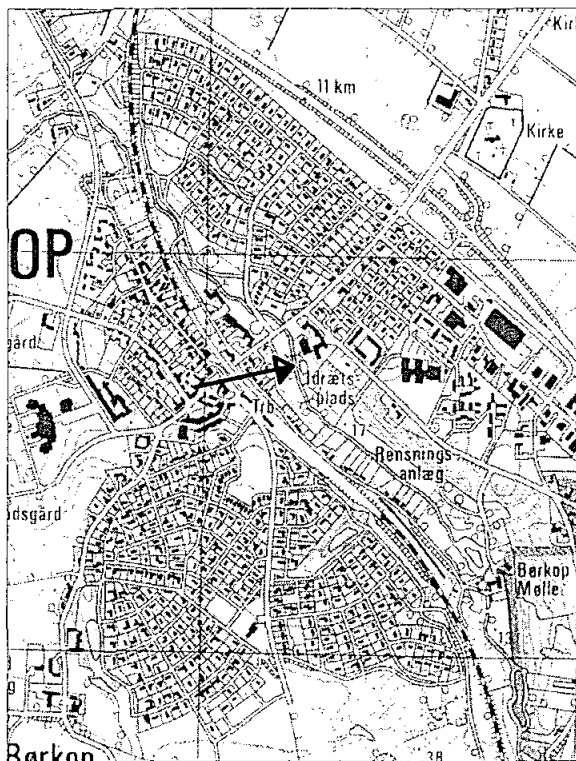

© Kort- og Matrikelsstyrelsen

**Bemærkning:** Der må ikke være synlige oliespor eller ristegods i eller fra udledningen.

## VILKÅR

Antal aflastninger må maksimalt være de i skemaet anførte. Det angivne maksimale antal årlige overløbshændelser skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste 3 år.

Der skal udføres måling af antal overløb til konstatering af, om tilladelsens vilkår om maksimalt antal overløb overholdes. Registreringen kan foretages med "Stormlog" eller lignende. Amtet skal senest 3 uger efter et kalenderårsskift have modtaget resultatet af målregistreringen.

Overløb fra bassin til Skærup Å skal sikres med en rist med en spaltevidde på maksimalt 10 mm tremmeafstand.

Der skal etableres skumbræt eller dykket overløb til fjernelse af flydestoffer inden overløb fra bassin.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand, slam og riste-gods, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i Skærup Å.

Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinanlægget kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Udløbet til recipienten skal være udformet, således overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Trekantens Folkeblad onsdag, den 4. april 2001.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 2. maj 2001. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

## BEMÆRKNINGER

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden 3 år fra dato.

Skærup Å, er i regionplanen målsat som B2. Med neddrosling af regn- og overfladevand og det opspædede spildevand samt en betydelig sedimentation gennem bassinet og med maksimalt fem (nød)-udledninger om året, vurderer amtet, at udledningen fra 1D ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

  
Henning Adgaard Jensen

**Kopi til:**

COWI  
Rådgivende Ingeniører A/S  
Nytorv 2  
6000 Kolding

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedsøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal  
Box 403  
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejløvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

HKA  
FVA/SBF  
FGH  
2 til spv. reg.