



Børkop Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Ågade 6
7080 Børkop

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
26. oktober 1998	8-73-22-603-1-97	HAA/dbo 98294.sam	Henning Aagaard Jensen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra boligområde i Børkop By til Skærup Å.

Børkop Kommune har den 13. november 1997 fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand fra eksisterende og fremtidige boligområder og arealer udlagt til offentlige formål i Børkop by.

Ved udstykning af byggegrunde separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til centralreanseanlægget i Brejning og overfladevandet til Skærup Å.


Afvandingen omfatter oplande benævnt "A", "F", "vej (del af Søndergade)", samt "eksisterende opland" i alt på 32,3 ha, der skal ledes gennem eksisterende bassin, svarende til en afvanding på ca. 992 l/s. Kommunen har desuden søgt om tilladelse til, på sigt, at tilslutte yderligere fire oplande, svarende til 33 ha. Det er imidlertid aftalt, at kommunen fremsender nye ansøgninger når disse fremtidige oplande påtænkes tilsluttet.

I forbindelse med kloakeringen forsinkes udledningen af overfladevand til Skærup Å af hensyn til erosion og stoftransport. Der benyttes det eksisterende regnvandsbassin på 2118 m³ og via vandbremse reguleres afløbet til maksimalt 32 l/s.

Amtets afgørelse

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §28, tilladelse til udledning af overfladevand, som efterfølgende beskrevet og vist.

Udløbsnummer: 1 N
Kloakoplande: A, F,
Vejområde (Søndergade),
"Eksisterende opland"
Oplandsareal: 31,8 ha.
Reduceret areal: 7,6 ha.
Afstørningsområde: 14, Bredstrup Å
Recipient: Skærup Bæk
Recipientmålsætning: B2
Medianmin. vandføring: 80 l/s
Bassin: 2.118 m³
Maks. bassinafløb: 32 l/s
Maks. overløb pr. år: n = 1/10
Rensning: Rist ≤ 10 mm,
skumbræt, sandfang

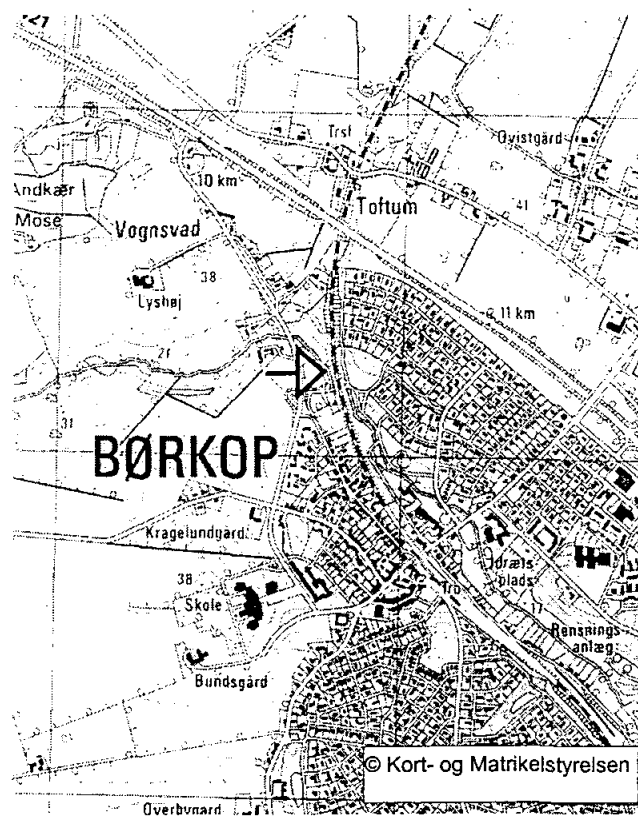

Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

Vilkår

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet til Skærup Å, findes en sand- og bundfældningsbrønd med dykket udløb.

For sandfang og bassin gælder, at de i fornødent omfang skal oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Afspærringsanordning skal forefindes inden udløb, således at afspærring er mulig i tilfælde af forureningsuheld.

Udløbet til recipienten skal være udformet således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Der skal sikres mulighed for fremtidig måling af antal overløbshændelser.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Klagevejledning


Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad Fredericia Dagblad og Trekantens Folkeblad onsdag, den 28. oktober 1998.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber den 25. november 1998. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen


Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Måsnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H. C. Andersens Boulevard 37 1. sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

FVA/SBF
HKA
2 til spv reg.

Sagstid: 11 mdr.