



Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej- og kloakafdelingen
Kirkegade 25
7100 Vejle

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
17. juli 1998	8-73-22-631-2-98	HAA/iep 98156.sam	Henning Aagaard Jensen

Tilladelse til udledning af overladevand til Engum Bæk fra boligområde ved Engumvej i Bredal

I forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde med naturgrunde, beliggende ved Engumvej i Bredal, har Vejle Kommune den 5. marts 1998 fremsendt tillæg til spildevandsplan samt ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand til Engum Bæk.

Tillægget til spildevandsplanen har været i offentlig høring og er nu endeligt vedtaget.

Ved udstykning af parcelområdet, separeres spildevandet således at det sanitære spildevand ledes til Vejle Centralrenseanlæg og overfladevandet til Engum Bæk.

Det udstykkede areal, inkl. grusvej er på 11,5 ha. Området giver en afvanding på 165 l/s, der ledes til regnvandsbassin.

I forbindelse med kloakeringen forsinkes udledningen af overfladevand til Engum Bæk af hensyn til erosion og stoftransport. Der etableres et regnvandsbassin på 167 m³ med reguleret afløb til maksimalt 11,5 l/s.


Amtets afgørelse

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §28, tilladelse til udledning af overfladevand, som efterfølgende beskrevet og vist.

Udløbsnummer: R 7.4
Kloakopland: 7.6
Oplandsareal: 11,5 ha
Reduceret areal: 1,5 ha.

Afstrømningsområde: 13, Vejle Fjord
Recipient: Engum Bæk
Recipientmålsætning: B3
Medianmin. vandføring: < 1 l/s

Bassin: 167 m³
Maks. bassinafløb 11,5 l/s
Maks. overløb pr. år: n = 1/2
Rensning: Rist, sandfang

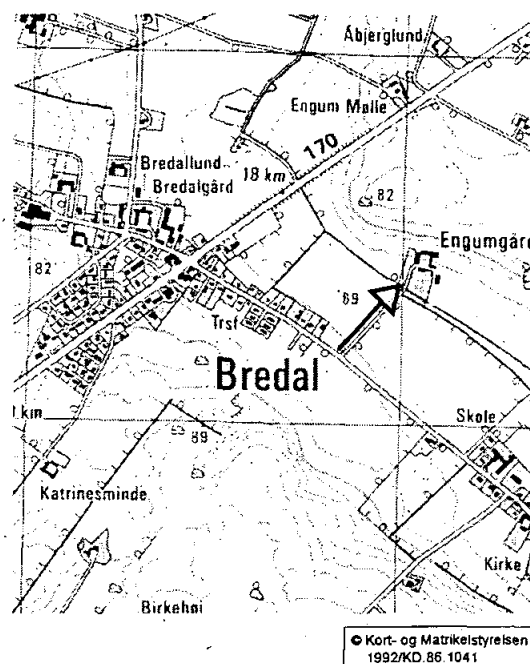

Der må ikke være synlige oliespor
i eller fra udledningen

Vilkår

Bassinet skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Udløbet til recipienten skal udformes således at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Bassinet skal udformes, så der sikres mulighed for fremtidig måling af antal overløbshændelser.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Klagevejledning


Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen Vejle Posten onsdag, den 29 juli 1998.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber onsdag den 26. august 1998. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen


Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejl søvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

FVA/IGC
HKA
2 til spv. reg.