



Give Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give

Dato	Sagsbeh.	Dok nr./ Disk	Journal nr.
22. november 2000	Erik Salling	ES/dbo 292-2000.doc	8-73-22-611-4-00

Tilladelse til nødoverløb fra pumpestation syd for Farre.

Ved brev af 13. november i år har COWI i Kolding på vegne af Give Kommune, søgt om tilladelse til etablering af et nødoverløb fra pumpestationen, der etableres på ledningen Gadbjerg-Farre.

Pumpestationen etableres umiddelbart syd for Farre by ved Nedvadvej. Nødoverløbet vil kun træde i funktion ved længerevarende pumpestop. Overløb sker via en ø250 pvc-ledning til Omme Å.

AMTETS AFGØRELSE

Udledning af spildevand fra et nødoverløb ved en pumpestation kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 698 af 22. september 1998.

Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28, tilladelse til etablering af nødoverløb fra pumpestationen ved Nedvadvej syd for Farre, som efterfølgende vist og beskrevet i udledningsskema og vilkår.

Udløbet i Omme Å betegnes FU6 i spildevandsplanen.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning fra nødoverløb ved pumpestation ved Nedvadvej syd for Farre by.

Pumpestation nr.: PS 18


Udledningsnummer: FU6

Afstrømningsområde: Omme Å

Recipient: Omme Å

Recipientmålsætning: B1

Rensning: Rist

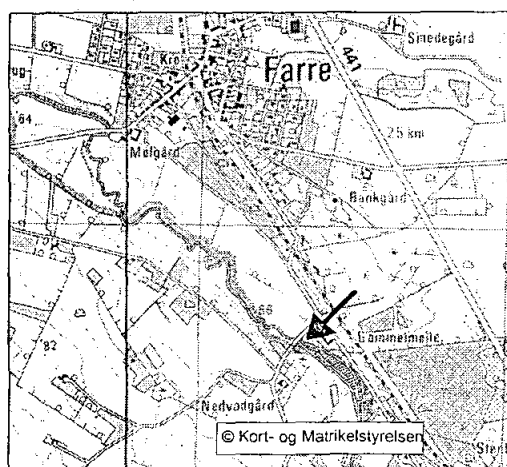

Bemærkninger: Der må ikke være synlige spildevandsspor efter en udledning.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af,

- at der ved pumpestop og deraf følgende nødoverløb umiddelbart efter gives amtet meddelelse herom,
- at overløbet sikres med en rist med en risteafstand på maks. 20 mm,
- at vandløbet umiddelbart efter, at der igen er normal pumpedrift renses for ristegods og anden spildevandsbelastning,
- at kommunen ved længerevarende pumpestop/reparation enten i fornødent omfang tømmer pumpebrønden med slamsuger eller etablerer en reservepumpe i reparationsperioden.

Tilladelsen er endvidere givet under forudsætning af, at målsætningen for Omme Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af ansøger, Embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig in-

teresse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Der er ikke skønnet behov for annoncering af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger med udløb den 21. december 2000. En klage skal sendes her til. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter 22. november 2000.

BEMÆRKNINGER

Med en B1 målsætning i Omme Å er det ikke optimalt, at der er risiko for udledning af urensset (opspædet) spildevand, selvom der kun er tale om et nødoverløb, der kun påregnes at træde i funktion ved strømsvigt.

Det accepteres dog, at der ikke etableres noget bassin, men at der efter et eventuelt overløb tages stilling til den recipientmæssige konsekvens og om der vil være recipientmæssige grunde til efterfølgende at stille krav om etablering af et sparebassin. I så fald skal det etableres senest 6 måneder efter udmeldingen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

COWI (Deres ref. 51945/LRS)
Nytorv 2
6000 Kolding

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/BOL

2 til spv. reg.

Sagstid: 1 uger