



Grundejerforeningen Fjordparken
Att.: Kasserer Karl M. Jørgensen
Skøn Valborgs Vej 30
7100 Vejle

Dato
12. oktober 2001

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen

Brev
HAA/dbo
148-2001.doc

Journal nr.
8-73-24-603-2-01

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Høllbækken fra grusvej ved Fjordparken i Høll

Kasserer Karl M. Jørgensen har i brev den 22. maj 2001 på vegne af grundejerforeningen "Fjordparken" i Høll, søgt om tilladelse til at udlede vej- og overfladevand fra en mindre sidevej i sommerhusområdet.

I forbindelse med større regnskyl og i tøbrudsperioder, danner der sig store vandsamlinger i vejkanten og ind mod haverne ved husene nr. 23, 25 og 27, hvilket er til ulempe for beboerne.

Grundejerforeningen ønsker derfor at foretage udledning af disse vandsamlinger til åen vest for Fjordparken.

Afledningen etableres ved, at der nedgraves en brønd i betonrør med en diameter på ca. 60 cm og med fast bund i en afstand af 10 – 15 meter fra åen. Brønddybden er ca. på 120 cm.

Ud for husene 23, 25 og 27 nedgraves et plastrør med en længde af 50 – 70 meter i en dybde af ca. 50 cm fra jordoverfladen til afledning af overfladevand til brønden. Fra jordoverfladen og ned til plastrørene etableres stenfaskine til nedsivning af vandet.

I brønden monteres en 500 watt afløbspumpe med automatisk start/stop, til pumpning af vandet op i bækken via en ca. 30 mm slange. Den udledte mængde vil være mindre end $10 \text{ m}^3/\text{time}$ ($< 2-3 \text{ l/sek}$).

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Hølbækken.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der via en 500 watt pumpe udledes til bækken.

UDLEDNINGSSKEMA

Afstrømningsområde: 14, Bredstrup Å


Recipient: Hølbækken

Recipientmålsætning: D, vandløb der er påvirket af spildevand

Vandløbets medianmin. vandføring: $< 10 \text{ l/s}$

Maks. afløb via pumpe: 3 l/s ,
 $10 \text{ m}^3/\text{time}$

Rensning: Sandfang og dykket pumpe

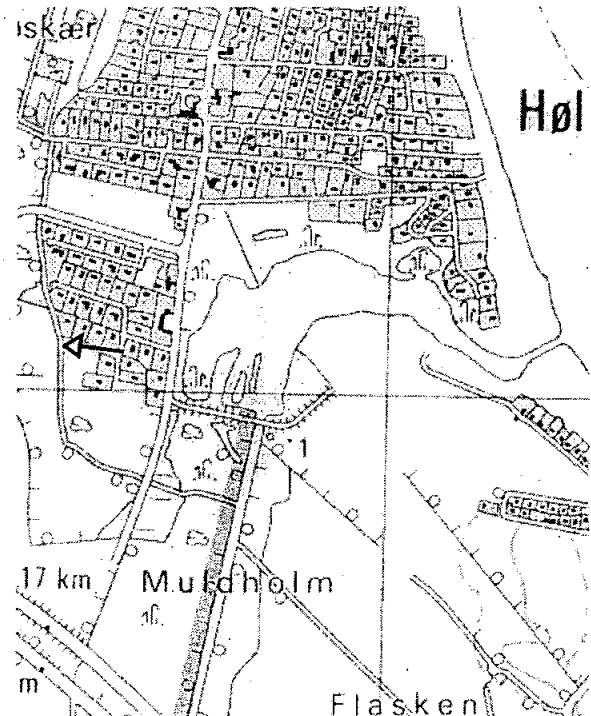

© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Det skal sikres, at udledningen til Høllbækken ikke overstiger 10 m³/time.

Pumpebrønd og sandfang skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

TILSYN

Børkop Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Trekantens Folkeblad onsdag den 17. oktober 2001.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 14. november 2001. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil, når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Området er i Børkop Kommunes spildevandsplan beskrevet som et opland, hvorfra der sker nedsivning af regn- og overfladevand. Da det beskrevne projekt afviger herfra, gives amtets tilladelsen på betingelse af, at der indhentes den fornøden accept fra Børkop Kommune.

Hølbækken, er i regionplanen målsat som et vandløb (D), der er påvirket med spildevand. Med en maksimal udledning på 3 l/sek, vurderer amtet, at udledningen fra pumpen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

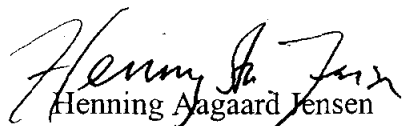
Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Børkop Kommune
Teknisk Forvaltning
Ågade 6
7080 Børkop

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedsøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejløvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/SBF
2 til spv. reg.