



Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Dato
10. december 1999

Sagsbehandler
Erik Salling

Brev
Es/dbo
99295.doc

Journal nr.
8-73-22-611-4-99

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Brande Å.

Ved brev af 25. november i år har Hundsbæk & Henriksen, Vejle, på vegne af Give Kommune søgt om tilladelse til, via et 1.850 m³ jordbassin og det kommunale kloaksystem, at udlede til Brande Å 14 l/sek. regn- og overfladevand fra Ryttervangen i Give.

Af de tilvejebragte oplysninger fremgår det, at arealet separatkloakeres og er en del af opland A1, samt hele opland A2 i kommunens nuværende spildevandsplan. Arealet udgør 13,7 ha og reduceret 5,3 ha, og vil i den igangværende revision af spildevandsplanen få betegnelsen opland A6.2. Bassinet er dimensioneret således, at der beregningsmæssigt kan forekomme overløb en gang hvert 8-10 år.

Arealets spildevand vil blive tilført Give Centralrenseanlæg.

LOVGRUNDLAG

Udledningen kræver tilladelse efter Lov om Miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998).

AFGØRELSE

Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand via det kommunale kloaksystem til Brande Å fra et areal på 13,7 ha ved Ryttervangen i Hjortsballe/Give.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning gennem det kommunale kloaksystem med udløb AU7 i Brande Å, som efterfølgende beskrevet og vist.


Der er ingen bemærkninger til, at oplandets spildevand tilføres Give Centralreenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer: AU7
Udledning fra: (del af A1 og A2) A6.2
Areal: 13,7 ha
Reduceret areal: 5,3 ha

Afstrømningsområde: Holtum Å
Recipient: Brande Å
Medianmin.vandføring: 40 l/sek.
Recipientmålsætning: B1

Bassinvolume: Effektivt min. 1850 m³
Bassintilledning: 690 l/sek.
Rensning: Sandfang, skumbræt og rist
Maks. udledning: 14,0 l/sek.
Maks. antal overløb pr. år: $n \leq 0,12$

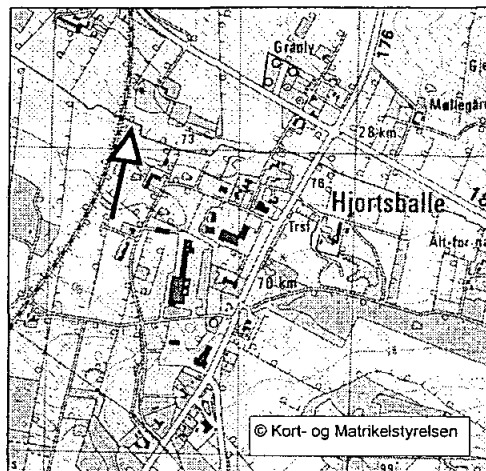

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet i det eksisterende ledningssystem eller i Brande Å etableres et forsinkelses- og bundfældningsbassin.

Bassinet skal etableres som et vådbassin med minimum 1.850 m³ effektiv volumen, samt et permanent vådvolumen på ikke under 20 m³. Det skal samtidig sikres, at der sker en neddrøsling til en maksimal udledning fra bassinet på 14,0 l/sek.

En forudsætning for tilladelsen er, at med bassinet placeret som anført i ansøgningen, skal det etableres med en overløbskote \leq kote 79,40 (\Rightarrow større areal for fastholdelse af volumen, da det nuværende projekterede volumen er baseret på en overløbskote \geq 80,30). Alternativt skal

der monteres en kontraklap mellem den sidste tilløbsbrønd og den første afløbsbrønd (ALR1100 og ALR1100A) placeret i Ryttervangen, for at forhindre overløb her.

Afløbsbygværket skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i kloaksystemet eller Brande Å. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb, $n < 0,12$ eller $T > 8$, skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf. Omkring overløbs-hændelser og risiko forudsættes det, at ansøger selv advisere naboer.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Brande Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. lovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis tirsdag den 14. december 1999.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. januar 2000. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedøm-

melse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen, efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 14. december 1999.

BEMÆRKNINGER

Brande Å er i regionplanen målsat til B1, hvilket betyder, at der i vandløbet skal være mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk.

Med neddrøslingen af regn- og overfladevandet gennem det nye bassin til en maksimal bassinafledning på 14 l/sek. svarende til ca. 1 l/sek. fra det ureducerede areal vurderer amtet ikke, at udledningen sammen med den hidtidige udledning via AU7 vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen (sag nr. 99.225.2)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/BOL
2 til spv. reg.

Sagstid: 2 uger