



Jelling Kommune
Fårupvej 10

7300 Jelling

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
1. april 1992	8-73-21-617-1-92	ESA/dbo 109.92	Erik Salling Lokalnr. 5416

Tilladelse til udledning af overfladevand til Feldmose Bæk.

Ved brev af 6. marts i år har Jelling Kommune fremsendt forslag til ændringer af spildevandssystemet i Kollerup. Forslaget indebærer en separering af spilde- og regnvandet i hele kloakområdet.

Der etableres et nyt ledningsnet til spildevandet, som efterfølgende overpumpes til Hørup Renseanlæg. Regn- og overfladevandet, der udgør ca. 80 l/sek, føres gennem det nuværende ledningsnet fortsat til Feldmose Bæk via det eksisterende nødbassin på ca. 88 m³. Herved sker der en reduktion af vandmængden inden udledningen i recipienten.

Amtets afgørelse:

Der meddeles herved tilladelse til udledning af maksimalt 3 l/sek. reduceret regn- og overfladevand til Feldmose Bæk fra et areal på 2,8 ha, betegnet "I Kollerup" i spildevandsplanen, som efterfølgende beskrevet og vist.

For det nuværende nødbassin gælder, at det skal ændres til et vådbassin og samtidig virke som forsinkelses- og sedimentationsbassin. Bassinets afløb og nødoverløb skal etableres som dykket afløb.

Bassinets skal i fornødent omfang oprensnes for slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i vandløbet. Reguleringsanordning skal forefindes.

forts:...

UDLEDNINGSSKEMA


Udledning fra separatkloakeret opland i Kollerup.

Kloakopland: I Kollerup
Udledning nr.: IU 3

Afstrømningsområde: Gudenaå
Recipient: Feldmose Bæk
Medianminimumsvandføring: 0 l/sek
Recipientmålsætning: B3

Bassinvolumen: Min. 88 m³
Bassintype: Vådbassin
Maks. udledning: 3 l/sek
Maks. antal aflastning: n = 12

Rensning: Rist
+ skumbræt
+ sandfang

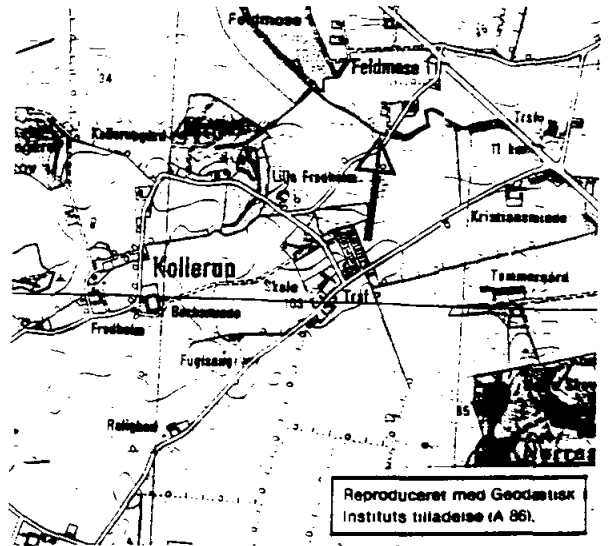

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve tilladelsen revideret.

Klagevejledning:

Der kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Jelling Avis onsdag, den 8. april i år.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 6. maj 1992. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Forts...

Amtets bemærkninger:

Amtet er indforstået med, at regnvandsledningen og forsinkelsesbassinet benyttes til nødoverløb i tilfælde af pumpestop.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulgagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlovsgade 14
1651 København V

VKA
VLA
2 til spv. reg.

Statistikkoder: ESA, 617, 3030, 3500