



H+H Celcon A/S
Bredsten Landevej 37
7321 Gadbjerg

Dato
11. marts 2002

Sagsbehandler
Erik Salling

Brev
ES/dbo
042-2002.doc

Journal nr.
8-73-24-611-2-02

Revideret tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Lindeballe Bæk fra H+H Celcon.

Den 7. februar i år er der søgt om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand, til Lindeballe Bæk, fra et ureduceret areal på 5,70 ha og reduceret 2,24 ha. Der er tidligere, den 10. december 1999, meddelt tilladelse til udledning fra de 4,44 ha, hvorfor der reelt kun er tale om en forøgelse af det ureducerede opland på 1,26 ha eller 0,71 ha reduceret.

Udledningen søges som hidtidige via et ca. 760 m³ jordbassin til Lindeballe Bæk, men øget med 1 l/sek. til nu 6 l/sek. svarende til en afledning på ca. 1 l/sek. ureduceret opland.

Bassinet er dimensioneret således, at der beregningsmæssigt kan forekomme overløb en gang hvert tiende år, $n \leq 0,1$.

Virksomheden er separatkloakeret, og som hidtil vil spildevandet blive afledt til Give Kommunes kloaksystem for efterfølgende kommunal rensning på Farre Renseanlæg.

LOVGRUNDLAG


Den forøgede udledning kræver tilladelse efter Lov om Miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

AFGØRELSE

Der meddeles derfor, i henhold til lovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Lindeballe Bæk fra et ureduceret areal på 5,70 ha ved Bredsten Landevej 37 i Grønbjerg, som efterfølgende beskrevet og vist. Arealet betegnes H3 i kommunens spildevandsplan.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning fra:	H+H Celcon A/S, Bredsten Landevej 37, 7321 Gadbjerg
Spildevandsopland:	H3
Udledningsnummer:	HU5
Areal:	5,70 ha
Reduceret areal:	2,24 ha
Afstrømningsområde:	Omme Å
Recipient:	Lindeballe Bæk
Medianmin.vandføring:	1 l/sek.
Recipientmålsætning:	B1
Bassinvolume:	Effektivt min. 760 m ³
Bassintilledning:	290 l/sek.
Rensning:	Sandfang, skumbræt og rist
Maks. udledning:	6,0 l/sek.
Maks. antal overløb pr. år:	n ≤ 0,1

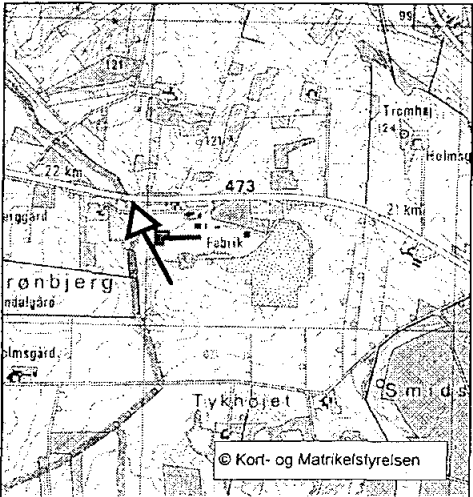

Bemærkninger: Der må ikke være synlige misfarvninger eller oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der inden udløbet i Lindeballe Bæk etableres et forsinkelses- og bundfældningsbassin. Bassinet skal etableres som et vådbassin med minimum 760 m³ effektiv volumen, samt et permanent vådvolumen på ikke under 20 m³.

Det skal samtidig sikres, at der sker en neddrøsling til en maksimal udledning fra bassinet på 6,0 l/sek. Afløbsbygværket skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm.

Bassinet skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i Lindeballe Bæk.

Der må ikke forekomme misfarvninger fra udledningen. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb, $n \leq 0,1$ eller $T \geq 10$, skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Afgørelsen forudsætter, at hele virksomheden er separatkloakeret, og at der kun afledes regnvand til bassinet. Som dokumentation for at separeringen er gennemført, skal der hertil snarest fremsendes en ledningsplan over virksomhedens kloak- og spildevandsforhold.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Lindeballe Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og 98 klages over afgørelsen af Dem, Give Kommune, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. lovens § 99.

Da afgørelsen kun er en ændring/justering af den tidligere tilladelse af 10. december 1999, og denne ikke gav anledning til henvendelser fra offentligheden, er der ikke vurderet behov for annoncering. Afgørelsen sendes således til de tidligere kopimodtagere.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 9. april 2002. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen, efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder fra dato.

BEMÆRKNINGER

Lindeballe Bæk er i regionplanen målsat B1, hvilket betyder, at der i vandløbet skal være mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk.

Med neddroslingen af regn- og overfladevandet gennem bassinet til en maksimal afledning på 6 l/sek. svarende til ca. 1 l/sek. fra det ureducerede areal, og med mindre end et (nød-)overløb hvert tiende år, vurderer amtet ikke, at udledningen vil hindre opfyldelsen af målsætningen. Der er samtidig forudsat, at der ikke forekommer misfarvet udledning.

Hvis der ikke modtages klager eller indsigelser over nærværende afgørelse, vil den tidligere tilladelse af 10. december 1999 ikke længere være gældende, men være erstattet af nærværende tilladelse.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

H+H Celcon A/S
H.J.Henriksens Vej 10
3310 Ølsted

COWI, Rådgivende Ingeniører AS (ref.43236)
Nytorv 2
6000 Kolding

Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
ÅLA/LFK
VAO/ML
FVA/BOL
8-73-24-611-2-99

2 til spv. reg.