



Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2
6040 Egtved

Dato
9. maj 2003

Sagsbeh.
Erik Salling

Dok nr./ Disk
ES/iep
096-2003.doc

Journal nr.
8-73-22-605-2-03

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Randbøldal Bæk

Den 11. marts 2003 har DAI Gruppen A/S, på vegne af Egtved Kommune, søgt om tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Randbøldal Bæk fra et nyt sparebassin. Ansøgningen er ved skrivelse fra DAI Gruppen, dateret 11. april 2003, blevet suppleret med reviderede beregninger, oplysninger omkring bassinvolumen og overløbsfrekvens.

Af sagens materiale fremgår det herefter, at

- der er tale om spildevandsafledning fra opland I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1 og I2.2 på ureduceret i alt 5,50 ha og reduceret 1,38 ha,
- der påregnes etableret et $\varnothing 1200$ mm sparebassin på effektivt 58 m^3 ,
- der inden overløb til sparebassin videreledes 27 l/sek.,
- der beregningsmæssigt vil kunne ske (nød-)overløb fra sparebassinet maksimalt fem gange om året ($n \leq 5$), samt
- overløb vil ske til Randbøldal Bæk via et eksisterende udløb IU2.

AMTETS AFGØRELSE

Afledningen af opspædet spildevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved, i henhold til lovens § 28 tilladelse til:

- Udledning af opspædet spildevand til Randbøldal Bæk fra et $\varnothing 1200$ mm sparebassin på minimum 58 m^3 for oplandene I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1 og I2.2 via et eksisterende udløb betegnes IU2 i Spildevandsplanen.
- Højest fem (nød-)overløb om året fra sparebassinet ($n \leq 5$).

Efterfølgende er der i udledningsskema og vilkår vist og beskrevet det tilladte nødoverløb fra sparebassinet til Randbøldal Bæk.

UDLEDNINGSSKEMA

Sparebassin, beliggende Dalen i Randbøldal

Udledningsnummer: IU 2

Udledning fra opland: I1.1, I1.2,
I1.3, I1.4, I2.1 og I2.2

Oplandsareal - ureduceret: 5,50 ha

- reduceret: 1,38 ha

Afstrømningsområde: Vejle Å

Recipient: Randbøldal Bæk

Medianmin. vandføring: 3 l/sek.

Recipientmålsætning: Generel


Bassintype: Ø1200 mm

Bassinvolumen: Effektivt min. 58 m³

Maks. antal bassinoverløb: $n \leq 5$

Rensning: Rist

Bemærkning: Der må ikke være synlige spildevandsspor fra udledningen.

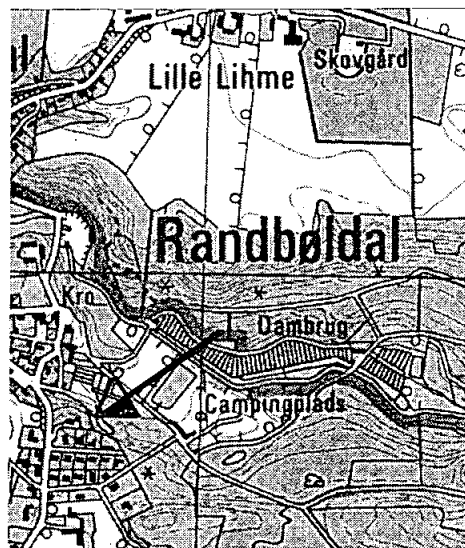

© Kort- og Matrikelstyrelsen

VILKÅR

Tilladelsen til udledning fra sparebassinets nødoverløb af opspædet spildevand via udløb IU2 til Randbøldal Bæk er givet på betingelse af,

- at der etableres et sparebassin med et effektivt volumen på min. 60 m³,
- at der først tilledes sparebassinets spildevand ved flow ≥ 27 l/sek.,
- at der fra sparebassinets beregningsmæssigt maks. kan forekomme fem nødoverløb pr. år, $n \leq 5$, samt
- at nødoverløbet sikres med en rist med risteafstand på maks. 10 mm.

Bassin, skal i fornødent omfang være selvrensende, så bundfældelige stoffer forbliver i spildevandssystemet og ikke kommer med ud ved nødoverløb og dermed ud i Randbøldal Bæk. Afspærringsanordning skal forefindes, således at sparebassinets kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld.

Det angivne maksimale antal overløb fra bassinet $n \leq 5$ skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

Til registrering og dokumentation af overløbshændelserne skal sparebassinets nødoverløb forsynes med overløbstæller, der kan registrere overløbstidspunkt, varighed og overløbsflow. Inden hvert års 1. februar skal overløbsdata fremsendes hertil.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Randbøldal Bæk og Vejle Å kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98, klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99. Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Kolding Folkeblad tirsdag den 13. maj 2003 og i Egtved Posten onsdag den 14. maj 2003.

Klagefristen er 4 uger, efter Miljøbeskyttelseslovens § 93, og udløber den 11. juni 2003. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 14. maj 2003.

BEMÆRKNINGER

Senest ved sparebassinets ibrugtagning skal det nuværende overløbsbygværk, med udløbsbetegnelsen IU2, ved Dalen i Randbøldal være nedlagt og overløb derfra bragt til ophør. Der anmodes om underretning om tidspunktet for sparebassinets ibrugtagning.

Randbøldal Bæk er i regionplanen ikke målsat, hvorfor en generel målsætning er gældende. Derimod er Vejle Å ved Randbøldal Bæks udløb målsat B2 – levested for laksefisk. Med begningsmæssigt højst fem overløb pr. år af kraftigt opspædet spildevand, vurderes udledningen ikke at forhindre opfyldelsen af målsætningen for Randbøldal Bæk og Vejle Å.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

DAI Gruppen A/S
Danmarksgade 6
7000 Fredericia

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejløvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

Danmarks IdrætsForbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

VAN/JAN
SPV/FGH

2 til spv. reg.