



Børkop Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Rådhuset  
Ågade 6  
7080 Børkop

Dato  
15. juli 1999

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen

Brev  
HAA/iep  
99116.doc

Journal nr.  
8-73-22-603-1-99

**Tilladelse til udledning af overfladevand til Madekær Bæk fra nyt boligområde ved Soltoften i Smidstrup**

I forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde, beliggende ved Soltoften i Smidstrup, har Børkop Kommune den 27. maj 1999 fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand til Madekær Bæk. Kommunen har i brev af den 7. juli 1999 suppleret ansøgningen med tegninger og beregningsforudsætninger for etablering af rørbassiner.

Ved udstykning af parcelområdet, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til Smidstrup Renseanlæg og overfladevandet til Madekær Bæk.

Udstykningsområdet er inddelt i opland I og opland II på henholdsvis 0,87 ha og 1,35 ha. Ved en regnintensitet på 130 l/s/ha giver området en afvanding på 29 l/s fra opland I og 44 l/s fra opland II, der ledes til hvert sit rørbassin.

I forbindelse med kloakeringen forsinkes udledningen af overfladevand til Madekær Bæk af hensyn til erosion og stoftransport. Ved opland I etableres et rørbassin på 13 m<sup>3</sup> og ved opland II et rørbassin på 24 m<sup>3</sup>, begge med reguleret afløb til maksimalt 5 l/s.

**Amtets afgørelse**

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §28, tilladelse til udledning af overfladevand, som efterfølgende beskrevet og vist.

Under forudsætning af, at den nødvendige kapacitet er til stede, er der ingen bemærkninger til, at spildevandet fra 50 PE i opland I og II, via eksisterende spildevandsledninger tilledes Smidstrup Renseanlæg.

## UDLEDNINGSSKEMA


Udløbsnummer:	4E
Kloakopland:	I
Oplandsareal:	0,9 ha
Reduceret areal:	0,23 ha
Bassin (rør):	13 m <sup>3</sup>
Tilledning til bassin:	19 l/s
Maks. bassinafløb:	5 l/s
Maks. overløb pr. år:	n = 2

Udløbsnummer:	4F
Kloakopland:	II
Oplandsareal:	1,35 ha
Reduceret areal:	0,34 ha
Bassin (rør):	24 m <sup>3</sup>
Tilledning til bassin:	44 l/s
Maks. bassinafløb:	5 l/s
Maks. overløb pr. år:	n = 2

Afstrømningsområde:	14, Bredstrup Å
Recipient:	Madekær Bæk
Recipientmålsætning:	B1
Medianmin. vandføring:	< 1 l/s

Rensning begge udløb: Rist, sandfang

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

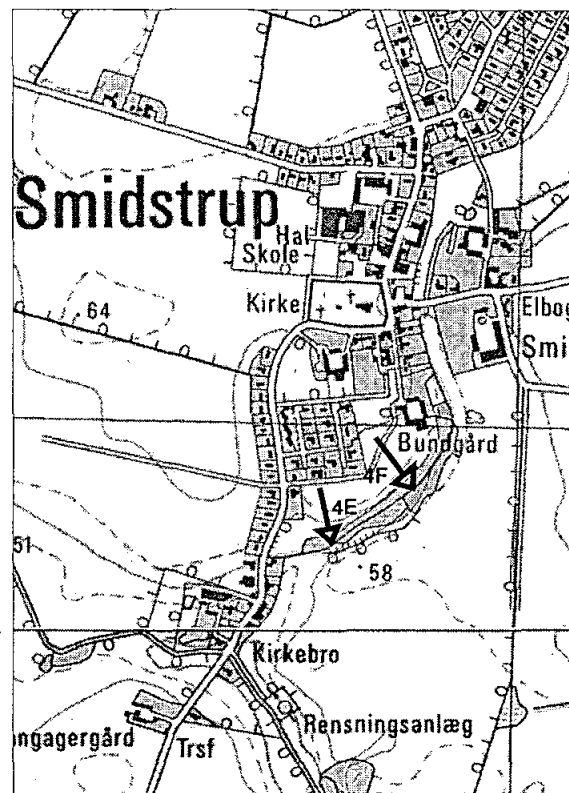

© Kort- og Matrikelstyrelsen

### Vilkår:

Sandfanget skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Bassinet skal udformes så der sikres mulighed for fremtidig måling af antal overløbshændelser.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

## Klagevejledning

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad onsdag, den 21. juli 1999.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber den 18. august 1999. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

## Bemærkninger

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden 3 år fra dato.

Madekær Bæk, der er et tilløb til Gammelby Mølle Å, er i Regionplanen målsat som B1. Amtet vurderer, at nærværende godkendelses udledning fra 4E og 4F ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

  
Henning Aagaard Jensen

**Kopi til:**

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Arbejdstilsynet  
Hjulmagervej 8  
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal  
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejløvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

FVA/SBF  
HKA  
FGH  
2 til spv.reg.