



Brande Investeringsforening  
c/o Nordex A/S  
Svindbækvej 1  
7323 Give

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
8. december 1997	8-73-24-611-2-95	ES/dbo 97281.sam	Erik Salling

***PÅBUD om spildevandsrensning fra Nordex A/S, Svindbæk.***

Med henvisning til Vejle Amts forvarslede påbud, den 24. oktober 1997, påbydes det herved ejeren af det private renseanlæg, betegnet Brande Beholderfabrik/Nordex A/S og beliggende Svindbækvej 1, 7323 Give, straks at foretage nødvendige afhjælpende foranstaltninger og forbedringer af anlægget til rensning af spildevand.

Påbudet meddeles efter § 30, jfr. § 65 i Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997 (tidligere nr. 590 af 27. juni 1994).

Forbedringerne skal være af en sådan art, at de kan bringe spildevandsudledningen op på en kvalitet, der sikrer, at de på vedhæftede udledningsskema opstillede krav kan overholdes med virkning fra den 1. januar 1999.

I 1998 og i de kommende år, hvor der finder selvstændig udledning sted af rensset spildevand, skal der af et anerkendt laboratorium foretages udtagning af minimum 4 afløbsprøver om året, til dokumentation af rensningen. Prøverne skal udtages som en døgnprøve, og fordelt med en prøve i månederne maj, juni, august og september.

Prøverne skal som minimum analyseres for COD, BI5mod, total-kvælstof, ammoniak-kvælstof, total-fosfor, suspenderet stof og olie. I forbindelse med prøveudtagningerne skal der foretages øjebliksmåling af start og slut pH, samt måling af udledt vandmængde i prøvedøgnet. Analyseresultaterne fremsendes løbende, såvel til Give Kommune som hertil.

**Påbudet gives på følgende vilkår:**

- Eventuelle nødvendige afhjælpende foranstaltninger skal straks iværksættes.
- Snarest og inden den 1. maj 1998 skal der hertil fremsendes en redegørelse omfattende de tiltag, der påregnes gennemført, og om nødvendigt samtidig en ansøgning (via kommunen) om en ny tilladelse til udledning af rensset spildevand.
- I tilfælde af projektaftale med rådgiver skal kopi heraf snarest fremsendes. I den forbindelse gælder også eventuelle aftaler med Give Kommune om bistand til løsning af rensningen.
- De afhjælpende foranstaltninger skal resultere i,  
at der ikke er synlige spor af udledningen i Svindbæk eller Brande Å,  
at anlægget efter en DIF-kontrolberegning for tilsynsåret 1999 kan overholde de stillede udlederkrav med virkning fra den 1. januar 1999.  
Prøveantallet kan i forbindelse med kontrolberegningen ændres.
- Tiltagene skal desuden omfatte faciliteter i afløbet - en målebrønd - til prøveudtagning og flowmåling (vandmængdemåling).
- Ved udledning i 1998 skal der udtages minimum de 4 nævnte afløbsprøver.

Ved eventuel manglende fremsendelse af den ønskede redegørelse inden 1. maj 1998, prøveudtagning i 1998 og efterfølgende år, eller ved manglende overholdelse af kravene i tilsynsåret 1999 bemærkes, at det kan ende med retslige sanktioner for manglende eller utilstrækkelige tiltag i tide.

**Klagevejledning:**

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Give Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis tirsdag den 9. december 1997.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 6. januar 1998. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 9. december 1997.

### **Supplerende bemærkninger:**

I forbindelse med forvarslingen, blev De opfordret til, jfr. § 75 i Miljøbeskyttelsesloven, inden den 27. november 1997 at komme med en udtalelse og oplysninger af betydning for afgørelsen. Der er ikke i den anledning, udover en telefonisk drøftelse af forvarslingen med hr. Flemming Pedersen, modtaget noget materiale til sagen.

Afløbet fra virksomhedens Trix-tanker sker via en rørledning mod syd, for derefter at løbe ud i det åbne vandløb betegnet Svindbæk, der er sidetilløb til Brande Å.

Svindbæk og Brande Å er, ved de seneste forureningsbedømmelser (den seneste foretaget 22. oktober 1997), begge bedømt til forureningsgrad III. Kravet og dermed målsætningen er højst forureningsgrad II. I forbindelse med bedømmelserne blev der, omkring anlæggets udløbsrør i Svindbæk, konstateret tydelige aflejringer af sort slam, og der sker gasudvikling.

På baggrund af de nu foreliggende afløbsresultater og den tydelige forurening af Svindbæk, må det konkluderes, at virksomhedens anlæg til rensning af spildevand ikke fungerer miljømæssigt tilfredsstillende. Rensningen er således utilstrækkelig til, at den ønskede vandkvalitet kan opnås ved rørudløbet i Svindbæk samt i Brande Å.

For at regionplanens målsætning kan opfyldes, vil det derfor under en eller anden form være nødvendigt med iværksættelse af forbedret organisk rensning, hvilket vil sige fjernelse af BI5, ammoniak-kvælstof og suspenderet stof.

Ved en fortsat selvstændig udledning skal der således fra udgangen af 1998 kunne leves op til de stillede krav i vedhæftede udledningsskema. Af hensyn til reduktion i spildevandsafgifterne vil det endvidere være en god ide at foretage fosforrensning.

Med venlig hilsen

Erik Salling  
Ingeniør

## UDLEDNINGSSKEMA

RENSEANLÆG NR. 611-0046

"NORDEX A/S"

Anlægstype nuværende: Trix-tank (M)

Anlægstype fremtidig: Ukendt

Beliggenhed: Svindbækvej 1, 7323 Give

Udledningsnummer: SU 2

Udledning fra: Kloakopland S 2

Matr. nr.: 4i Svindbæk By, Thyregod

Afstrømningsområde: Skjern Å

Recipient: Svindbæk/Brande Å

Medianmin.vandføring: Svindbæk 2 l/sek


Recipientmålsætning: Svindbæk, B1

Brande Å, B2

Tilladte maksimalbelastning:

PE: 45

Q - vandmængde pr. år: 3.000 m<sup>3</sup>

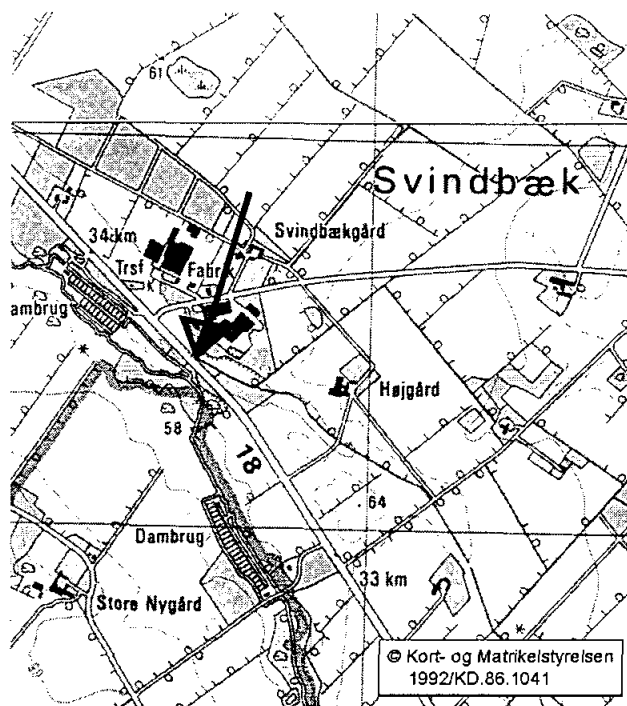

## KRAVVÆRDIER

KONTROLVARIABLE	KRAV	BEMÆRKNINGER
1. Q - tørvejrsvandmængde m <sup>3</sup> /d	10	
2. Q - tørvejrsvandmængde m <sup>3</sup> /t	1	
3. COD mg/l	60,0 (1)	
4. BI5 - mod mg/l	10,0 (1)	
5. Total-fosfor mg/l		Ej krav, men analysering
6. Total-kvælstof mg/l		Ej krav, men analysering
7. Ammoniak-kvælstof mg/l	2,0 (1)	
8. Suspenderet stof mg/l	25,0 (1)	
9. Olie	3,0 (1)	
10. pH	6,5 - 8,5	Øjebliksmåling

(1) Tilstandskontrol - almindelig kontrol med op til 6 og minimum 4 afløbsprøver pr. år.

Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

Kopi til:

Give Kommune  
Rådhusbakken 9  
7323 Give

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Arbejdstilsynet  
Hjulmagervej 8  
7100 Vejle

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
Reventlovsgade 14  
1651 København V

Danmarks Naturfredningsforening  
Nørregade 2  
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening  
Studiestræde 3  
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejsøvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

Ref. i UTM  
Retshåndhævelsesgruppen  
HKA  
FVA/IGC

2 til spv. reg.