

SOS



»De kom – og graven var tom«
Erise 1 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



Gudenå

Christina Gerber Jensen og
Dennis Christensen
Ådalvej 52
7160 Tørring

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
17. juli 2002	Teknik og Miljø	06.11.01	4

Tilladelse til udledning af rensset husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 29 c, Ildved By, Hvejsel beliggende på Ådalvej 52, 7300 Jelling.

Grundlag for afgørelsen:

- Indsendt materiale: Ansøgningsskema med tilhørende situationsplan over ejendommen. Kontrakt med Jelling Kommunes kloakforsyning (vedlagt som bilag).
- Beliggenhed: Ejendommen er en helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.
- Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er lerjord.
- Vandforsyning: Vandforsyningen sker fra egen boring, som er beliggende 25 meter fra SOP anlægget (NATURren).
- Recipient: Udledningen sker til dræn på ejendommen. Afløbet sker via ca. 600 meter dræn til Ølholm bæk som danner kommunegrænse mod Tørring-Uldum Kommune. Vandløbet er et målsat vandløb med målsætning B₁ (Vandløb med mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk).
- Vurdering: Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt



Fårupvej 10
7300 Jelling
Tlf. 7680 1500
Fax 7680 1564
e-post: kommunen@jelling.dk
www.jelling.dk

8-74-6-617-2-02

med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt evt. udskiftning af filtermaterialet hvis dette bliver nødvendig. Etablering af det ansøgte filteranlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes filteranlægget miljømæssigt at være en udmærket løsning på spildevandsforholdene på ejendommen. Anlægget drives af Jelling Kommunes kloakforsyning.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et filteranlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et filteranlæg på ejendommen Ådalvej 52, matr. 29 c, Ildved By, Hvejsel.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 1000 l/døgn).
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes filtret.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid udtage spildevandsanalyser af afløbsvandet. Dog højst 1 gang årligt. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 10 mg/l
 - Nitrifikation målt som $\text{NH}_4 + \text{NH}_3\text{-N}$: 5 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l

2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere et mekanisk renseanlæg, inden det ledes til filteranlægget.



Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.

2.2 Filteranlægget skal etableres og drives i henhold til det fremsendte dimensioneringsgrundlag udarbejdet af aut. kloakmester, Michael Berg, samt den fremsendte plantegning.

2.3 Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning – september 1983". Der skal være mindst 15 meter mellem boring og bundfældningstanken.

2.4 Plastmembranen skal udføres i armeret plast.

3.0 Placering:

3.1 Bundfældningstanken og sandfilteranlægget skal placeres minimum 15 meter fra vandboringen og minimum 1,5 meter fra skel og vej.

3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes en gang årligt.

4.2 Filteranlægget skal jævnligt inspiceres og filtermaterialet udskiftes efter behov. Gennemskylning/spuling må ikke finde sted.

4.3 Anlægget skal udføres, drives og vedligeholdes i overensstemmelse med den indgåede kontrakt med Jelling Kommunes kloakforsyning.

5.0 Udførelse og tilsyn:

5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.

5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.



KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Ejerens forpligtigelser kan ses i kontrakten med kloakforsyningen.

Med venlig hilsen



Morten Christensen

Modtaget

19 JULI 2002

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle


Kloakmester, Michael Berg, Alsted Møllevvej 8, 7160 Tørring

Kloakforsyningen i Jelling Kommune.

Vejle amtsråd


Vejle amtsråd

8-74-6-617-2-02

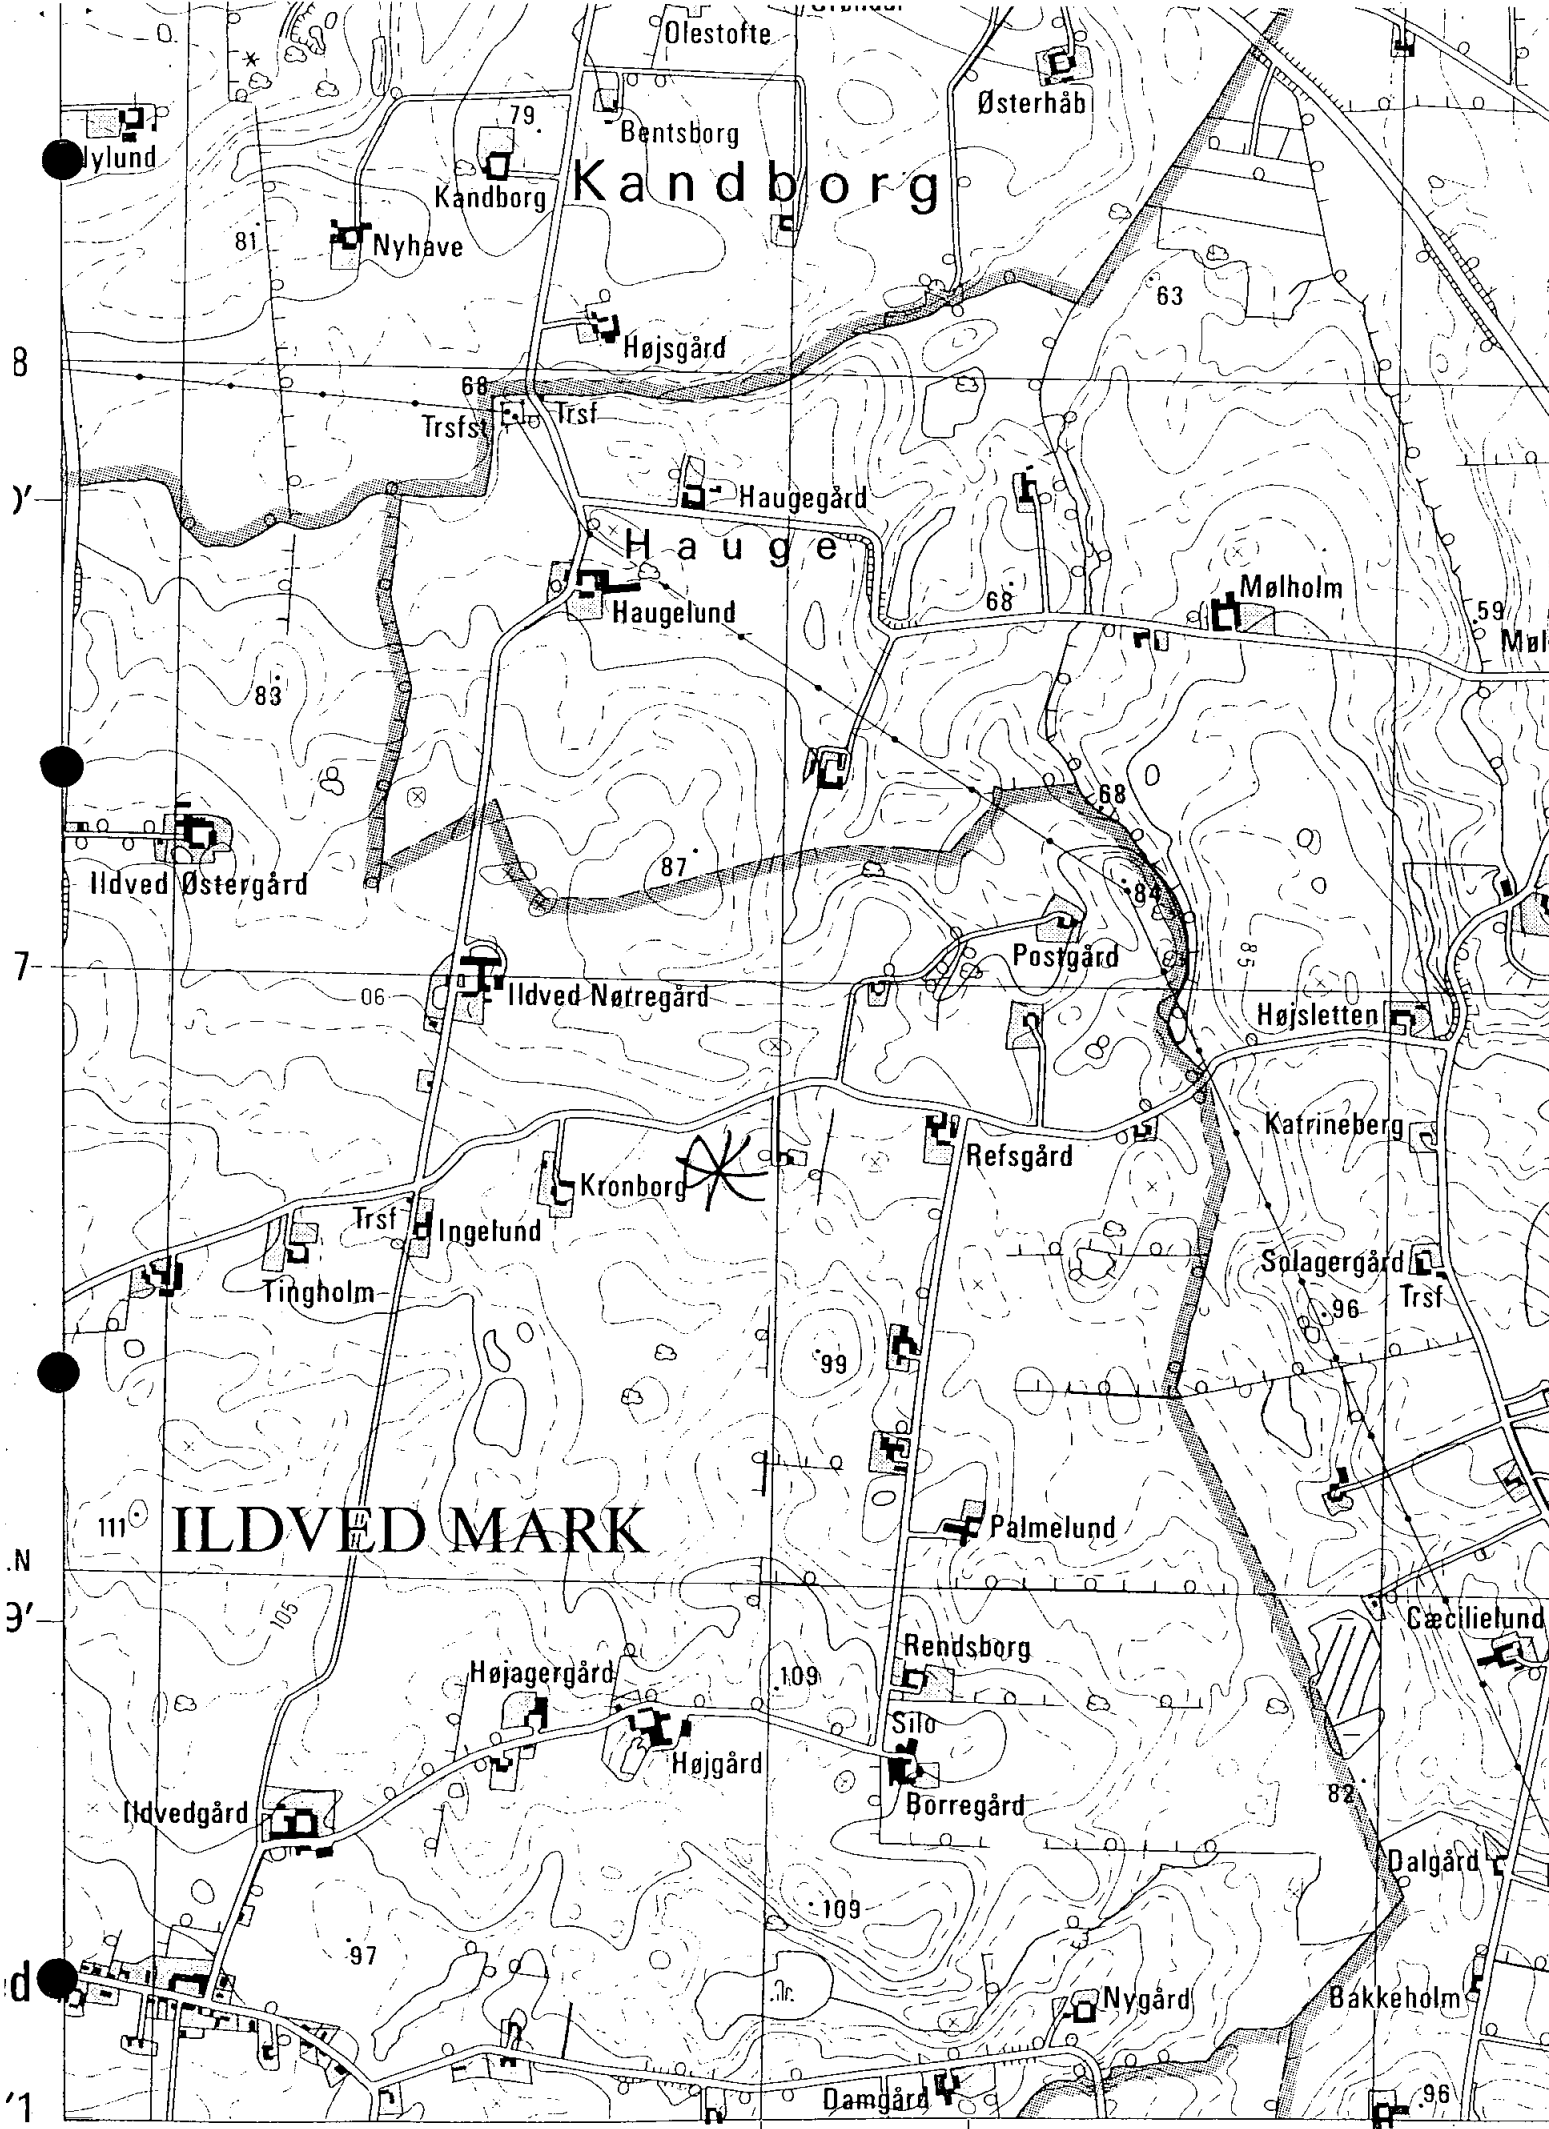


28' 35" 0'

531 000 m.E 9° 30' ø.f. Greenwich 532 Vesterholm

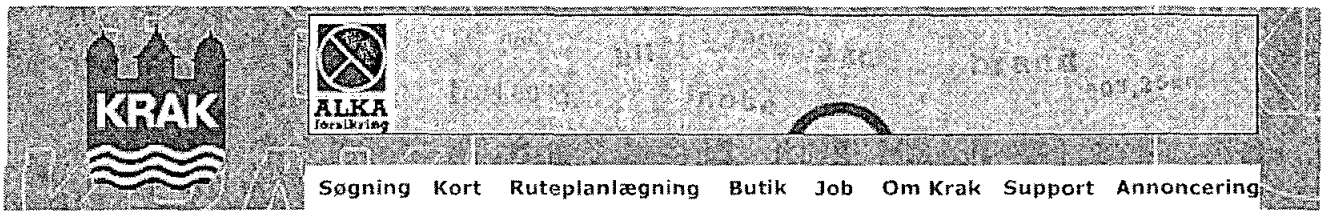

vejvisning/bykort < Du har søgt på: Ådalvej 52, 7160 Tørring

- Ruteplan
- Rejseplan
- Hjælp
 - Rettelser og kommentarer
-
- Annoncører**
 -
 - Ingen annoncører

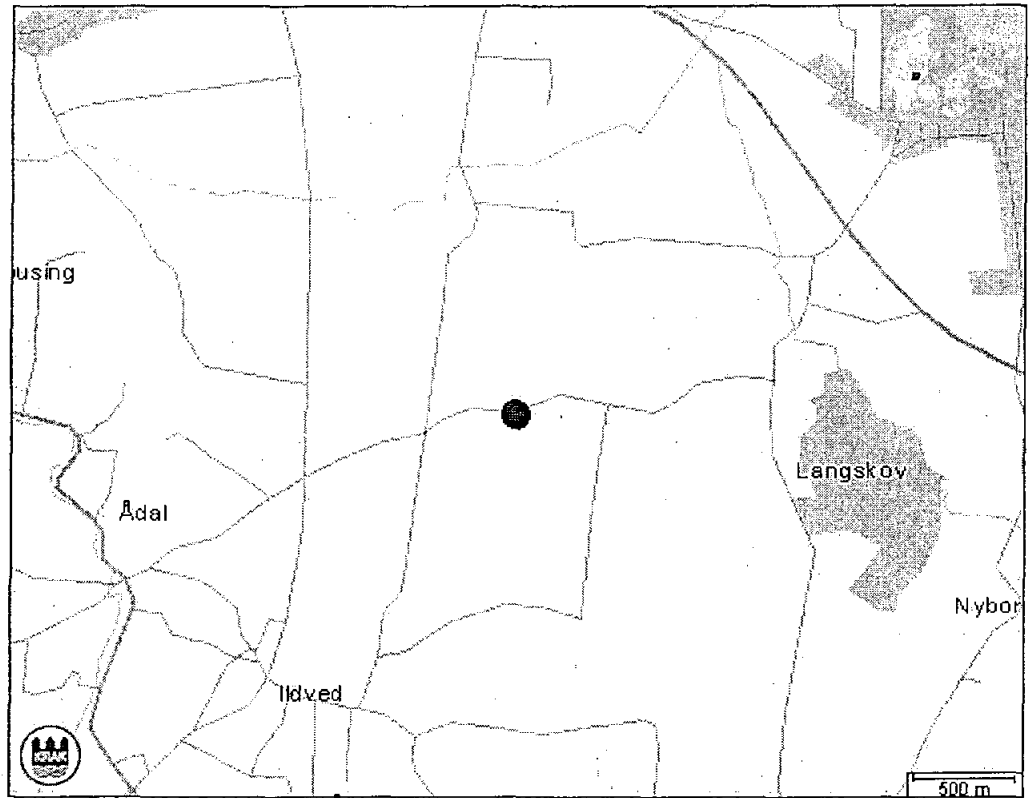

© Kraks Forlag AS © D.A.V. Kortet må ikke eftergøres uden skriftlig tilladelse fra Kraks Forlag AS.

Copyright-information