



»Nadver«

Frise 2 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



Jelling  
Kommune

SOS  
ES

*Cudera*

*Kopi*

Villy Ejdrup  
Haugstrupvej 7  
7173 Vonge

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
6. maj 2003	Teknik og Miljø	06.01.05	4

**Tilladelse til udledning af rensset husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 37b, Vindelev By, Vindelev beliggende på Ildvedvej 6, 7300 Jelling.**

**Grundlag for afgørelsen:**

- Indsendt materiale: Ansøgningsskema med tilhørende situationsplan over ejendommen. Ansøgningen er indsendt til Jelling Kommune af kloakmester, Niels Peter Sørensen ApS, Hvejselvej 16, 7323 Give.
- Beliggenhed: Ejendommen er en helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.
- Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er lerjord.
- Vandforsyning: Vandforsyningen sker fra privat alment vandværk, som er beliggende over 500 meter fra minirensesanlægget.
- Recipient: Udledningen sker til markdræn på ejendommen. Afløbet sker via ca. 500 meter dræn til et tilløb til Feldmose Fousing bæk. Vandløbet er et målsat vandløb med målsætning B3 (karpefiskevand).
- Vurdering: Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt

MOT

19

Ve

19/05 2003

Fårupvej 10  
7300 Jelling  
Tlf: 7680 1500  
Fax 7680 1564  
e-post: kommunen@jelling.dk  
www.jelling.dk

8-74-6-617-1-03



med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

Etablering af det ansøgte minirenselanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirenselanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen er pålagt krav om rensklasse OP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og fosfor.

### **LOVGRUNDLAG**

Etablering af et minirenselanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

### **KOMMUNENS GODKENDELSE**

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ejendommen Ildvedvej 6, matr. 37 b, Vindelev By, Vindelev. Anlægget er et typegodkendt 5 PE anlæg fra Kongsted Maskinfabrik ApS.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

#### **1.0 Afledning:**

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.  
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 1000 l/døgn). Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tillædes minirenselanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid forlange spildevandsanalyser af afløbsvandet. Dog højest 1 gang årligt. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
  - Organisk stof målt som BOD: 30 mg/l
  - Total fosfor (P): 1 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirenselanlægget skal tillædes det bestående dræn.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der udtages prøver af det rensede spildevand.



## **2.0 Etablering og indretning:**

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirenseanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.
- 2.2 Minirenseanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirenseanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

## **3.0 Placering:**

- 3.1 Bundfældningstanken og minirenseanlægget skal placeres minimum 15 meter fra vandboringen og minimum 2 meter fra skel og vej.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

## **4.0 Drift:**

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirenseanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

## **5.0 Udførelse og tilsyn:**

- 5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.

5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

### KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

### EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Venlig hilsen



Morten Christensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:  
Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle  
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle  
Niels Peter Sørensen ApS, Hvejselvej 16, 7323 Give

Modtaget

09 MAJ 2003


Vejle Amt

Musefirma  
**Niels Detleif Sørensen** ApS  
 Hvejselvej 16, Givskud, 7323 Give  
 Tlf. 75730120

**Teknisk ansvarlig**  
**Karsten Sørensen**

Tegning er ikke målfast.

- = Pumpebrønd
- = Rensebrønd
- = Kærlinløbsk
- = Tagvandsfaskine
- = gl. rør
- = Nye rør

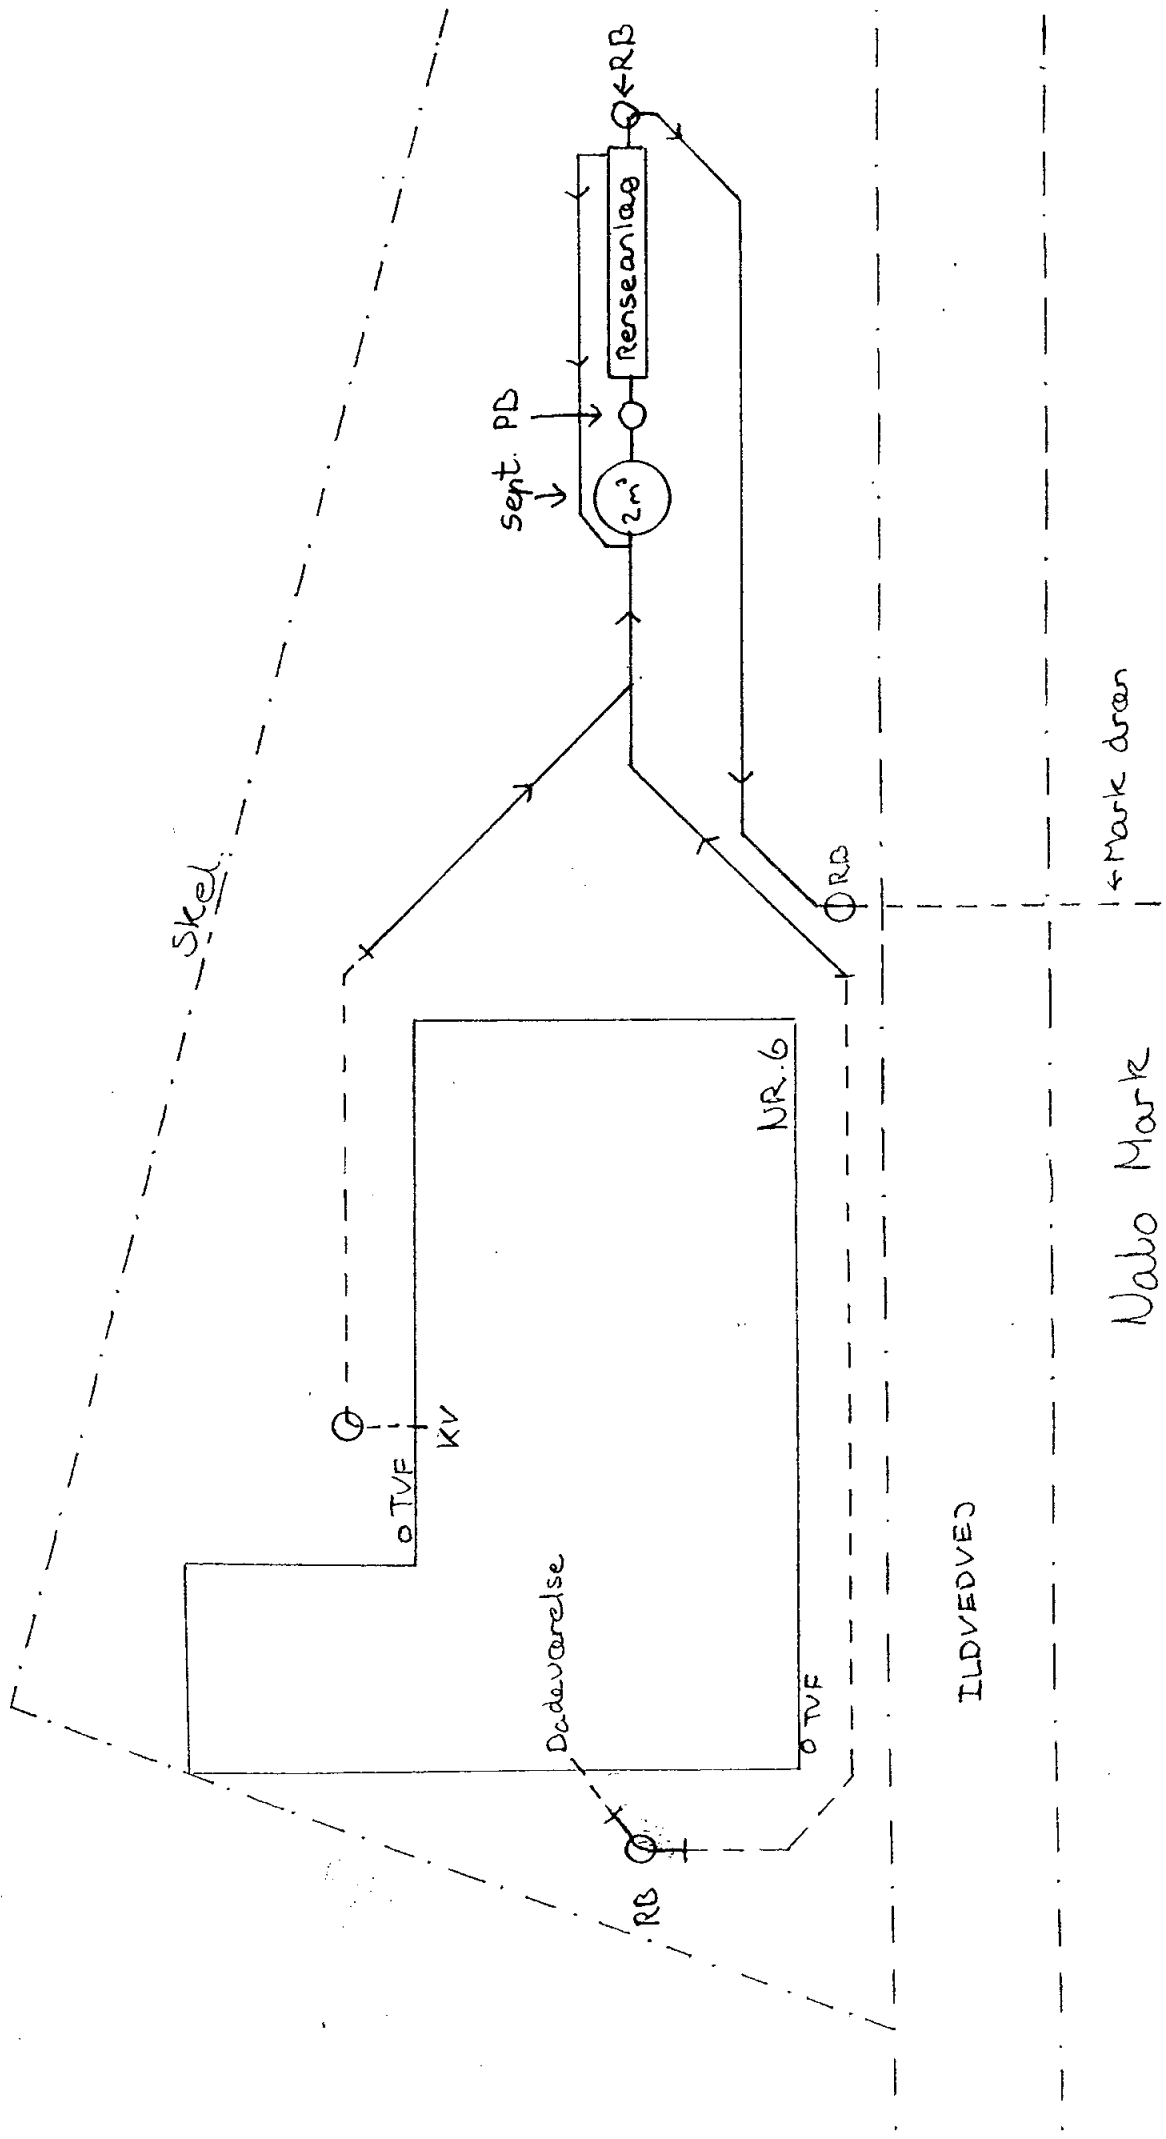


9° 28' 35" O

531000 m.E

9° 30'

532

13' 10 m.N

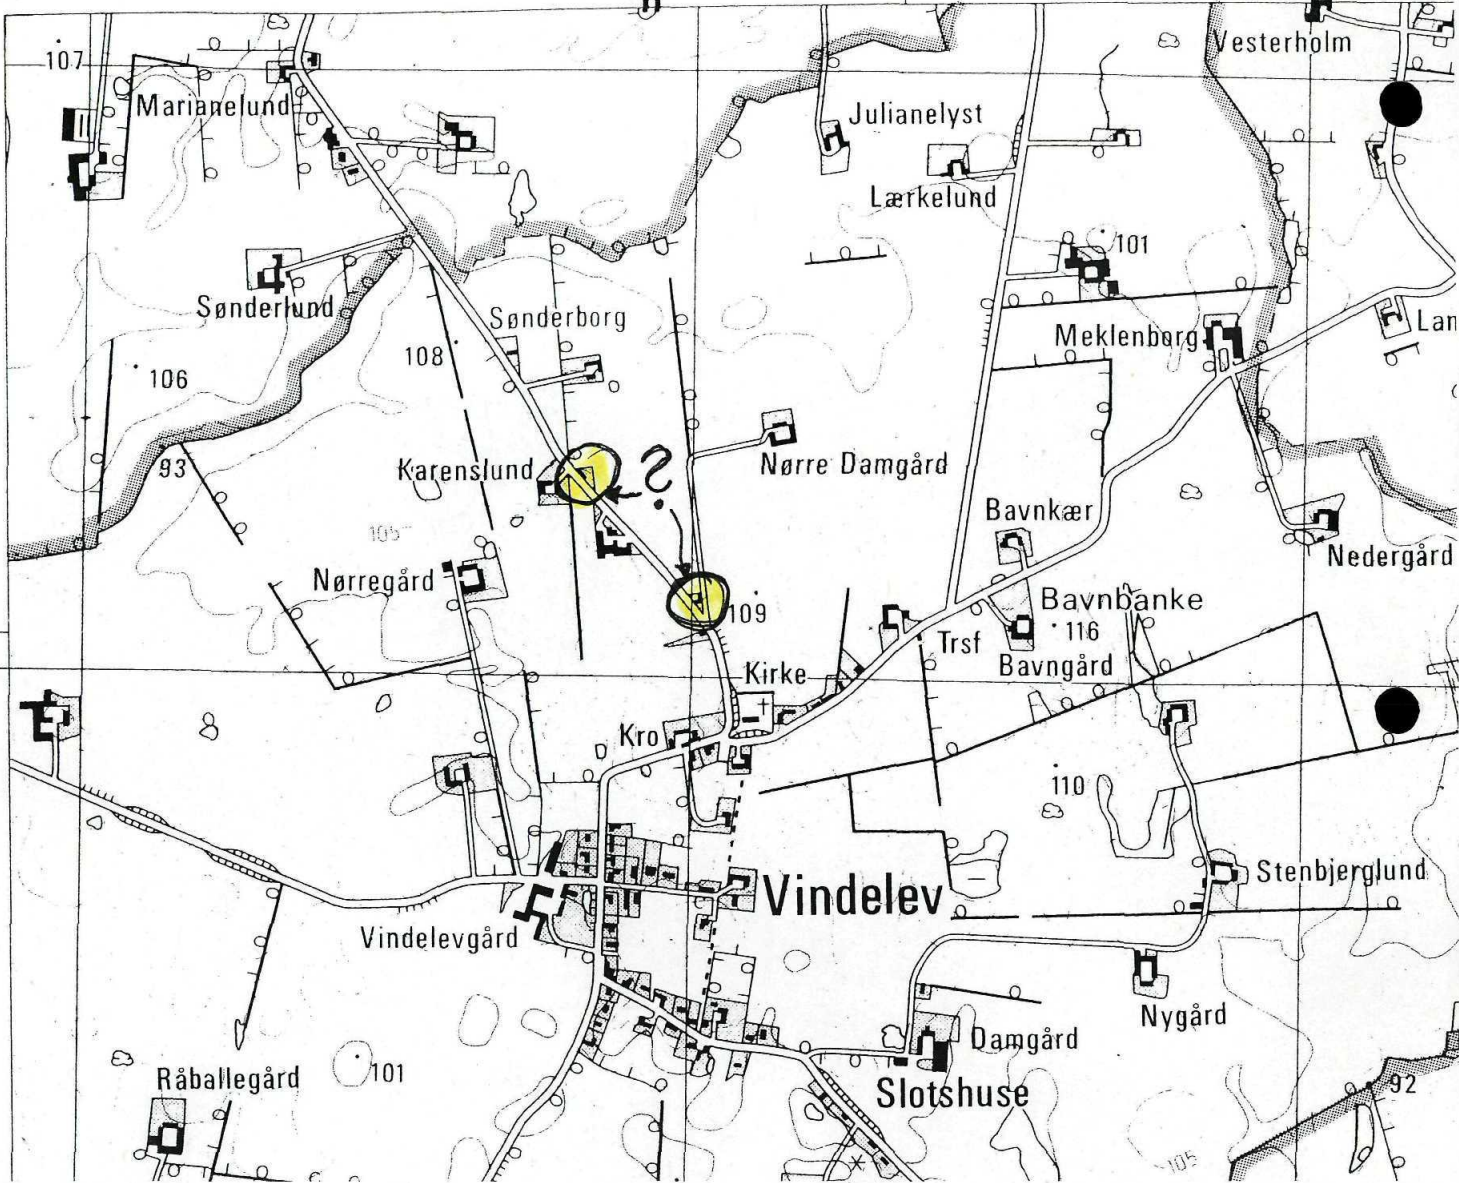

48' 6184

Vej: Ildvedvej Husnr.: 6

Postnr.: 7300 By: Jelling

Adresse i Skåne

Slet

Søg

Planlæg en rute til denne adresse:

Ruteplan

Vis på kort:

- Ingen annoncører

Hjælp

Rettelser/kommentarer

Copyright Information

