



•Nadver•

Frise 2 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998

FOTOKOP
JELLING KOMMUNE

~~Jelling Kommune
Fårupvej 10
7300 Jelling~~

Gudenå

Dato
19. juni 2003

Afdeling
Teknik og Miljø

Journalnr.
06.01.05

Sider
4

Tilladelse til udledning af rensset husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 31c, Ildved By, Hvejsel beliggende på Tørringvej 70, 7300 Jelling.

Grundlag for afgørelsen:

- Indsendt materiale: Ansøgningsskema med tilhørende situationsplan over ejendommen. Ansøgningen er indsendt til Jelling Kommune af kloakmester, Jord og kloak, V/Palle Lund, Østermarksvej 2, 7300 Jelling.
- Beliggenhed: Ejendommen er en helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.
- Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er lerjord.
- Vandforsyning: Vandforsyningen sker fra egen vandværk, som er beliggende 30 meter sydøst for minirensanlægget.
- Recipient: Udledningen sker til markdræn på ejendommen. Afløbet sker via ca. 1000 meter dræn til (Hauge bæk), som afleder til Ølholm bæk. Ølholm bæk er beliggende i Gudenå systemets opland.
- Vurdering: Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

18.06.03

Fårupvej 10

7300 Jelling

Tlf. 7680 1500

Fax 7680 1564

e-post: kommunen@jelling.dk

www.jelling.dk

8474-6-617-2-03

Etablering af det ansøgte minirenselanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirenselanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen er pålagt krav om rensklasse SOP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og ammoniak (nitrifikation) samt fjernelse af fosfor.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirenselanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ejendommen Tørringvej 70, matr. 31 c, Ildved By, Hvejsel. Anlægget er et typegodkendt 5 PE anlæg fra Kongsted Maskinfabrik ApS.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 1000 l/døgn). Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirenselanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid udtage spildevandsanalyser af afløbsvandet. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 10 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l
 - Nitrifikation målt som $\text{NH}_4 + \text{NH}_3 - \text{N}$: 5 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirenselanlægget skal tilledes det bestående dræn.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der udtages prøver af det rensede spildevand.



2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirenselanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.
- 2.2 Minirenselanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirenselanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:


- 3.1 Bundfældningstanken og minirenselanlægget skal placeres minimum 15 meter fra vandboringen og minimum 2 meter fra skel og vej.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirenselanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

5.0 Udførelse og tilsyn:

- 5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

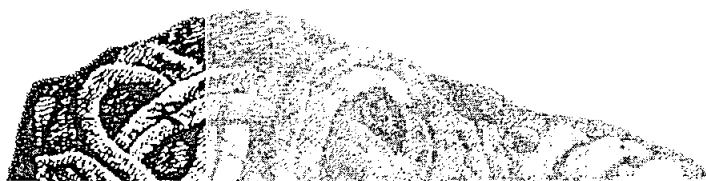

SOS
ES

•Sedoma og Gomorras brand•
Frise 3 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.

5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

EVT. SENERE REGULERING


Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller u hensigtsmæssige.

Venlig hilsen

Morten Christensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:
Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

Vejle amt 8-74-6-617-2-03

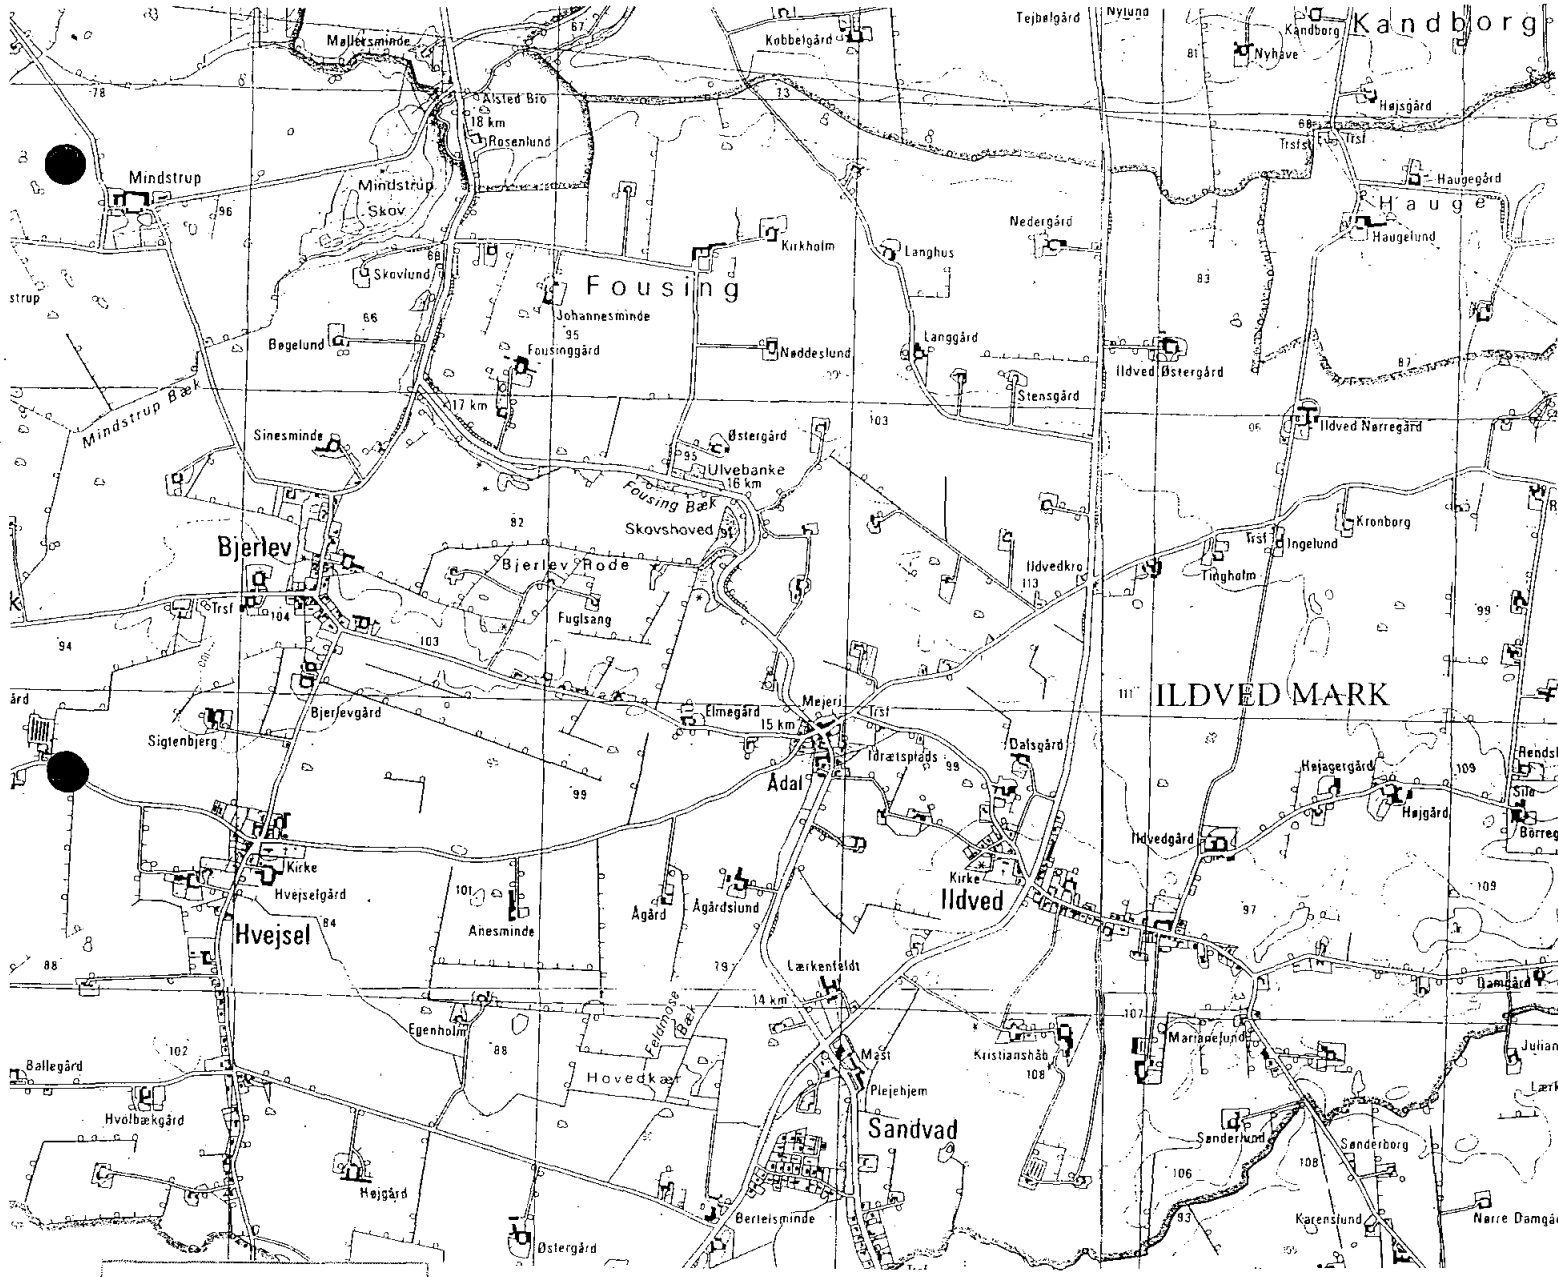

Vej: Husnr.:

Postnr.: By:

Adresse i Skåne

Slet Søg

Planlæg en rute til denne adresse:

- Ruteplan
- Vis på kort:
- Ingen annoncører

- Hjælp
- Rettelser/kommentarer
- Copyright Information

