

SOS
ES



De kom - og groven var tom -
Frise 1 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



Kopi

Gudenå

Modtaget

31 OKT. 2003

Vejle amtsråd


Inge Marie & Frimodt Petersen
Ådalvej 55
7300 Jelling

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
30. oktober 2003	Teknik og Miljø	06.01.05	4

Tilladelse til udledning af rensed husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 38c, Ildved By, Hvejsel beliggende på Ådalvej 55, 7300 Jelling.

Grundlag for afgørelsen:

- Indsendt materiale: Ansøgningsskema med tilhørende situationsplan over ejendommen. Ansøgningen er indsendt til Jelling Kommune af kloakmester, Kristian Lindholm Poulsen, Birkebækvej 18, 7323 Give.
- Beliggenhed: Ejendommen er en helårsbeboelse, som er beliggende i landzone.
- Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er lerjord.
- Vandforsyning: Vandforsyningen sker fra privat boring, som er beliggende omkring 30 meter nord/nordvest for minirensesanlægget.
- Recipient: Udledningen sker til markdræn på ejendommen. Afløbet sker via ca. 500 meter dræn til Fousing bæk. Fousing bæk er en del af Gudenå systemmet.
Vandløbet er et målsat vandløb med målsætning B1 (Gyde og yngelovpækstområde for laksefisk ~ forureningsgrad max. II).
- Vurdering: Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt

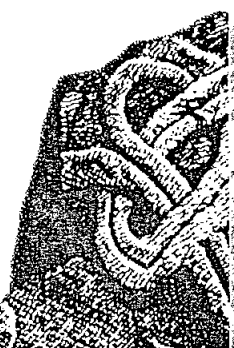

Fårupvej 10
7300 Jelling
Tlf: 7680 1500
Fax 7680 1564
e-post: kommunen@jelling.dk
www.jellingsdk

6. Pro 8-74-6-617-4-03

med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

Etablering af det ansøgte minirenselanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirenselanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen er pålagt krav om rensklasse SOP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof, ammoniak og fosfor.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirenselanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ejendommen Ådalvej 55, matr. 38 c, Ildved By, Hvejsel. Anlægget er et typegodkendt 5 PE anlæg fra New Line minirenselanlæg (Faaborg Værft).

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 1000 l/døgn). Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirenselanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid forlange spildevandsanalyser af afløbsvandet. Dog højest 1 gang årligt. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 10 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l
 - Nitrifikation målt som $\text{NH}_4 + \text{NH}_3 - \text{N}$: 5 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirenselanlægget skal tilledes det bestående dræn.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der udtages prøver af det rensede spildevand.





2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirenselanlægget. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.
- 2.2 Minirenselanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirenselanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:

- 3.1 Bundfældningstanken og minirenselanlægget skal placeres minimum 15 meter fra vandboringen og minimum 2 meter fra skel og vej.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirenselanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

5.0 Udførelse og tilsyn:

- 5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.

5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.

5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Venlig hilsen



Morten Christensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:
Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Kristian Lindholm Poulsen, Birkebækvej 18, 7323 Give

MODTAGET

31 OKT. 2003

Vejle amt råd

60 Pro 8-74-6-617-4-03

Vej: Husnr.:

Postnr.: By:

Adresse i Skåne



Slet

Søg


Planlæg en rute til denne adresse:

Ruteplan

Vis på kort:

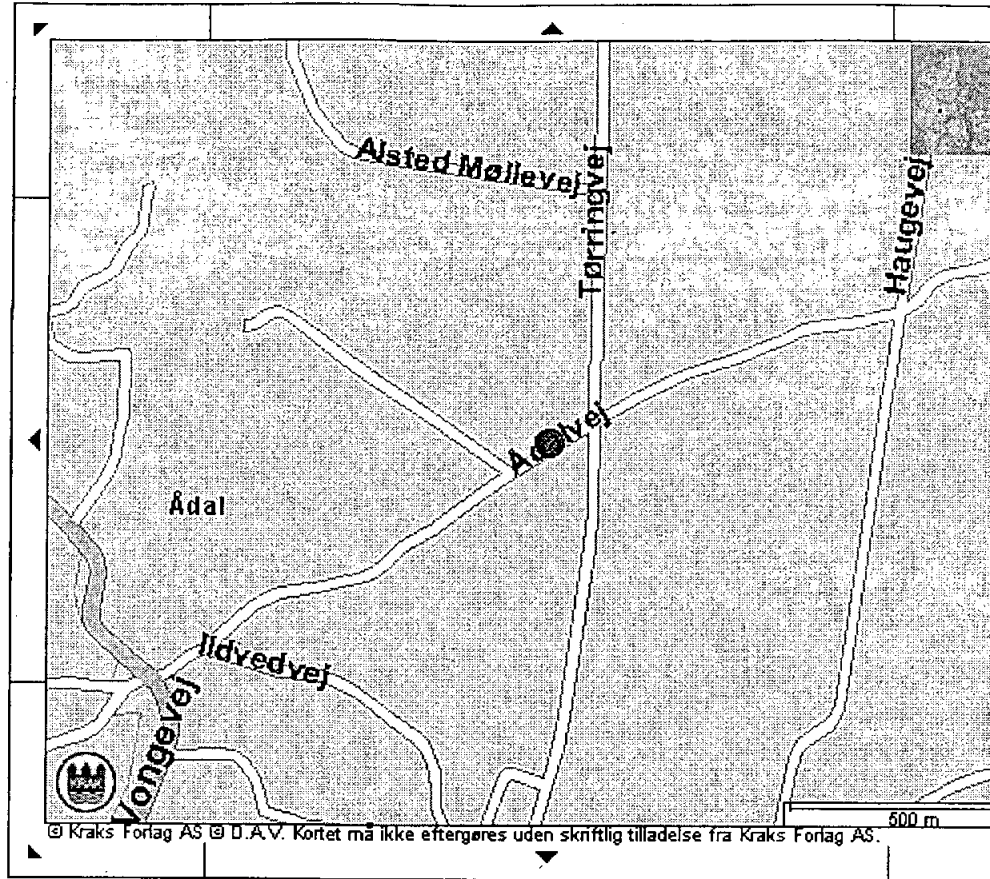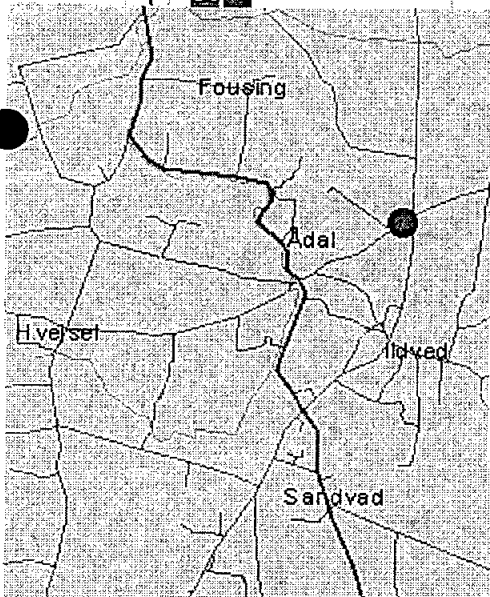

© Kraks Forlag AS & D.A.V. Kortet må ikke eftergøres uden skriftlig tilladelse fra Kraks Forlag AS.

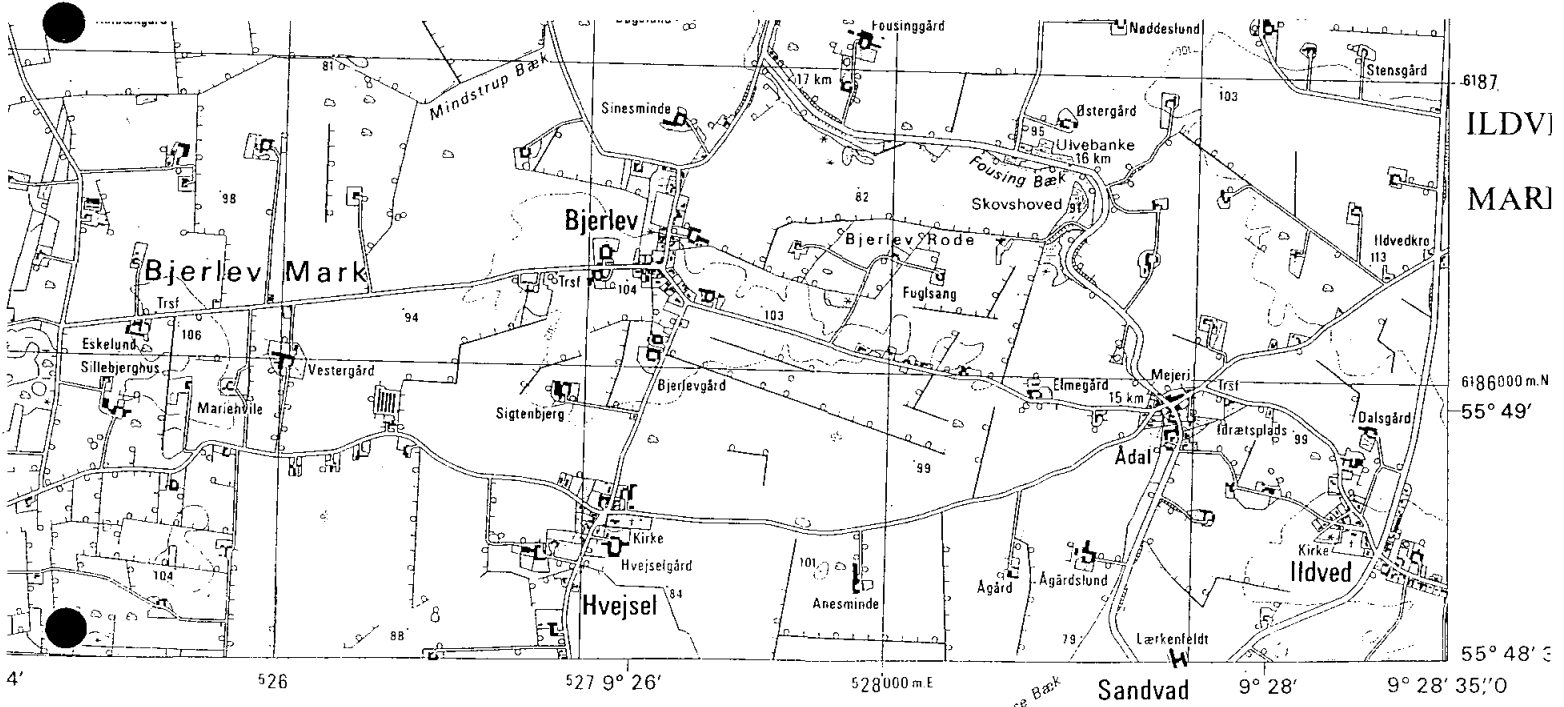

© Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1990.
Trykt ved Kort- og Matrikelstyrelsen 1991
Udgave 2.0.1.