



»Sodorna og Gonnoras brand«
Frist: 3 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



Gudenå

Henning Frederiksen
Tørringvej 31
7300 Jelling

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
27. maj 2005	Teknik og Miljø	06.01.05	4

Tilladelse til udledning af rensed husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 8a, Sandvad By, Hvejsel beliggende på Tørringvej 31, 7300 Jelling.

Grundlag for afgørelsen:

- Indsendt materiale:** Ansøgningsskema for etablering af nedsivningsanlæg med tilhørende situationsplan over ejendommen. Ansøgningen er pr. den 19. maj 2005 ændret til minirensesanlæg, der er indsendt tegning over den nye placering. Ansøgningen er indsendt til Jelling Kommune af kloakmester, Flemming Gaarde, Baunholtvej 39, 7100 Vejle. Minirensesanlægget skal rense spildevandet fra Tørringvej 29 og 31. Det er oplyst at anlægget er et 10 PE anlæg fra Kongsted Maskinfabrik.
- Beliggenhed:** Ejendommene er begge beboelsesejendomme, som er beliggende i landzone. Minirensesanlægget er placeret på Tørringvej 29.
- Jordbundsforhold:** Ejendommens jordbundsforhold er påvist til, at være delvist egnet til nedsivning.
- Vandforsyning:** Vandforsyningen sker fra fælles vandboring, som er beliggende ved Tørringvej 31, omkring 20 meter vest for minirensesanlægget.
- Recipient:** Afløbet sker via ca. 700 meter dræn til et af Feldmose - Fousing bæks tilløb. Feldmose - Fousing bæk er en del af Gudenå systemet. Vandløbet er et målsat vandløb med målsætning B1 (Gyde og yngelopvækstområde for laksefisk ~ forureningsgrad max. II).



8.74.6-65



-Sodoma og Gomorra's brand-
Prise 3 rd af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



Vurdering:

Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand.

Etablering af det ansøgte minirensesanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirensesanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen er blevet pålagt krav om rensklasse OP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og fosfor.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirensesanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirensesanlæg på ejendommen Tørringvej 31, matr. 8 a, Sandvad By, Hvejsel. Anlægget skal være et typegodkendt 10 PE SOP anlæg.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra 2 normale husstande.
(10 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på ca. 1000 l/døgn).
Alt husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirensesanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid forlange spildevandsanalyser af afløbsvandet. Dog højest 1 gang årligt. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 30 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirensesanlægget skal tilledes det bestående afløb.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der kan udtages prøver af det rensede spildevand.

2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirensesanlægget.





«Soloma og Gannoras brant»
Frise 3 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998

Bundfældningstankene skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.

- 2.2 Minirensanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirensanlæg.
- 2.3 Bundfældningstankene skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:

- 3.1 Bundfældningstankene og minirensanlægget skal placeres minimum 5 meter fra skel og vej samt 5 meter fra bygninger.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstankene skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsordning således, at de tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirensanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

5.0 Udførelse og tilsyn:

- 5.1 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.
- 5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.
- 5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.
- 5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.





»Sodoma og Gomoras brud«
Frise 3 ud af 4 af Maleren Knud Nielsen 1998



KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


EVT. SENERE REGULERING


Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.


Venlig hilsen

Morten Christensen
Teamkoordinator

Kopi af denne tilladelse er sendt til:
Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Højen Maskinstation, v/Flemming Gaarde, Baunholtvej 39, 7100 Vejle

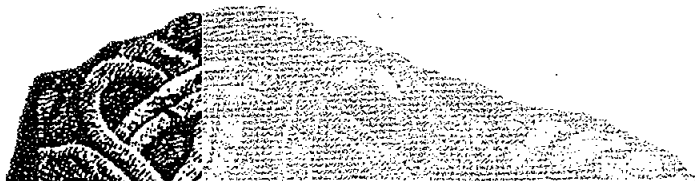

		Adresse Tørringvej 29+31	
Dato: 14-06-2005		Tegning af: Kloak- og afløbssystem	
Tegning nr.: A3		Type af: Tørringvej	
Projekt: Tørringvej 29+31		Tegning af: Flemming Gaarde	
Side:		1 af 1	

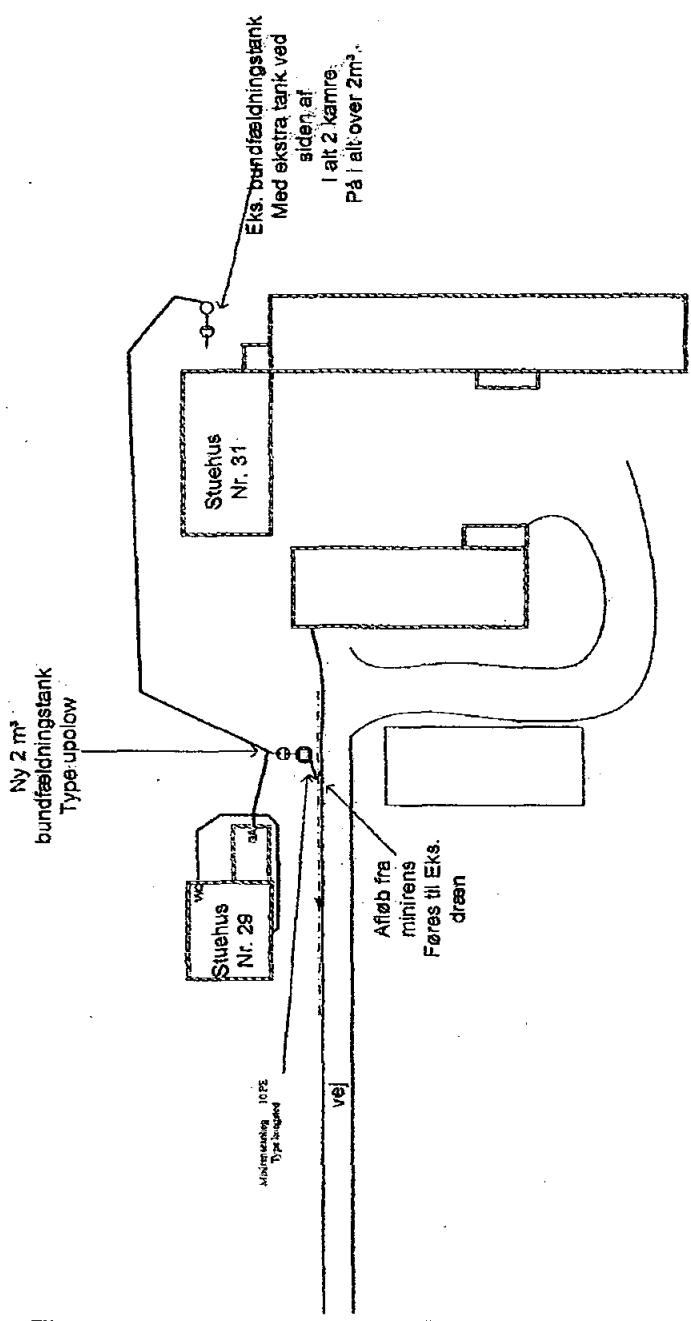

Alle ledninger er 110mm pvc rør
Med min. 15% fald

Kloakplan som planlagt
Sommer 2005

Flemming Gaarde Mobil 40 85 31 42
 Flemming Gaarde
 Højen Maskinstation AS
 aut. Kloakmester
 Baunhojvej 39 - 7100 Vejle
 Tlf. 7586 3066 - Fax 7586 3485