

Gudenå

Henrik Bundgaard Uhrskov
Mindstrupvej 7
7173 Vonge

Dato	Afdeling	Journalnr.	Sider
4. januar 2006	Teknik og Miljø	06.01.05	4

Tilladelse til udledning af rensed husspildevand til vandløb, sø eller hav fra ejendommen matrikel nr. 2a, Mindstrup Hdg., Hvejsel beliggende på Mindstrupvej 7, 7173 Vonge.

Grundlag for afgørelsen:

Indsendt materiale: Projektmateriale med tilhørende situationsplan over ejendommen er udarbejdet af Kloakmester Ove Rasmussen, Mindstrupvej 3, 7300 Jelling.

Beliggenhed: Ejendommen er en landbrugsejendom, som er beliggende i landzone.

Jordbundsforhold: Ejendommens jordbundsforhold er lerjord.

Vandforsyning: Vandforsyningen sker fra egen vandboring, som er beliggende 70 meter nord for minirenselanlægget. Naboejendommene Mindstrupvej 6 og 9 har dog også egne boringer, som er placeret henholdsvis ca. 130 og 220 meter nordvest og nord for minirenselanlægget.

Recipient: Udledningen sker til markdræn på ejendommen. Afløbet sker via ca. 350 meter dræn til (Mindstrup bæk), som afleder til Gudenå systemets opland.

Vurdering: Det er ved tilladelsen forudsat, at anlægget drives med særlig vægtning af de miljømæssige forhold. Dette gælder specielt med hensyn til tømning af septiktank, tilsyn med anlægget samt kontrol med det rensede spildevand. Etablering af det ansøgte minirenselanlæg vurderes, at kunne ske uden gener for de omkringboende og uden sundhedsrisiko for mennesker og dyr. Samtidig vurderes minirenselanlægget miljømæssigt at være en god løsning på spildevandsforholdene på ejendommen.

Ejendommen vil blive pålagt krav om rensklasse OP, hvilket vil sige skærpet krav til fjernelse af organisk stof og fosfor. Det påtænkte anlæg lever op til de krav som påtænkes stillet.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et minirenselanlæg for husspildevand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ejendommen Mindstrupvej 7, matr. 2 a, Mindstrup Hdg., Hvejsel. Anlægget er et typegodkendt 5 PE anlæg fra Biokube.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.0 Afledning:

- 1.1 Anlægget må kun tilføres almindeligt husspildevand fra en normal husstand.
(5 personækvivalenter, svarende til en gennemsnitlig spildevandsmængde på maksimalt ca. 1000 l/døgn).
Al husspildevand skal ledes gennem bundfældningstanken.
- 1.2 Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken og ikke tilledes minirenselanlægget.
- 1.3 Jelling Kommune kan til enhver tid kræve spildevandsanalyser af afløbsvandet. Anlægget skal overholde følgende udledningskrav:
 - Organisk stof målt som BOD: 30 mg/l
 - Total fosfor (P): 1 mg/l
- 1.4 Spildevandet fra minirenselanlægget skal tilledes det bestående dræn.
- 1.5 Der skal være mulighed for, at der udtages prøver af det rensede spildevand.

2.0 Etablering og indretning:

- 2.1 Spildevandet skal passere en bundfældningstank, inden det ledes til minirenselanlægget.
Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på i alt mindst 2000 liter.
- 2.2 Minirenselanlægget skal opfylde betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1999 om minirenselanlæg.
- 2.3 Bundfældningstanken skal udføres og drives i henhold til DS 432 "Norm for afløbs-installationer".
- 2.4 Spildevandsanlægget skal være 100 % tæt samt være udført i VA-godkendte materialer.
- 2.5 Dækslerne skal være tætte samt placeres synlige, og være i niveau med omkringliggende terræn.

3.0 Placering:

- 3.1 Bundfældningstanken og minirenselanlægget skal placeres minimum 25 meter fra vandboringer og minimum 2 meter fra skel og vej.
- 3.2 Anlægget skal placeres som vist på den medsendte tegning.

4.0 Drift:

- 4.1 Bundfældningstanken skal være tilmeldt til Jelling Kommunes tømningsskema således, at den tømmes mindst en gang årligt.
- 4.2 Der skal minimum foretages 1 årligt serviceeftersyn af minirenselanlægget.
- 4.3 Anvisningerne fra leverandøren skal følges.
- 4.4 Ejeren skal indgå en kontrakt omkring service m.v., kopi af kontrakten skal vedlægges kloakmesterattesten.

5.0 Udførelse og tilsyn:

- 5.1 Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- 5.2 Afløbsinstallationerne skal inden tildækning synes af teknik og miljø.
- 5.3 Der skal senest 14 dage efter afslutning af arbejdet indsendes en målfast tegning over anlæggets placering på ejendommen.
- 5.4 Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra dags dato.

KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

EVT. SENERE REGULERING

Kommunalbestyrelsen kan, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, påbyde nødvendige ændringer eller fornyelser af anlægget. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen ændre vilkårene, såfremt de i tilladelsen nævnte må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Evt. spørgsmål til denne tilladelse kan rettes til undertegnede på 76801525 eller moch@jelling.dk.

Venlig hilsen


Morten Christensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle (sendt pr. mail)

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle (sendt pr. mail)

Ove Rasmussen, Mindstrupvej 7, 7173 Vonge

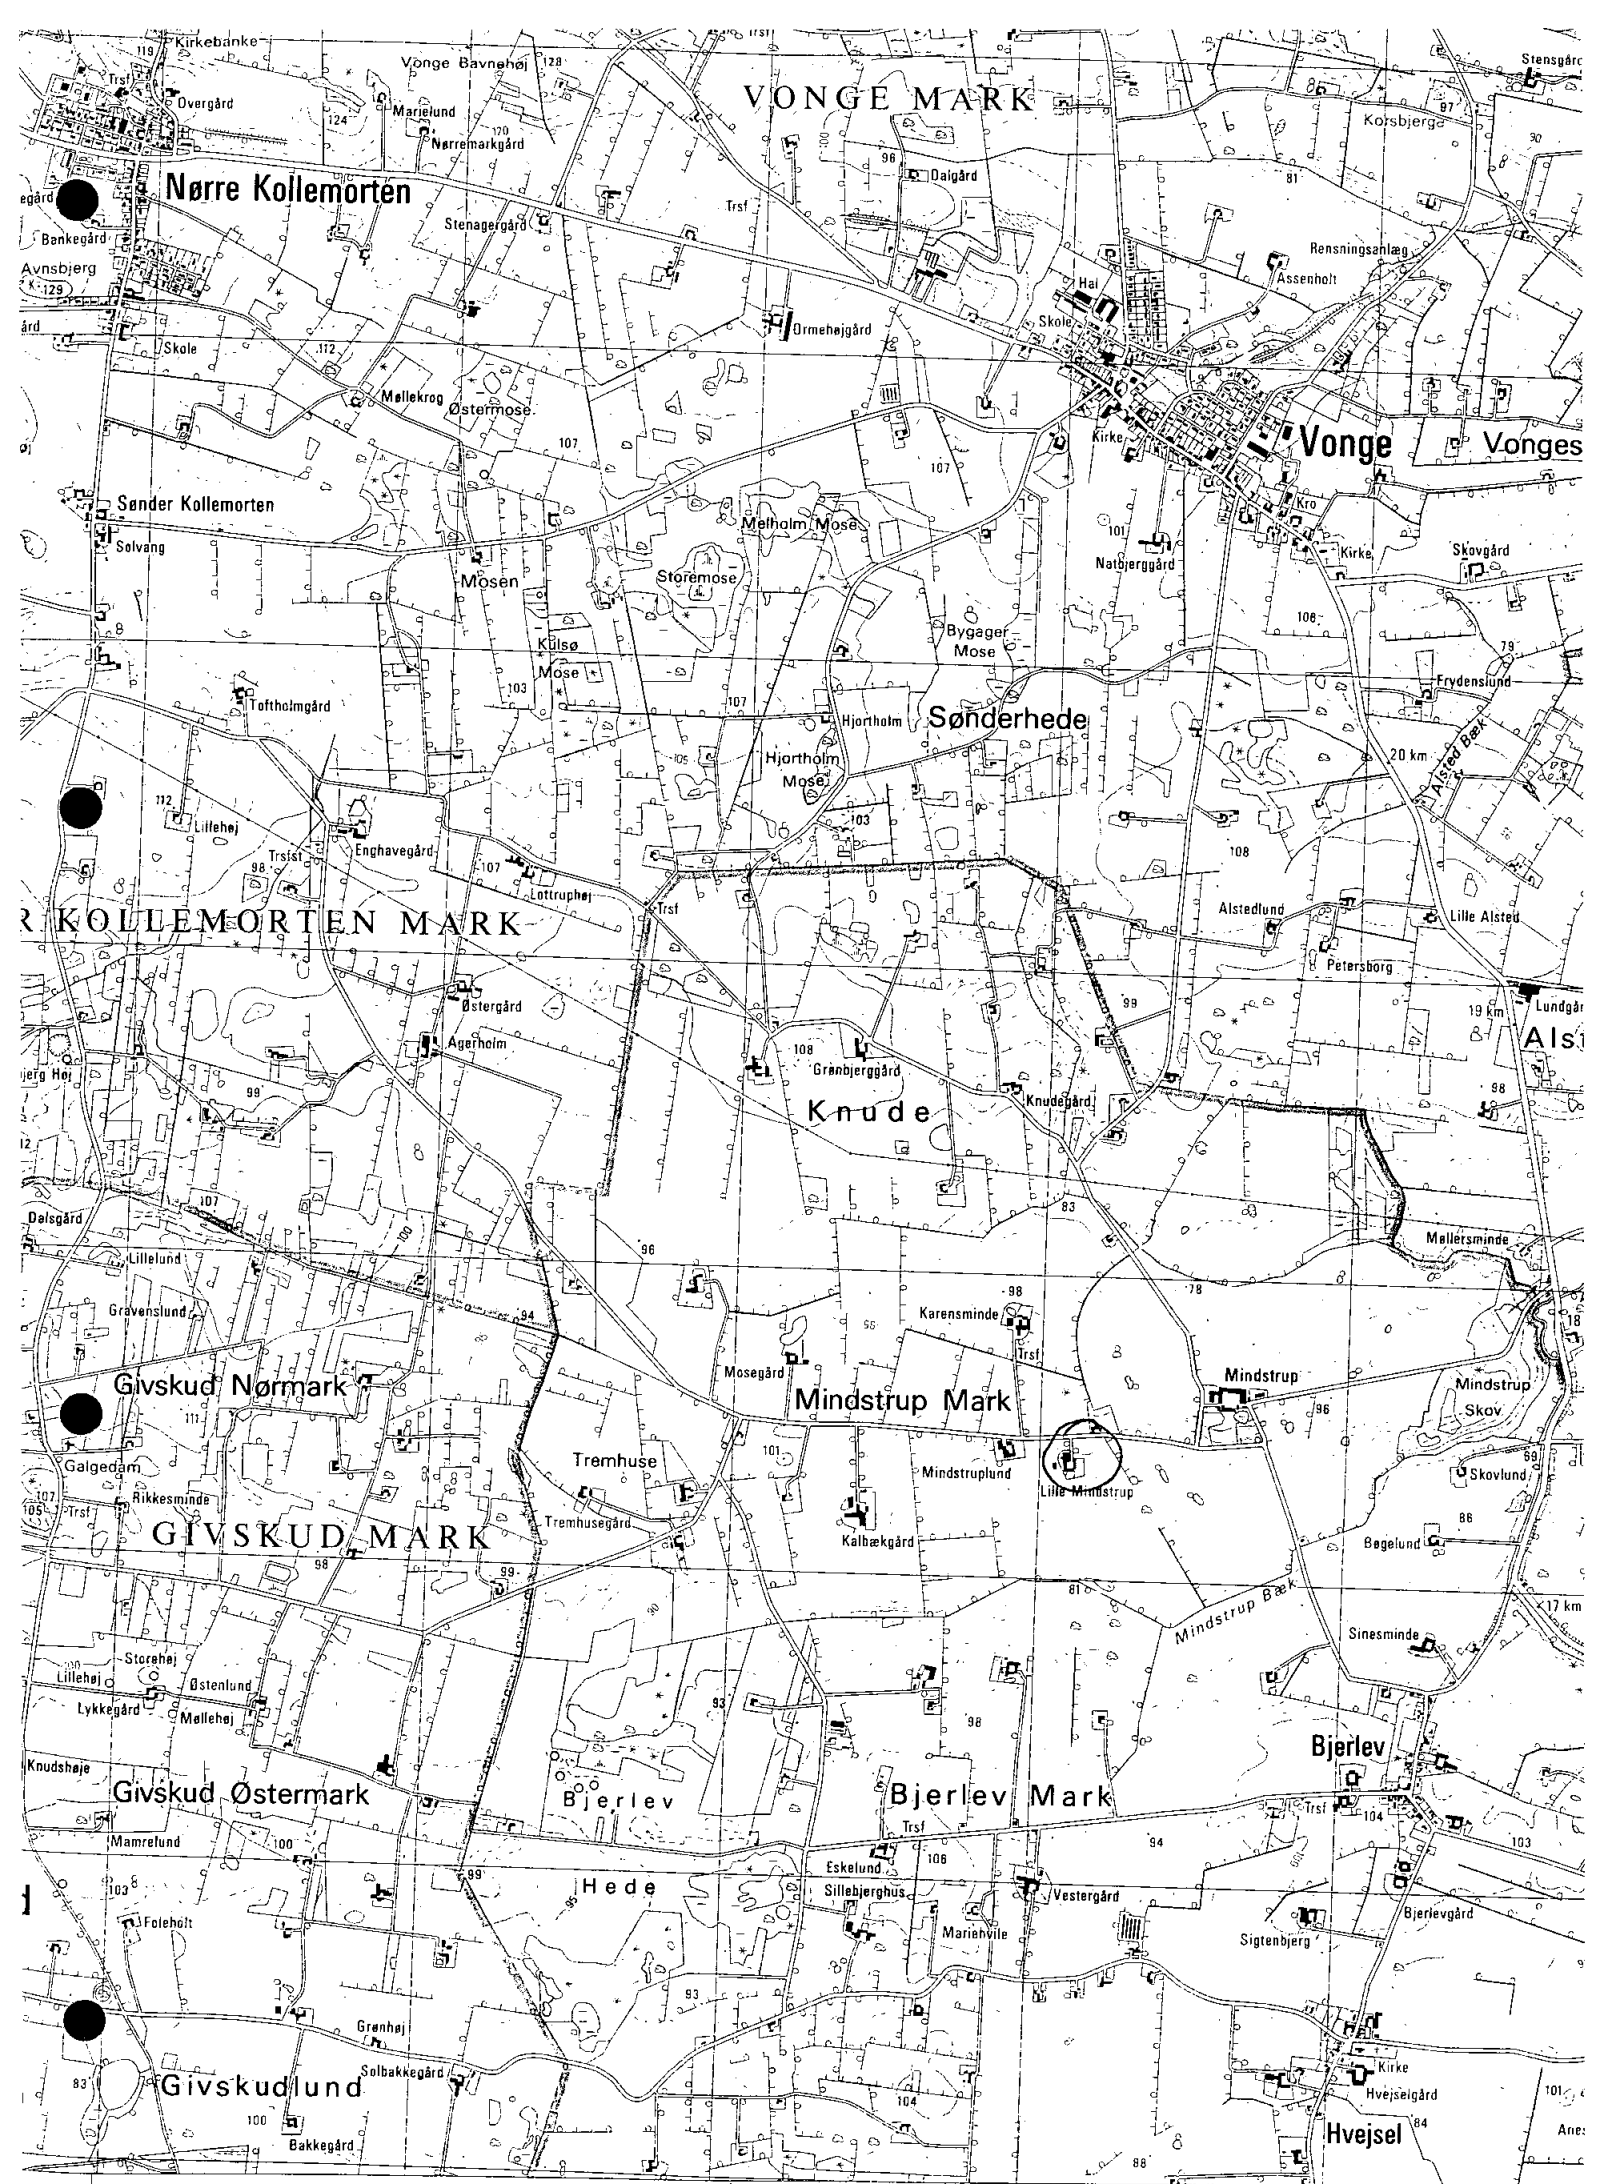

VONGE MARK

Nørre Kollemørtten

Vonge

Vonges

Sønderhede

NØRRE KOLLEMØRTTEN MARK

Knude

Givskud Nørmark

Mindstrup Mark

GIVSKUD MARK

Givskud Østermark

Bjerlev

Bjerlev Mark

Givskudlund

Bjerlev

Hvejsel