



SOS
ES

Jens Knutsson
Engmarksvej 28, Jerlev
7100 Vejle

Modtaget

01 AUG. 2002

Vejle amtsråd

Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 18 81
Giro: 5 40 75 83

Dato: 31.7.02

Ref: ekl

Dok.navn: udledn

J.nr.: 06.11.00G01

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har den 13. juni 2002 søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 4a Jerlev by, Jerlev beliggende Engmarksvej 28, Jerlev, 7100 Vejle.

Spildevandet ønskes udledt gennem et eksisterende afløb til vandløb via eksisterende drænsystem.

Spildevandet udledes også i dag via afløbet, systemet ønskes ændret ved, at alt spildevandet fra huset ledes gennem en 3-kammer bundfældningstank. En eksisterende septiktank sløjfes.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

I henhold til Egtved kommunes spildevandsplan er ejendommen ikke beliggende i et område hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet indenfor planperioden. Der er dog ikke med denne tilladelse givet nogen sikkerhed for, at der ikke senere vil blive stillet krav om yderligere rensning af spildevandet.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg.
2. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.

Vejle amtsråd


8-74-6-605-3-02

3. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2 m³. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede volumen.
5. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
9. Der skal sættes en prøvetagningsbrønd inden udledningen i rørledning.
10. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
11. Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.


Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Elin Laugesen
ingeniør

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

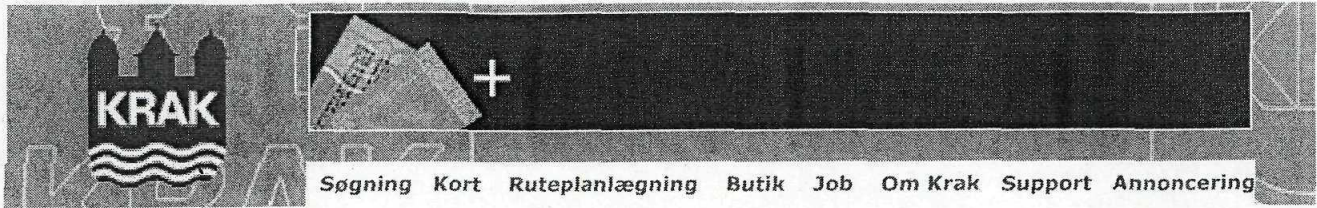


vejvisning/bykort < Du har søgt på: Engmarksvej 28, Jerlev, 7100 Vejle

- Ruteplan
- Rejseplan
- Hjælp
- * Rettelser og kommentarer
- Udskriv kort

Annoncører

- Annoncører
- Ingen annoncører

Tilbage

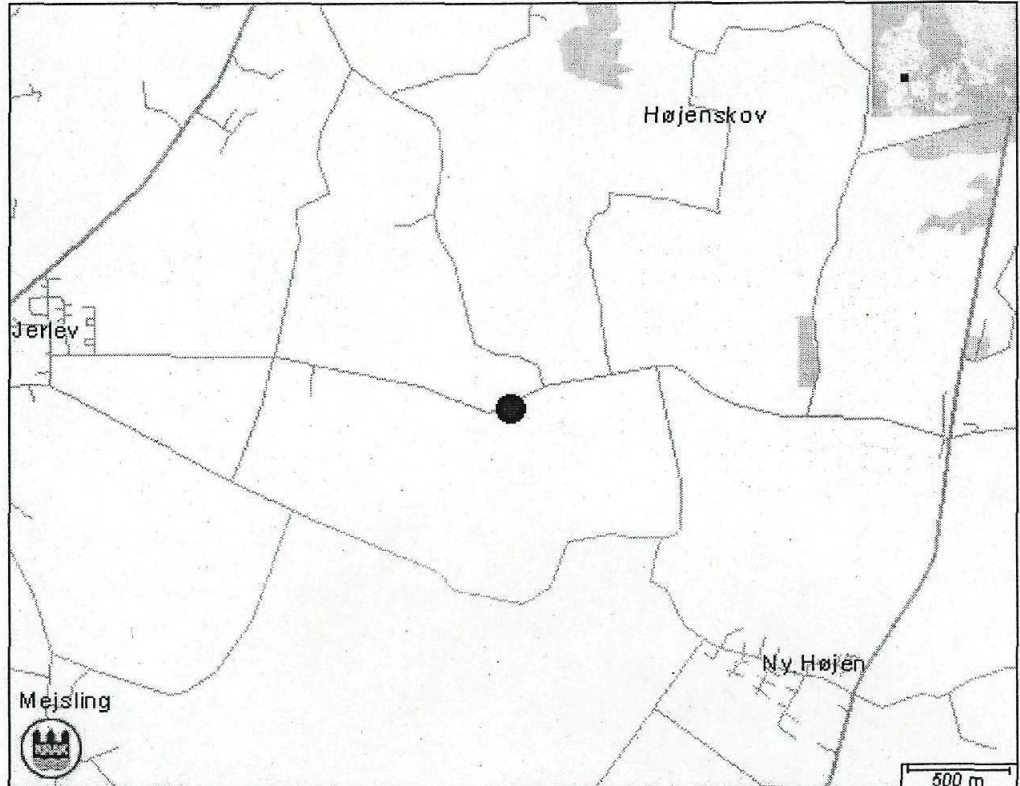

© Kraks Forlag AS © D.A.V. Kortet må ikke eftergøres uden skriftlig tilladelse fra Kraks Forlag AS.

Copyright-information

