

EGTVED KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

VEJLE Å



Bredsten-Huset A/S
Thit Jensens Vej 15
7182 Bredsten

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 18 81
Giro: 5 40 75 83

Dato: 2.2.01

Ref: PaaJ

Dok.navn:

J.nr.: 06.11.01G01

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har den 8. januar 2001 på vegne af ejerne søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 4^a, Ravning By, Bredsten, beliggende Bredstenlundvej 21, 7182 Bredsten.

Ejendommen indrettes til et opholds- og undervisningssted for 8 unge og en voksen.

Spildevandet ønskes udledt via trekammertank og sandfilter til markdræn, der formentlig har forbindelse med et tilløb til Vejle Å.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

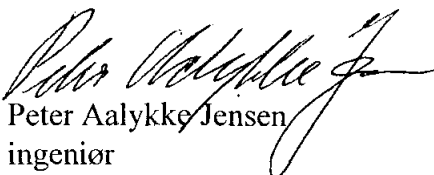
1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et sandfilter.
2. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg og sandfiltret.
3. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.

4. Spildevandet skal mekanisk renses i en 3-kammer bundfældningstank med et minimum volumen på ialt 4 m³.
5. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Sandfilteret skal udformes i.h.t. vejledning nr. 3 1999 fra Miljøstyrelsen om biologiske sandfiltre op til 30 PE og med et areal på 50 m².
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Anlægget skal etableres som et tryksat anlæg med en pumpebrønd og tryksiveslanger.
11. Reservoir for pumpebrønden skal dimensioneres således, at trykledningerne fyldes helt, hver gang pumpen starter.
12. Der skal sættes en prøvetagningsbrønd inden udledningen i dræn.
13. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
14. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.
Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

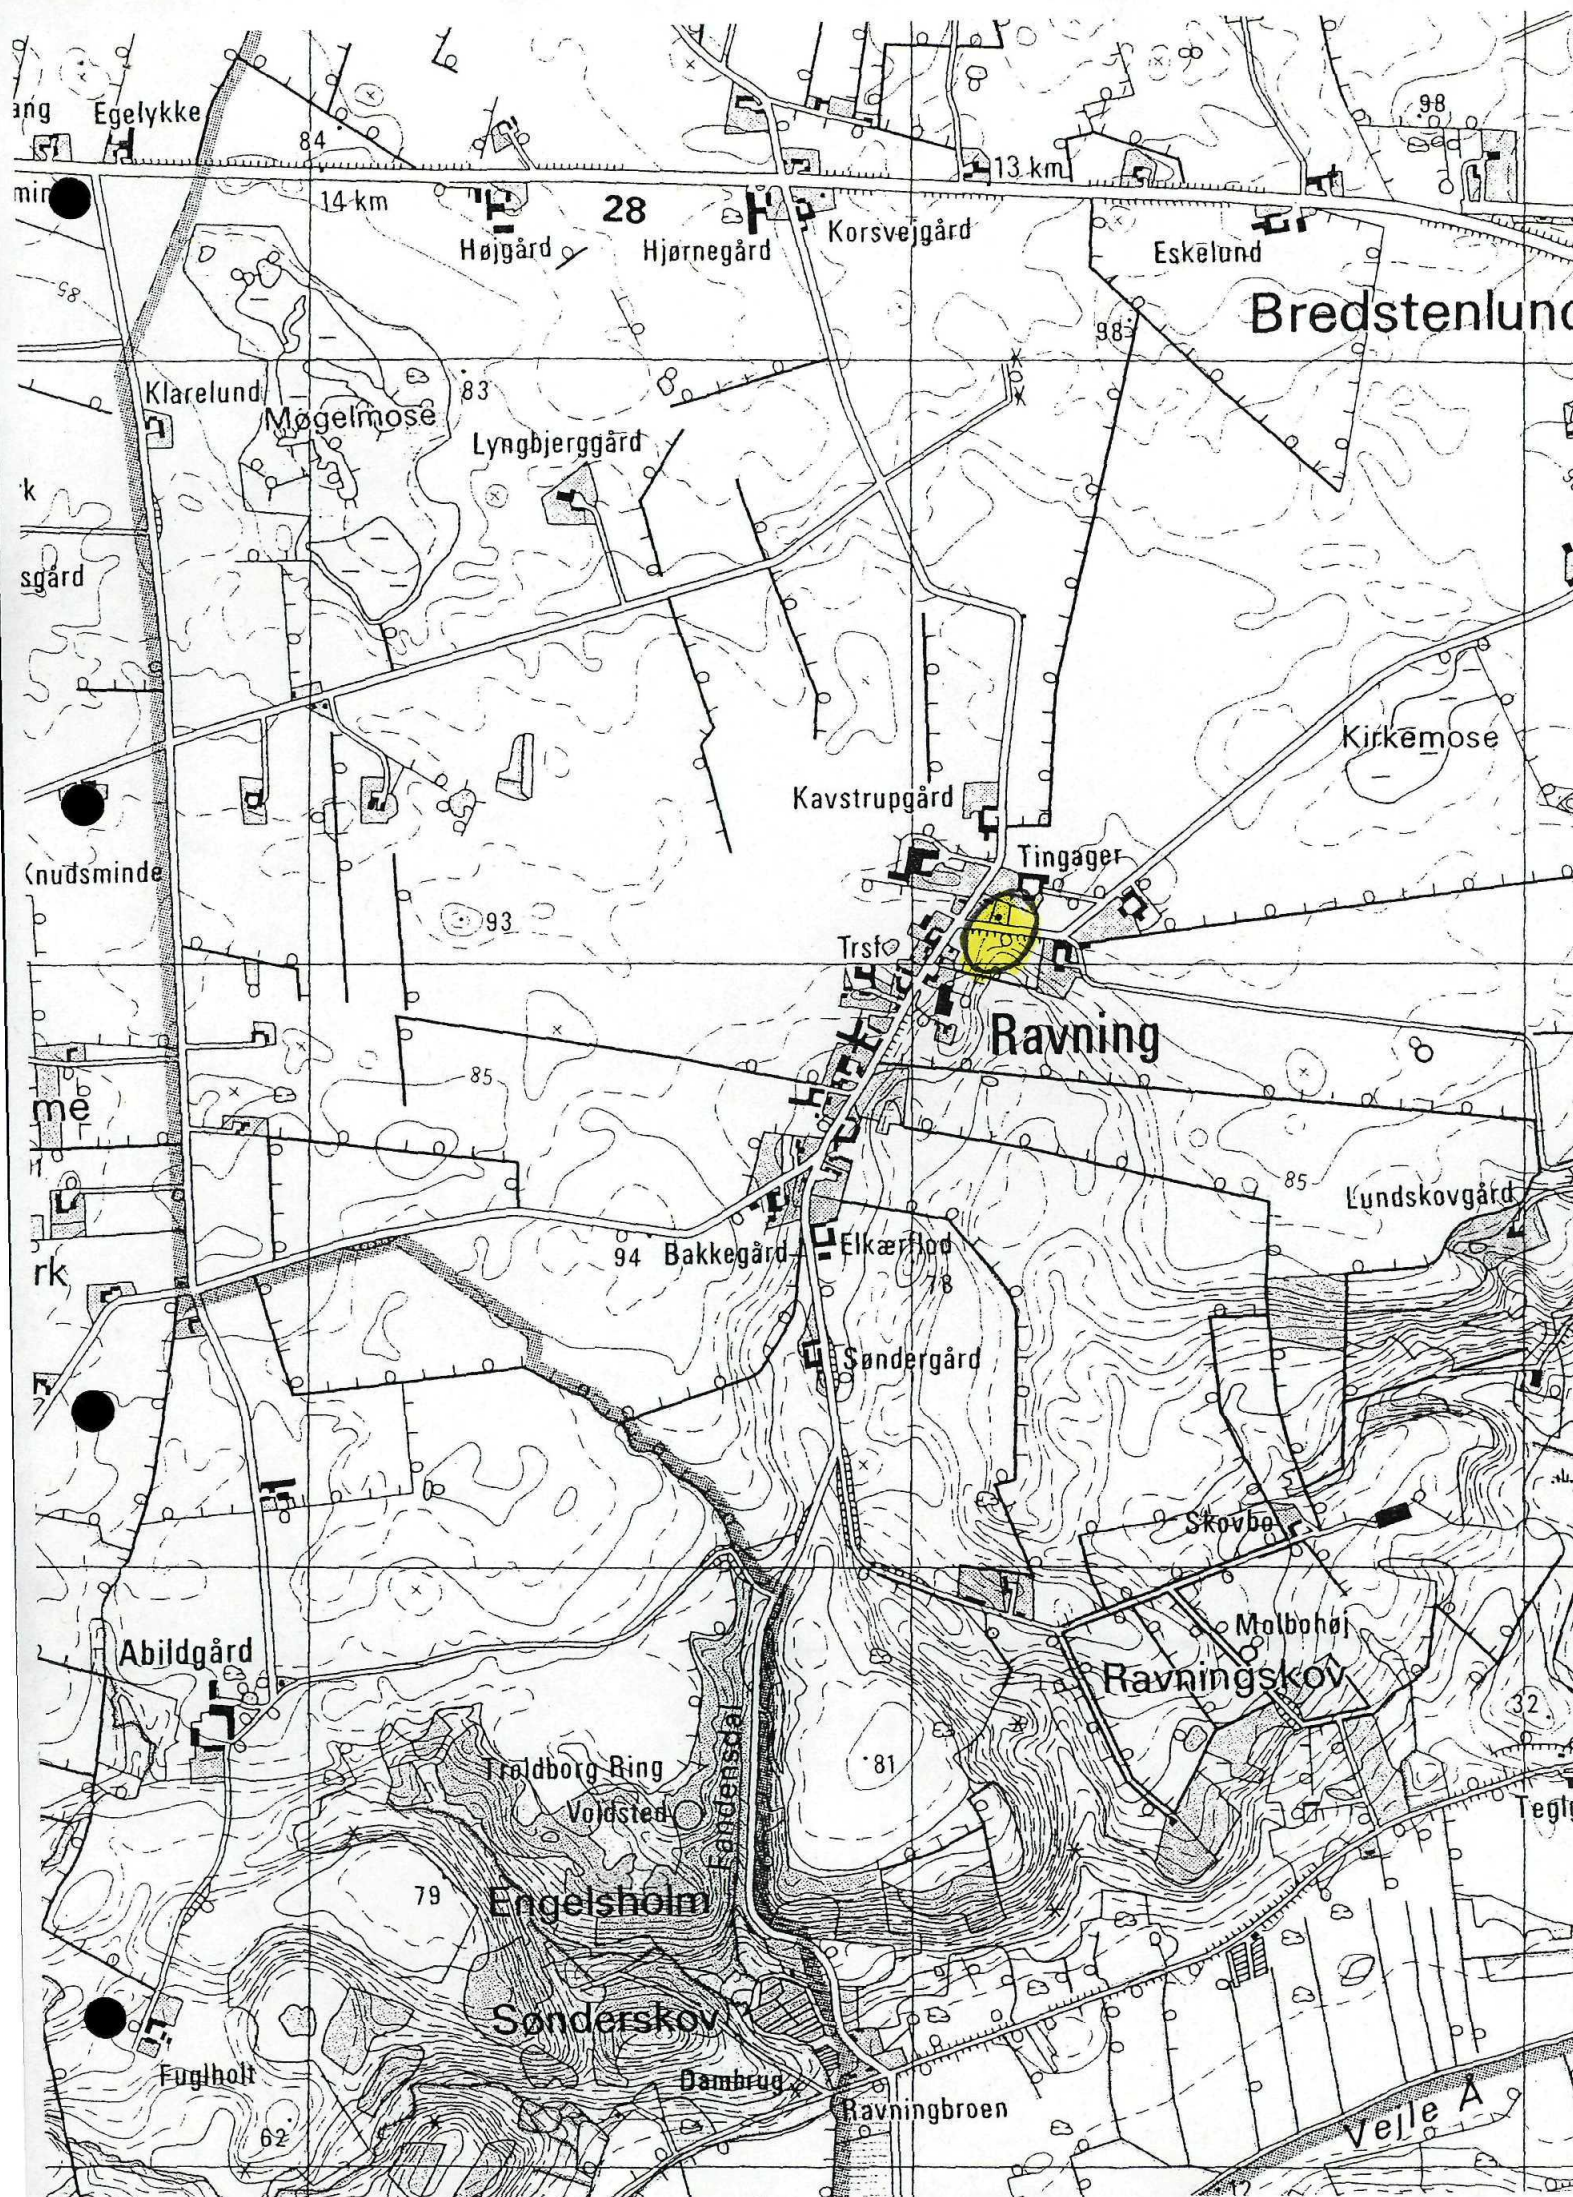

Peter Aalykke Jensen
ingeniør

Modtaget

5 FEB. 2001

Vejle amtsråd

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø



ang Egelykke

mir

k
sgård

Knudsminde

rk

Abildgård

Fugholt

14 km

13 km

28

Højgård

Hjørnegård

Korsveggård

Eskelund

Bredstenlunc

Klarelund

Møgelmosé

Lyngbjerggård

Kirkemose

Kavstrupgård

Tingager

Ravning

Trst

94 Bakkegård

Elkærflod

Søndergård

Lundskovgård

Skovbo

Molbohol

Ravningskov

Traldborg Ring

Voldsted

Engelsholm

Sønderskov

Dambrug

Ravningbroen

Veje A

79

81

83

93

85

85

78

98

32

62