



Leif Møller  
Ribe-Vejle Landevej 80  
6622 Bække

Tybovej 2  
6040 Egtved  
Tlf.: 76 64 11 11  
Fax: 75 55 26 26  
E-mail: tfpj@egtved.dk

VEJLE Å

Dato: 25. februar 2000    Ref: paaj    Dok.navn:    J.nr.: 06.11.01G01

## TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har i februar 2000 på vegne af Peter Beierholm søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 5 d, Bindeballe By, Randbøl, beliggende Bindeballevej 115, 7183 Randbøl.

Udledningen skal ske fra en ny toiletbygning, der etableres i forbindelse med "Lystfiskerparadiset Heden".

Spildevandet ønskes udledt gennem en ny 3-kammer tank og et lecafilter via en rørledning til Sogneskelsgrøften.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:


1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et lecafilter.
2. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg og lecafilteret.
3. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank, som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum-volumen på ialt 2 m<sup>3</sup>.
5. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
6. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
7. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Lecafilteret skal udformes efter principper som vist på vedlagte bilag.

9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Der skal sættes en prøvetagningsbrønd inden udledningen i fælles rørledning.
11. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor. Kvittering for tømnings af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
12. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.  
Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

### Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Med venlig hilsen

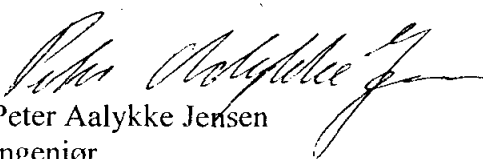  
Peter Aalykke Jensen  
ingeniør

23 FEB. 2000

Vejle Amtsråd

Kopi til: ~~Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle~~  
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle

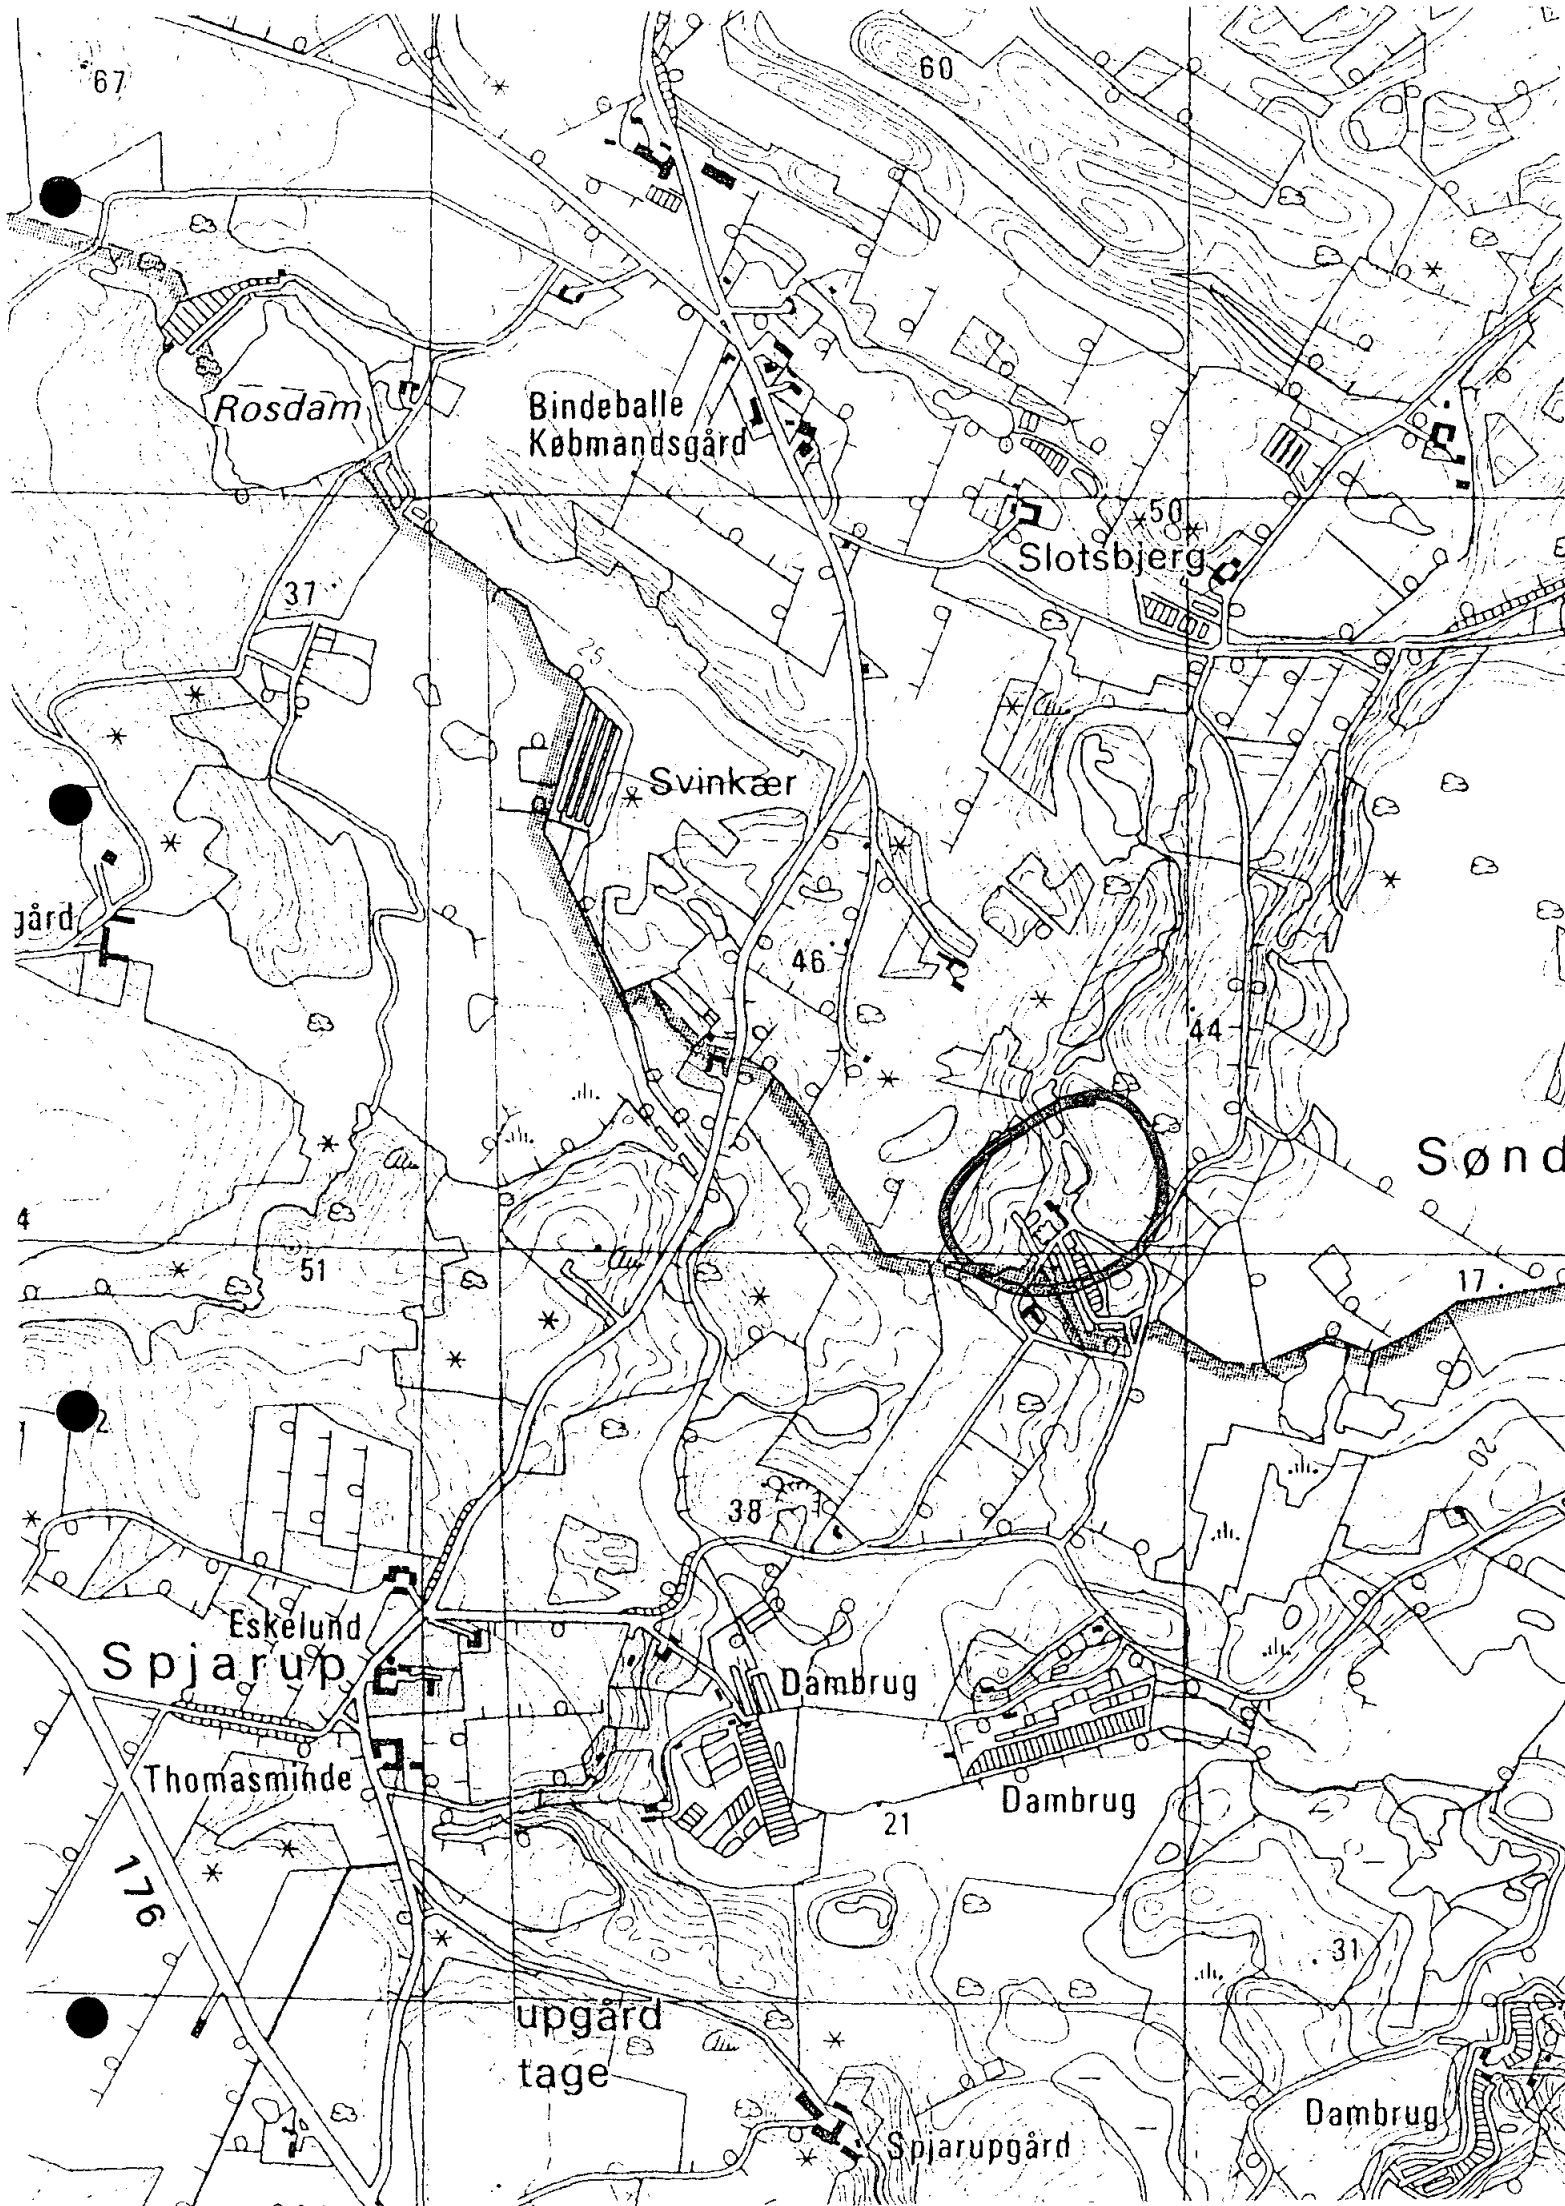

67

60

Rosdam

Bindeballe  
Købmændsgård

Slotsbjerg

37

Svinkær

46

44

Sønd

17

51

38

Eskelund  
Spjarup

Dambrug

Dambrug

21

176

Spjarupgård  
tage

Dambrug

31