

EGTVED KOMMUNE

Tybovej 2, 6040 Egtved

TEKNISK FORVALTNING



giro 5 40 75 83
tlf 75 55 13 55
telefax 75 55 26 26

Flemming og Jytte Dedenroth
Kærvej 411
7190 Billund

j.nr.: 06.11.01602
ref.: paaj
ETB: afloeb
Egtved, den 19.05.1992

Sagsbeh.: Peter Aa. J.

TILADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

Egtved kommune har den 14. maj 1992 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 19 A, Lihme by, Nørup, beliggende Ladegårdvej 4, 7182 Bredsten.

Spildevandet fra ejendommen udledes også i dag via dræn til vandløb, men i forbindelse med en renovering af ejendommens afløbssystem vil der ske en forbedret rensning af alt spildevand fra ejendommen inden udledning til vandløbet.

Rensningen skal ske ved at lade alt spildevandet passere en 2-kammer bundfældningstank.

Efter 1. januar 1995 tages der i forbindelse med en samlet forbedring af afløbsforholdene i St. Lihme bæks opland stilling til, hvordan ejendommens afløbsforhold skal forbedres yderligere.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 28 stk. 2 i Lov om miljøbeskyttelse.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til vandløb via dræn.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.

5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank., som skal opdeles i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2000 liter. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede minimumsvolumen.
 6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
 7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
 8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdsels-tryk.
 9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
 0. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.
- Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
1. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.
- / . Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Tidsfrister

Denne tilladelse er tidsbegrænset til 1. januar 1995.

Ankevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse påklages til Miljøministeren gennem kommunen af ansøgeren, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En evt. klage skal være Egtved kommune i hænde senest den 17. juni 1992.

Statistiknummer: 8 RD, 605 3535-2

Med venlig hilsen


Peter Hee
teknisk chef

Modtaget


20 MAJ 1992

Vejle amtsråd



Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
Aage Boye, Ladegårdvej 12, 7182 Bredsten.
Billund Entreprenørforretning, Østerbyvej 5, 7190
Billund

Vejle amtsråd

8-73-24-605-3-92

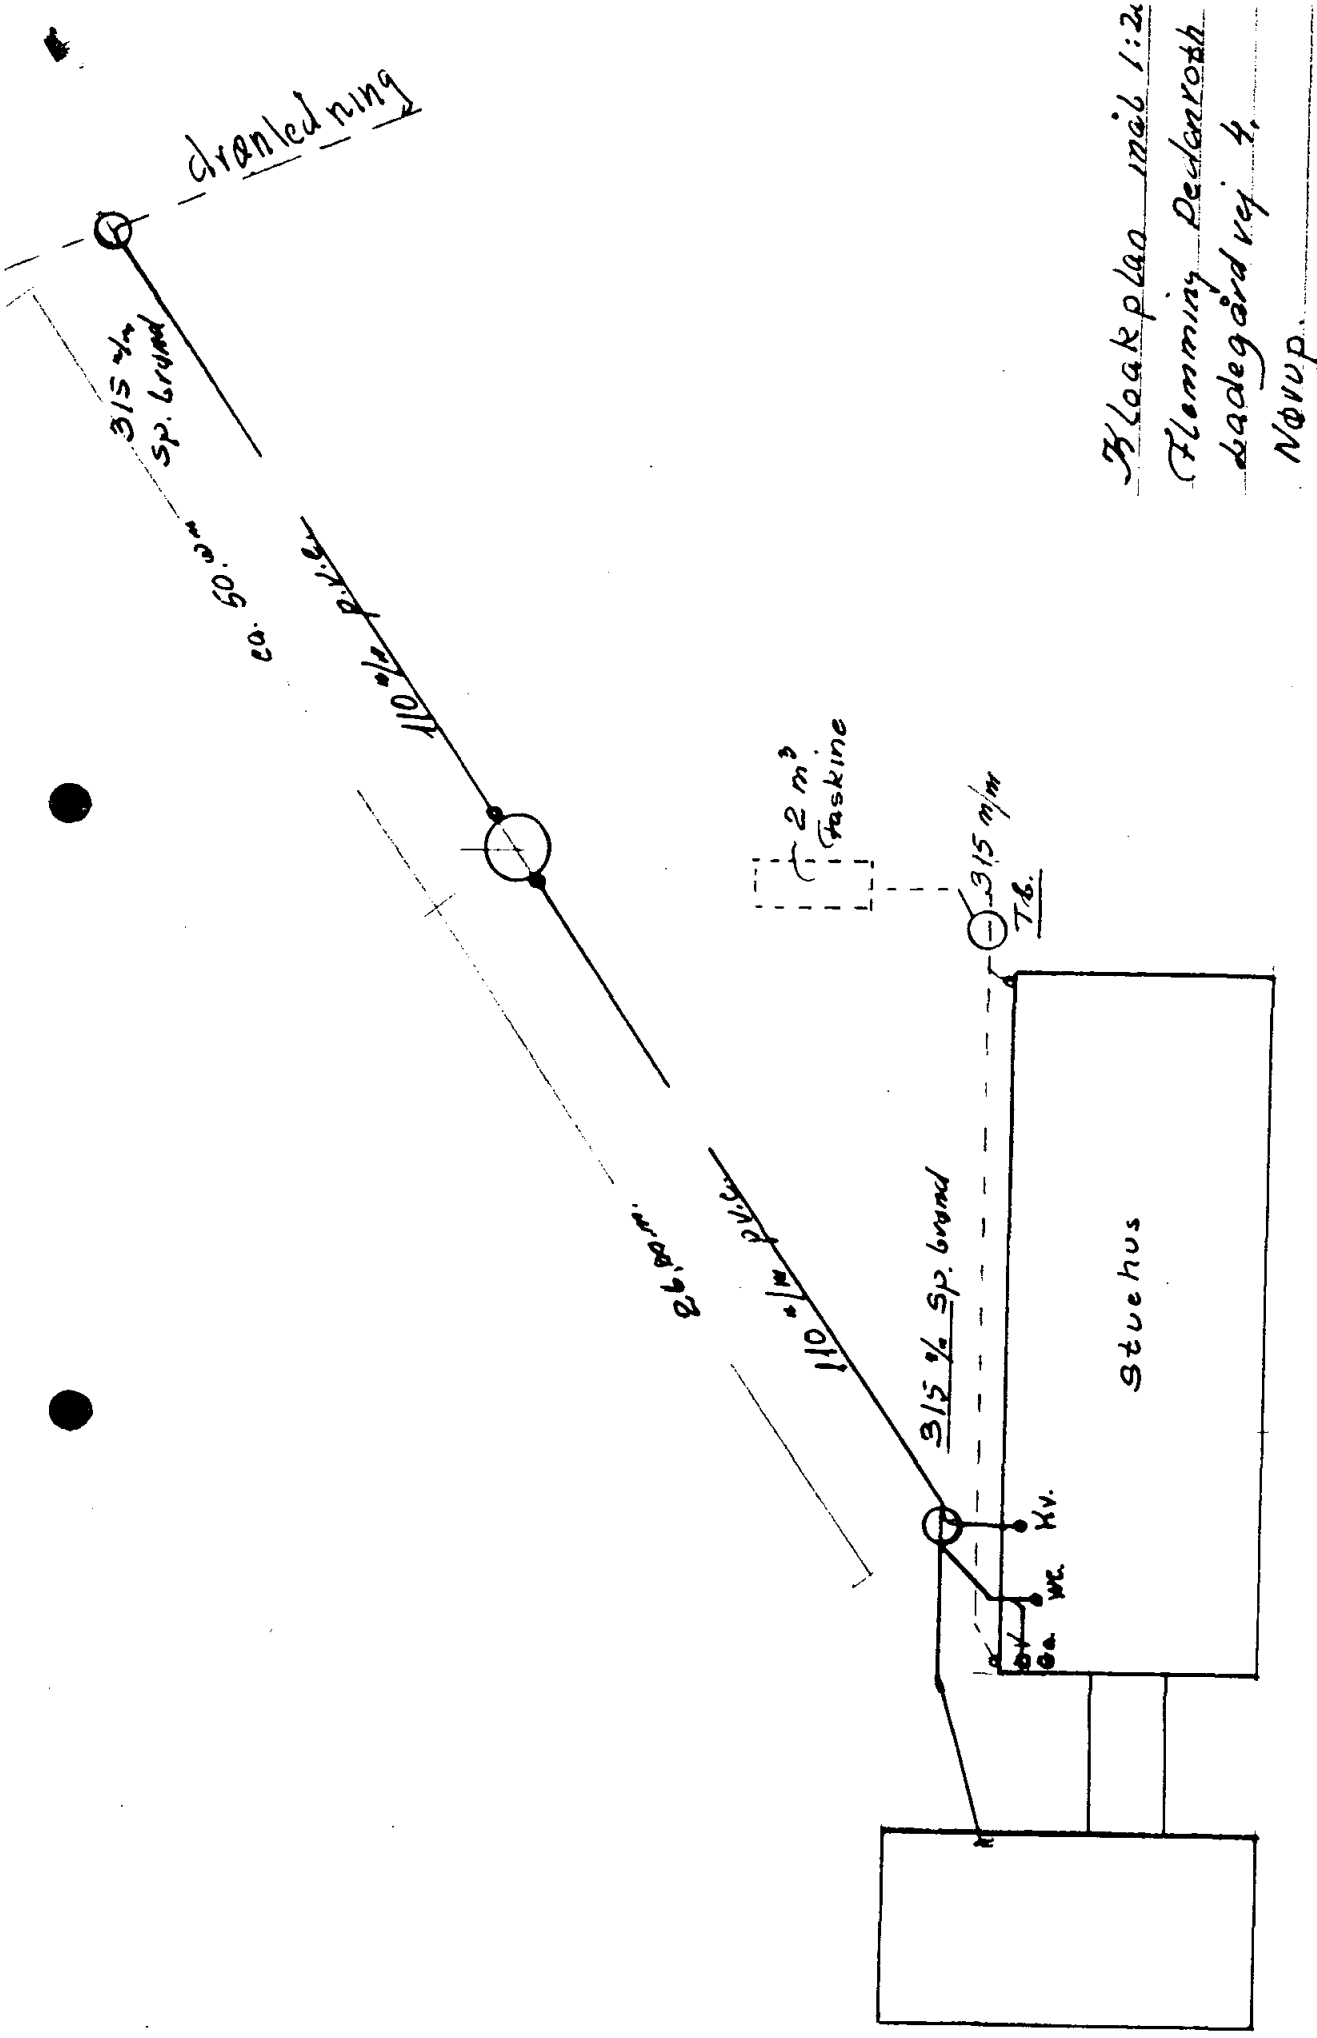

Kloakplaa mæl 1:2
 Flamming Pedlaroth
 Ladegård vej 4,
 Nørup.

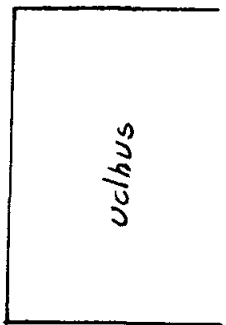

100 - 12/6
 200 10.11.90