

# EGTVED KOMMUNE

Tybovej 2 . 6040 Egtved

Teknisk forvaltning



Giro 540 7583  
Telefon 75 55 13 55  
Telefax 75 55 18 81

Ole Wegge  
Rodalvej 75

7183 Randbøl

J. nr. 09.01.13G02

Ref.:

ETB:

Egtved, den 15. marts 1990

Sagsbeh.: Helle Nielsen

Vedrørende tilladelse til afledning af spildevand gennem sandfilteranlæg til grøft på matr. nr. 36 d, ~~St.~~ Lihme by, Randbøl beliggende Rodalvej 75. *Norup*

-----

De har den 14. marts 1990 ansøgt om tilladelse til etablering af ovennævnte anlæg.

Kommunen finder anlægget miljømæssigt tilfredsstillende, hvorfor tilladelsen herved meddeles på nedennævnte vilkår:

Forinden det sanitære spildevand ledes i tætte rør til grøft, skal det passere en bundfældningstank og sandfilteranlæg. Bundfældningstanken skal etableres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg DS 440.

Det må bemærkes at bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre samt at den skal udluftes på tilløbssiden.

Tagvand og andet overfladevand, der ønskes afledt, må ikke passere bundfældningstanken.

Samtlige kloakledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.

Der skal herunder sikres at afløbsledningen er udstyret med fornøden renseadgang.

Samtlige kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.

Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt, og indholdet skal afleveres på kommunalt renseanlæg efter forudgående aftale med teknisk forvaltning.

Mødtaget

16 MRS. 1990

Vejle amtsråd

De har pligt til regelmæssigt at tilse bundfældningstanken således, at tømning finder sted efter behov.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares mindst 5 år og skal stilles til rådighed i forbindelse med kommunens tilsyn.

./.. Sandfilteranlægget skal udformes som vist på vedhæftede bilag.

For eventuelle ledningsstrækninger udenfor ejendommens skel skal der, forinden påbegyndelsen af anlægsarbejder, opnås skriftelige aftaler med de involverede lodsejere. I forbindelse med anlægsarbejdet skal der herefter udfærdiges et rids over afløbsledningen, hvorefter der skal udfærdiges en tinglyst deklARATION på de involverede ejendomme.

Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.

Endvidere skal den udførende kloakmester skriftelig fremsende oplysninger om navn og adresse samt tilkendegive at være udførende på aktuelle anlægsarbejder.

Senest 14 dage efter anlægsarbejdets afslutning skal der til teknisk forvaltning fremsendes en målfast tegning over afløbssystemet.

Denne tilladelse kan senest 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indgives gennem Egtved kommune.

Med venlig hilsen

*Helle Nielsen*

Helle Nielsen

Kopi til: Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle  
Vejle amtskommune, Damhaven 12, 7100 Vejle.

*Rid spildvarer ryzisk  
afstr. anv. : Vejle a. ✓*

Modtaget

16 MRS. 1990

Vejle amtskommune


Rucstige  
 udkhus 31 m<sup>2</sup>  
 carport 36  
 stueplan 105  
 tagetage 69  
 ialt 242 m<sup>2</sup>

i stueplan er indregnet tilbygning 19,5 m<sup>2</sup>  
 tagetage " 81,5  
 ialt 410 m<sup>2</sup>

grund uden tillæg 2084 m<sup>2</sup>

$$\frac{2429}{2084} = 11$$


Forslag til ny afløbsanlæg.

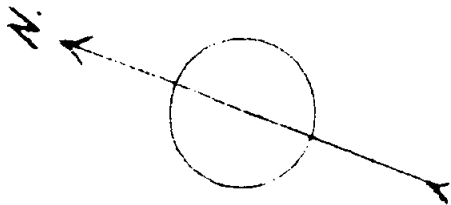

tegn. af

Murerfirmaet  
**HOLGER JONASEN APS**  
 Tørskindvej 63 · St. Lihme  
 7183 Randbøl  
 Tlf. 05 88 32 57 · Giro 9 13 10 35

**INDGÅET**  
 14 MRS. 1990  
 Teknisk forvurdering

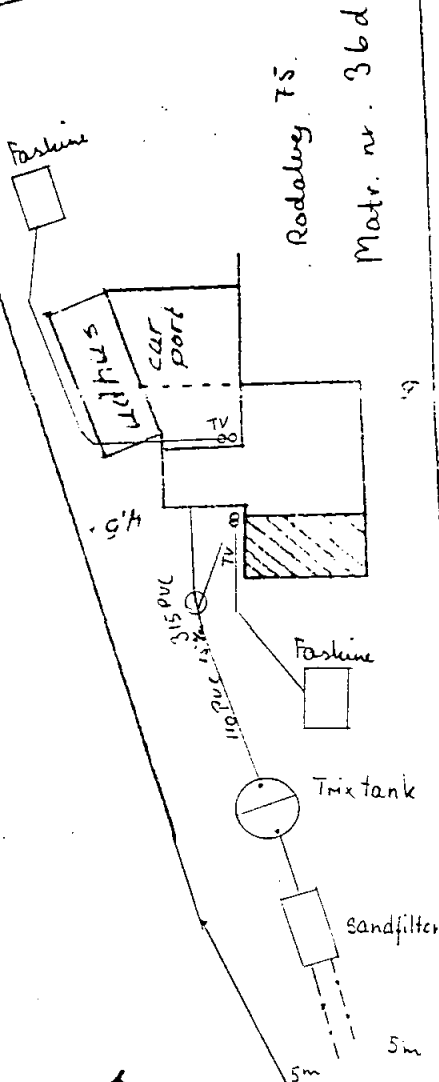

Modtaget

16 MRS. 1990

Vejle amtsråd 8-73-24-6a5-2-90

For af