



KPC BYG A/S  
Havneparken 4, 1 sal  
7100 Vejle

14. februar 2006

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen/  
Mogens Dam

Brev  
MDA/iep  
018-2006.doc

Journal nr.  
8.73.24-41

### *Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Omløbsåen fra matr. nr. 98i, Flegmade 2-6 i Vejle*

I brev af den 1. december 2005 har rådgivningsfirmaet midtconsult a/s, på vegne af KPC BYG A/S, ansøgt om tilladelse til at udlede overfladevand/tagvand til Omløbsåen fra matr. nr. 98i, Engene, Vejle Jorder, beliggende Flegmade 2-6, 7100 Vejle.

Midtconsult har endvidere den 13. december 2005 fremsendt supplerende materiale til ansøgningen.

I forbindelse med etablering af ejerboliger – Byparken, Flegmade separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og overfladevandet til Omløbsåen via det eksisterende udløb R1.131.

Arealet, der afvandes, udgør 0,6166 ha og henhører under opland 01.029 i kommunens spildevandsplan. Med en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret opland på 0,5564 ha, giver oplandet en afvanding på ca. 61 l/s, der ledes til rørbassin med et effektivt volumen på 41 m<sup>3</sup>.

Vandmængden forsinkes til 7 l/s for at begrænse flow og stoftransport i Omløbsåen.

## AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Omløbsåen.


Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.131 udledes til Omløbsåen, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at det sanitære spildevand tilføres Vejle Centralreenseanlæg.

## UDLEDNINGSSKEMA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Udløbsnummer:</b>          | R1.131            |
| <b>Oplandsbetegnelse:</b>     | del af 01.029     |
| <b>Oplandsareal:</b>          | 0,62 ha           |
| <b>Reduceret areal:</b>       | 0,56 ha           |
| <b>Bassin (effektivt):</b>    | 41 m <sup>3</sup> |
| <b>Tilledning til bassin:</b> | 61 l/s            |
| <b>Maks. bassinfløb:</b>      | 7 l/s             |
| <b>Maks. overløb pr. år:</b>  | n ≤ 1             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Afstrømningsområde:</b>  | 9, Grejs Å  |
| <b>Recipient:</b>           | Omløbsåen   |
| <b>Recipientmålsætning:</b> | B <sub>2</sub> Vandløb for ørreder og andre laksefisk |

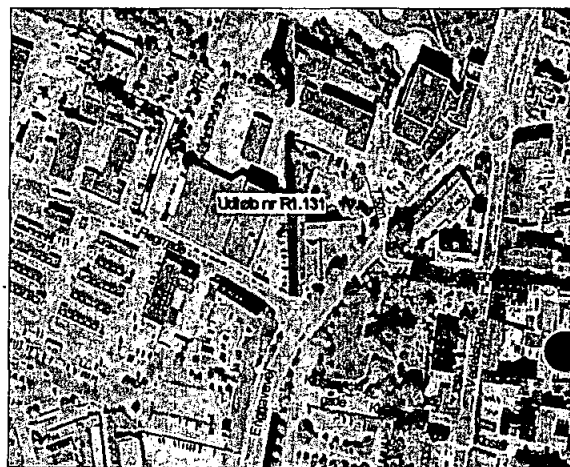

© Kort og Matrikelstyrelsen

**Rensning:** Sandfang og olieudskiller

**Bemærkning:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

## VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrøsling af udledningerne, således at der maksimalt må udledes 7 l/s med maksimalt ét årligt overløb ( $n \leq 1$ ). Bassin skal etableres med minimum 41 m<sup>3</sup> effektivt volumen.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassin med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Der skal etableres sandfang og olieudskiller på afløb fra p-areal, og afløbet fra tagflader ledes til selvstændigt sandfang. Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

## TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 21. februar 2006 og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 22. februar 2006.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 22. marts 2006. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

#### **BEMÆRKNINGER**

Omløbsåen er målsat i Regionplanen som B<sub>2</sub>-vandløb (Vandløb for ørreder og andre laksefisk). Med en neddrogning af udledningen via bassin til 7 l/s og med maksimalt nødoverløb én gang årligt, vurderer Amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

Mogens Dam  
ingeniør

Kopi til:

midtconsult  
Viborgvej 1  
7400 Herning

*E-mail: [mc@midtconsult.dk](mailto:mc@midtconsult.dk)*

Vejle Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Vej & Kloak  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

*E-mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk)*

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

*E-mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)*

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

*E-mail: [vej@vej.eli.dk](mailto:vej@vej.eli.dk)*

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

*E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)*

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

*E-mail: [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk)*

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal  
1553 København K

*E-mail: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)*

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejlsøvej 51, Bygning F  
8600 Silkeborg

*E-mail: [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)*

IGC (5318)

HAA

MDA

2 til spv. reg.