



Entreprenør T.H. Thomsen
Langgade 75
7321 Gadbjerg

Dato
25. september 2000

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen
Brev
HAA/dbo
221-2000.doc

Journal nr.
8-73-22-631-4-00

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Fløbæk fra en ny boligudstyknings syd for Vardevej ved Raakjærvej i Vejle.

Ved brev af den 21. august 2000 har Rådgivende Ingeniørfirma Carl Bro, på vegne af entreprenør T.H. Thomsen, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra ny boligudstyknings ved Raakjærvej til Fløbæk.

Ved udstykning af parcelområdet, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til eksisterende offentlig kloaksystem i Raakjærvej og videre til Vejle Centralrenseanlæg og overfladevandet til Fløbæk.

Afvandingen omfatter opland benævnt 1.170, og udgør i alt ca. 0,4 ha. Ved en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret areal på 0,13 ha, giver området en afvanding på 17 l/s, der ledes til et rørbassin.

Udledningen af overfladevand til Fløbæk forsinkes af hensyn til erosion og stoftransport. I umiddelbar nærhed af Fløbæk etableres der et lukket rørbassin med et effektivt volumen på 8 m³.

Beregningsmæssigt er bassinet dimensioneret, så der kan forekomme overløb en gang årligt.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Fløbæk.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R 1.112 udledes til Fløbæk. Endvidere tillades der nødoverløb højst 1 gang årligt til vandløbet, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.


UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer: R 1.112
Oplandsbetegnelse: 1.170
Oplandsareal: 0,39 ha
Reduceret areal: 0,13 ha

Afstrømningsområde: 12, Vejle Å
Recipient: Fløbæk
Recipientmålsætning: B1, vandløb
med mulighed for gydning og
yngelopvækst for laksefisk.
Medianmin. vandføring: ≈ 1 l/s

Basin (effektivt): 8 m³
Tilledning til bassin: 17 l/s
Maks. bassin afløb: 5 l/s
Maks. overløb pr. år: $n \leq 1$

Rensning: Sandfang og skumbræt

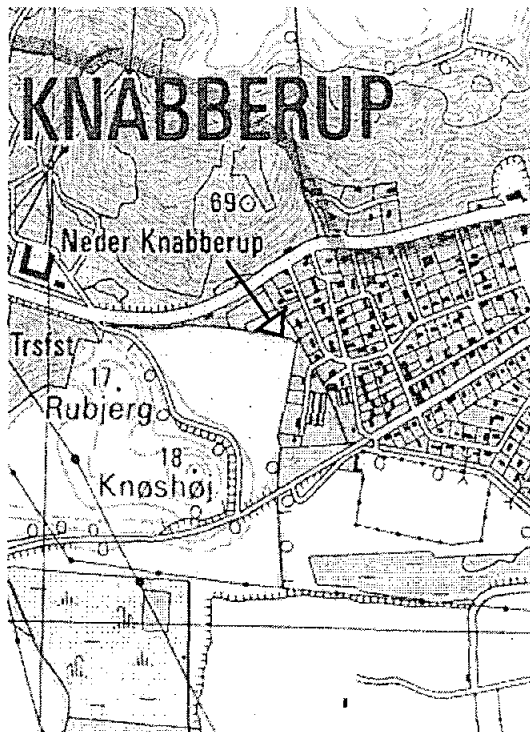

© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker en neddrøsing til en maksimal udledning fra bassinet på 5 l/s.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Oprenset sand og slam skal bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes anvisninger.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

De berørte bolig- og grundejere skal, som foreskrevet i spildevandsbekendtgørelsen, oprette et spildevandslaug, der bl.a. varetager etablering og drift af anlægget.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelse kræves revideret.

TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag, den 27. september 2000.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber den 25. oktober 2000. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden 3 år fra dato.

Fløbæk, er i regionplanen målsat som B1. Med neddrosling af regn- og overfladevand via rørbassin til maksimalt 5 l/s og med maksimalt nødoverløb en gang årligt, vurderer amtet, at udledningen fra R 1.112 ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen


Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Carl Bro as
Byggeri & Anlæg
Esbjergvej 20
6000 Kolding

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej & Kloak
Kirkegade 25
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedsøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C Andersens Boulevard 37 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsøvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/IGC
FGH
2 til spv. reg.

Sagstid: 5 uger