



Sønderåparken A/S
V/ THT Holding A/S
Langgade 75
7321 Gadbjerg

Dato
30. oktober 2002

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen
Brev
HAA/dbo
227-2002.doc

Journal nr.
8-73-22-631-4-02

***Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Sønderåen
fra Sønderåparken ved Borgvold.***

Ved brev, af den 16. oktober 2002, har Rådgivende Ingeniørfirma COWI, på vegne af Sønderåparken A/S v/ THT Holding, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand til Sønderåen (Vejle Å) fra Sønderåparken i Vejle.

Ved etablering af boliger/erhverv i området, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og regn- og overfladevand til Sønderåen.

Arealet, der afvandes har en størrelse på 0,23 ha og omfatter en del af opland benævnt 1.179 i Vejle Kommunes spildevandsplan. Ved en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret areal på 0,23 ha, giver området en afvanding på ca. 30 l/s, der ledes til to rørbassiner med et samlet effektivt volumen på mindst 13 m³.

Der etableres en samlebrønd for de to rørbassiner, således at udledningen til Sønderåen neddrøses til 5 l/s.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Sønderåen/Vejle Å.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.116 udledes til Sønderåen, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Afstrømningsområde: 12, Vejle Å

Recipient: Sønderå

Recipientmålsætning: B3,
vandløb for ål, aborrer, gedder og
karpefisk

Medianmin. vandføring:

Sønderå: $Q \approx 3500 \text{ l/s}$

Samlet oplandsareal: 0,230 ha


Reduceret areal: 0,230 ha

Bassin (effektiv): 13 m^3

Maks. afløb: 5 l/s

Maks. overløb pr. år: $n \leq 1$

Rensning: Sandfang

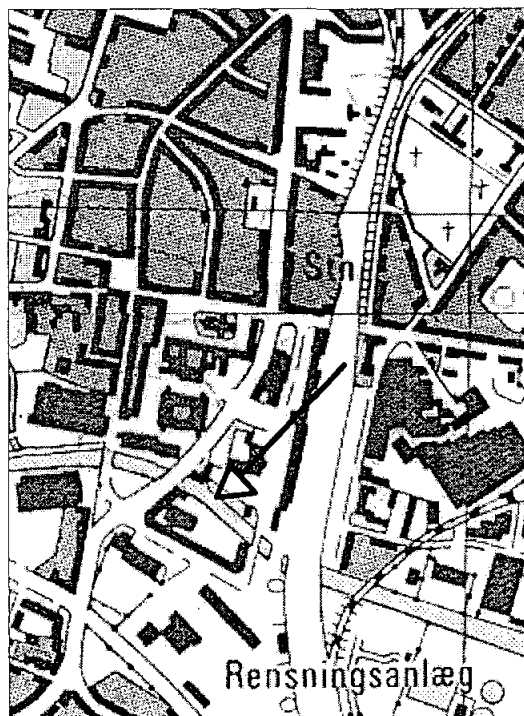

© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningerne.

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker en neddrøsing til en maksimal udledning fra bassin på 5 l/s til Sønderåen. Der tillades dog maksimalt ét årligt overløb ($n \leq 1$) til vandløbet.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende, med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i Sønderåen.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

TILSYN

Spildevandssystemet for regn- og overfladevand er privat. Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 6 november 2002.

Klagefristen, efter miljøbeskyttelseslovens § 93, er 4 uger efter annonceringen og udløber onsdag den 4. december 2002. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil, når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Der er i tilladelsen stillet vilkår om bassin og neddrosling af afløbsvandmængden. Dette for at begrænse udledningen af sand og partikler til Sønderåen, endvidere er kravet medvirkende til at begrænse risikoen for forhøjede vandmængder og erosion i Sønderåen.

Sønderåen/Vejle Å, er i regionplanen målsat som B3. Med en samlet udledning af regn- og overfladevand på maksimalt 5 l/s, vurderer amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen


Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

COWI A/S
Havneparken 1
7100 Vejle

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Byggesagsafdelingen
Kirkeketorvet 22
7100 Vejle
Att.: Mogens Peter Sundbøll

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej & Kloak
Kirkeketorvet 22
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedsøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsløvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

SOS
FVA/IGC
FGH
2 til spv. reg.
Sagstid: 2 uger