



Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle
e-mail: post@vejle.dk

Dato
8. marts 2004

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen
Brev
HAA/iep
034-2004.doc

Journal nr.
8.73.22-2

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Mølleåkanalen fra Vestergade og Nørretorv

I brev af den 6. januar 2004 har Vejle Kommune søgt om tilladelse til at udlede separat regn- og overfladevand til Mølleåkanalen fra Vestergade og Nørretorv i Vejle by, der i forbindelse med gaderenovering bliver separatkloakeret.

Der etableres et nyt separat regnvandssystem, hvor vejvand og tagvand fra facaderne ud mod Vestergade, henholdsvis Nørretorv tilledes.

Området der separatkloakeres er i den gældende spildevandsplan omfattet af det fælleskloakerede opland 1.33. Vejle Kommune oplyser i ansøgningen, at det nye separatkloakerede opland vil blive benævnt 1.183 i forbindelse med den kommende revision af spildevandsplanen.

Arealet, der afvandes, udgør ca. 1,05 ha og regnvandet tilledes et regnvandsbassin, der udformes som et rørbassin med tre parallelle strenge. Fra regnvandsbassinet tilledes regnvandet en pumpebrønd. I brønden løftes regnvandet, således at det kan gravitere til udløb R.1.127 i Mølleåkanalen.

AMTETS AFGØRELSE


Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Mølleåen.

Tilladelsen omfatter en regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.127 udledes til Mølleåen, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets proces- og sanitære spildevand fortsat tilføres Vejle Centralrenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer:	R1.127
Oplandsbetegnelse:	1.183
Oplandsareal:	1,05 ha
Reduceret areal:	1,05 ha
Afstrømningsområde:	13, Vejle Fjord
Recipient:	Mølleåen
Recipientmålsætning:	B ₂ Vandløb for ørreder og andre laksefisk /Generel målsætning
Medianmin. Vandføring:	Q ≈ 350 l/s
Bassin (effektivt):	28 m ³
Tilledning til bassin:	150 l/s
Maks. bassinafløb:	75 l/s
Maks. overløb pr. år:	n ≤ 1

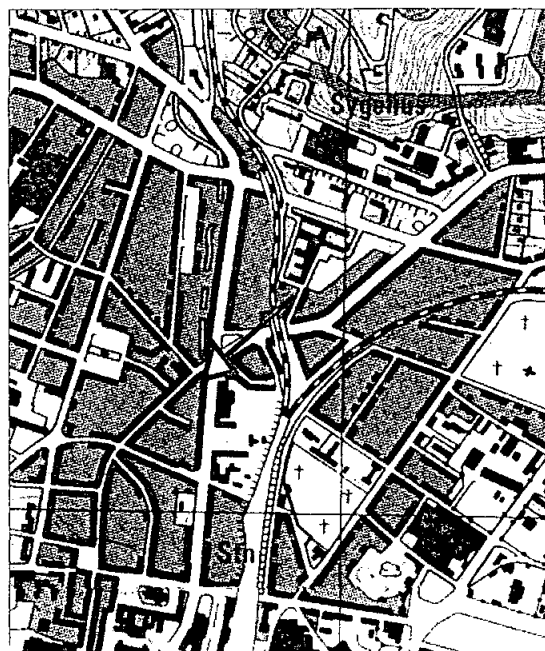

© Kort og Matrikelstyrelsen

Rensning: Sandfang og skumbræt

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrøsling til en maksimal udledning fra bassin på 75 l/s til Mølleåen. Samtidig må der maksimalt ske overløb én gang årligt ($n \leq 1$). Bassinet skal etableres med minimum 28 m³ effektivt volumen.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

I forbindelse med udløbet i Mølleåen stilles der ikke vilkår om sikring af udløbet med en frontmur, kun at selve udløbsrøret skal etableres som et "medløbsrør" på højst 45° i forhold til vandløbsretningen.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Udledningen må ikke give anledning til generende opstuvninger i Mølleåen. Overskrides Mølleåens vandsføringskapacitet, kan denne tilladelse kræves revideret.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 9. marts og Uge Avisen/Vejleposten onsdag den 11. marts 2004.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 7. april 2004. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart

efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Mølleåen, er i regionplanen målsat som B2/generel målsætning. Med en nedrosling af udledning via et rørbassin til maksimalt 75 l/s og med et sandfang, der begrænser udledningen af sand til Mølleåen, vurderer amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

IGC (5318)
FGH (5414)
Vandløbsbogen (BJP)
2 til spv. reg.