



Give Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give

Dato
19. november 1999

Sagsbehandler
Erik Salling

Brev
ES/dbo
99269.doc

Journal nr.
8-73-22-611-3-99

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand til Vonge Bæk.

Med baggrund i den igangværende nedlæggelse af Vonge Renseanlæg, og dermed overpumpning af spildevandet til Give Centralrenseanlæg, har Hundsbæk & Henriksen, Vejle, på vegne af Give Kommune, den 27. oktober i år søgt om tilladelse til (nød-)udledning af overløbsvand (opspædet spildevand) til Vonge Bæk via det nuværende udløb fra renseanlægget.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at der under nedbør pumpes 14 l/sek. til centralrenseanlægget. Ved større nedbør vil der fra pumpestationen kunne forekomme overløb. Til at opsamle disse overløb etableres der et nyt sparebassin med et volumen på 925 m³.

Det nye bassin etableres som erstatning for renseanlæggets nuværende Ø-tank, idet denne ikke er fundet i en tilstand, der gør den egnet til fortsat brug. Bassinet etableres på samme sted og med samme areal som den nuværende tank.

Under regn tilledes sparebassinet opspædet spildevand, og der vil almindeligvis ske tilbageløb til pumpestumpen. Men med vedvarende regn kan der forekomme (nød-)overløb fra bassinet via det hidtidige renseanlægs afløbsledning til Vonge Bæk. Med et bassinvolumen på minimum 600 m³ vil overløb beregningsmæssigt kun forekomme med 1,1 aflastning pr. år.

AFGØRELSE

Udledningen af opspædet spildevand fra sparebassinet på det hidtidige Vonge Renseanlæg kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998.

Der meddeles således herved, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til maksimalt 2 (nød-)overløb pr. år af opspædet spildevand via det hidtidige udløb fra Vonge Renseanlæg. Udløbet, betegnet CU1, sker til Vonge Bæk som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at der fremover sker overpumpning af spildevandet fra kloakpland C1, Vonge, med minimum 14 l/sek. til Give Centralrenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning af opspædet spildevand fra sparebassin i Vonge.

Udledningsnummer: CU1

Udledning fra: Opland C1, Vonge

Areal: 49,5 ha

Reduceret areal: 14,9 ha

Afstrømningsområde: Gudenå

Recipient: Vonge Bæk

Medianmin.vandføring: 0 l/sek.


Recipientmålsætning: Vonge Bæk, D
Haustrup Bæk, B1

Bassinvolumen: Effektivt min. 600 m³

Maks. antal overløb pr. år: $n \leq 2$

Maks. udledning bassin: 180 m³ pr. år

Rensning: Sandfang, skumbæret og rist med maks. afstand på 10 mm

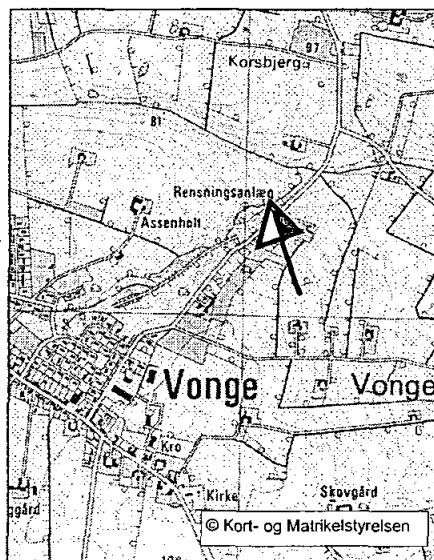

Bemærkninger: Der må ikke være synlige spor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Tilladelsen til overløb af opspædet spildevand fra sparebassinet er meddelt under forudsætning af, at der fra pumpestationen i Vonge minimum overpumpes 14,0 l/sek. til Give Centralrenseanlæg. Pumpedydelsen ses gerne højere af hensyn til endnu færre (nød-)overløb.

Det angivne samlede maksimale antal overløb, $n \leq 2$, skal overholdes som et gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse skal der senest 6 måneder efter konstateringen iværksættes afhjælpning heraf.

Bassinet skal i fornødent omfang være selvrensende, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i overløbet og dermed ud i Vonge Bæk.

Overløbet skal sikres med en rist med en risteafstand på maksimalt 10 mm. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Overløbet/afløbet skal permanent være forsynet med overløbstæller, der som minimum kan registrere (flowmåler og skriveenhed) antal overløb, tidspunkt, varighed og flowmængde. Årsopgørelse af overløb indsendes hertil inden hvert års 1. februar.

Tilladelsen til overløb er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning for Vonge Bæk og Hastrup Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 91 og 98 klages over afgørelsen Dem, embedslægeinstitutionen og enhver, der har en væ-

sentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Give/Thyregod Avis tirsdag den 23. november 1999.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. december 1999. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annoncedatoen 23. november 1999.

BEMÆRKNINGER

Vonge Bæk er i regionplanen målsat til D, og det umiddelbart nedenfor liggende vandløb, Hastrup Bæk, er målsat til B1. Med de beregningsmæssige højst to (nød-)overløb pr. år, vurderer amtet ikke, at udledningen vil hindre opfyldelsen af målsætningen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen (Deres sag nr. 99.021.3)
Gunhilds Plads 6
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

8-73-21-611-3-98
HKA
FVA/BOL
Ref. I UTM

2 til spv. reg.

Sagstid: 3 uger